

令和3年8月30日

豊川市政記者クラブ加盟社 各位

## 愛知県が地下水汚染に関する情報を発表

愛知県は、令和3年8月30日に豊川市内において地下水汚染が生じていることについての発表を行いました。

これを受け、豊川市としても市政記者クラブ加盟社に対し、地下水汚染の情報を同時発表いたします。

### 記

- 1 調査対象地  
豊川市三上町
- 2 報告内容・今後の対応など  
別添、愛知県が発表した資料のとおり

#### 【お問い合わせ先】

- 地下水汚染に関すること  
愛知県環境局 環境政策部 水大気環境課 水・土壌規制グループ  
電話 052-954-6222
- 豊川市の環境などに関すること  
豊川市 産業環境部 環境課（中西・安藤・大林）  
電話 0533-89-2141

## 豊川市同時

2021年8月30日（月）  
愛知県環境局環境政策部  
水大気環境課  
水・土壌規制グループ  
担当 高橋、内田  
内線 3050、3053  
ダイヤルイン 052-954-6222

## 豊川市における地下水汚染について

愛知県では、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定により知事が定めた「2021（令和3）年度地下水質測定計画」に基づき、県内の地下水質の調査を行っています。

このうち、2021年5月24日に豊川市<sup>みかみちょう</sup>三上町の井戸水を採水し、調査した結果、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過したことが判明しました。

今後、豊川市と連携して、環境基準超過の原因調査及び周辺の井戸所有者に対する情報提供等を実施します。

### 1 調査結果の概要

県内の全体的な地下水質の状況を把握するために実施した概況調査（メッシュ調査）において、以下の地点及び項目で環境基準を超過しました。

調査地点	項目	調査結果 [mg/L]	環境基準 [mg/L]	用途	採水日
豊川市三上町	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	11 (1.1倍) <sup>注</sup>	10以下	生活用	5月24日

注：調査結果欄の（ ）内は環境基準に対する倍率を示す。

### 2 今後の対応


速やかに以下のとおり対応します。

- (1) 環境基準超過の原因調査を実施します。
- (2) 周辺の井戸の水質調査を実施します。
- (3) 環境基準超過井戸及びその周辺の井戸所有者に対して、豊川市と連携して情報提供等を実施します。

## 参考 1 2021（令和 3）年度地下水質測定計画

水質汚濁防止法第 16 条に基づき、愛知県内の地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定地点等を知事が定めたもの（調査実施機関は、愛知県、国土交通省、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市の 8 機関）。

測定計画における地下水質調査の概要は下図のとおり。

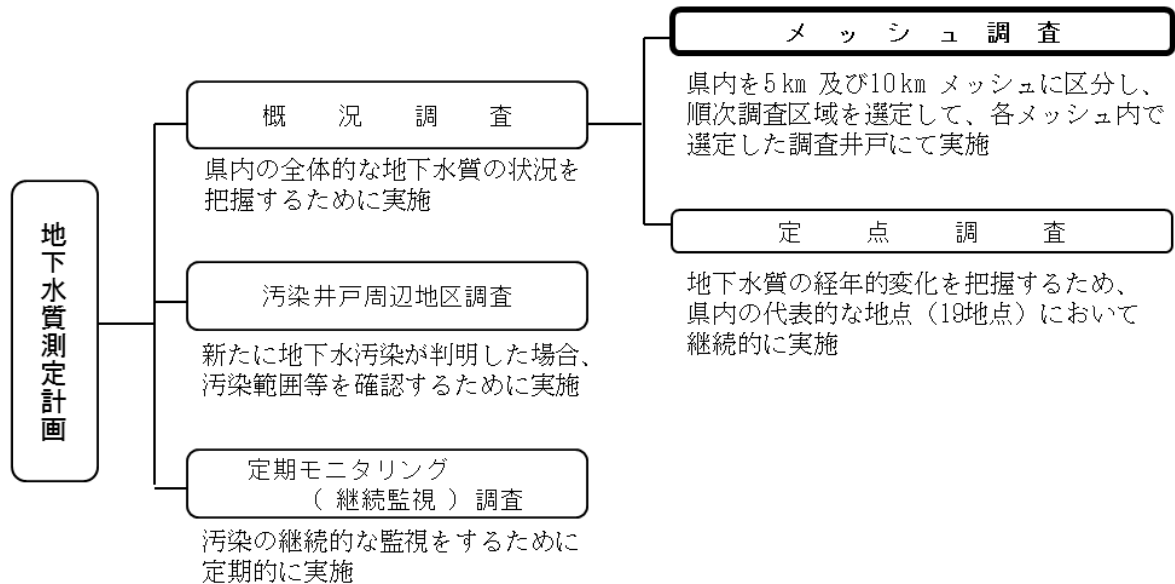

## 参考 2 地下水の環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づき定められた、人の健康を保護する上で維持することが望ましい地下水の水質汚濁に係る基準であり、カドミウム始め28項目について定められています。

## 参考 3 健康影響について

### ○硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

亜硝酸塩は赤血球中のヘモグロビンと反応してメトヘモグロビンを形成し、血液中の酸素を各組織へ運搬する能力を減少させます。

環境基準値 10 mg/L の値は、亜硝酸イオンによる乳児のメトヘモグロビン血症の防止の観点から設定された値です。硝酸イオンは生体内で速やかに亜硝酸イオンに還元され、亜硝酸イオンと同様な作用があると考えられるので基準値の濃度は合計量で表示されています。

急性毒性として、成人致死量は、硝酸カルシウム 54～462 mg/kg、亜硝酸ナトリウム 32～154 mg/kg です。

（出典：日本環境管理学会編「改訂 4 版水道水質基準ガイドブック」）