

令和8年8月21日

豊川市政記者クラブ加盟社 各位

断水、水圧低下や濁り水が 発生する可能性があります

愛知県豊川浄水場（平尾町）の施設に不具合が発生したため、市内の一部の地域で断水、水圧低下や濁り水が発生する可能性があります。

記

- 1 発生日時 令和8年8月21日 夕方以降
- 2 場 所 市内一部（詳細別紙）
- 3 復旧予定 未定


【お問合せ先】

豊川市役所 上下水道部 水道整備課 大下・田口
TEL:0533-93-0153
Eメール: suidoseibi@city.toyokawa.lg.jp





田 家 事

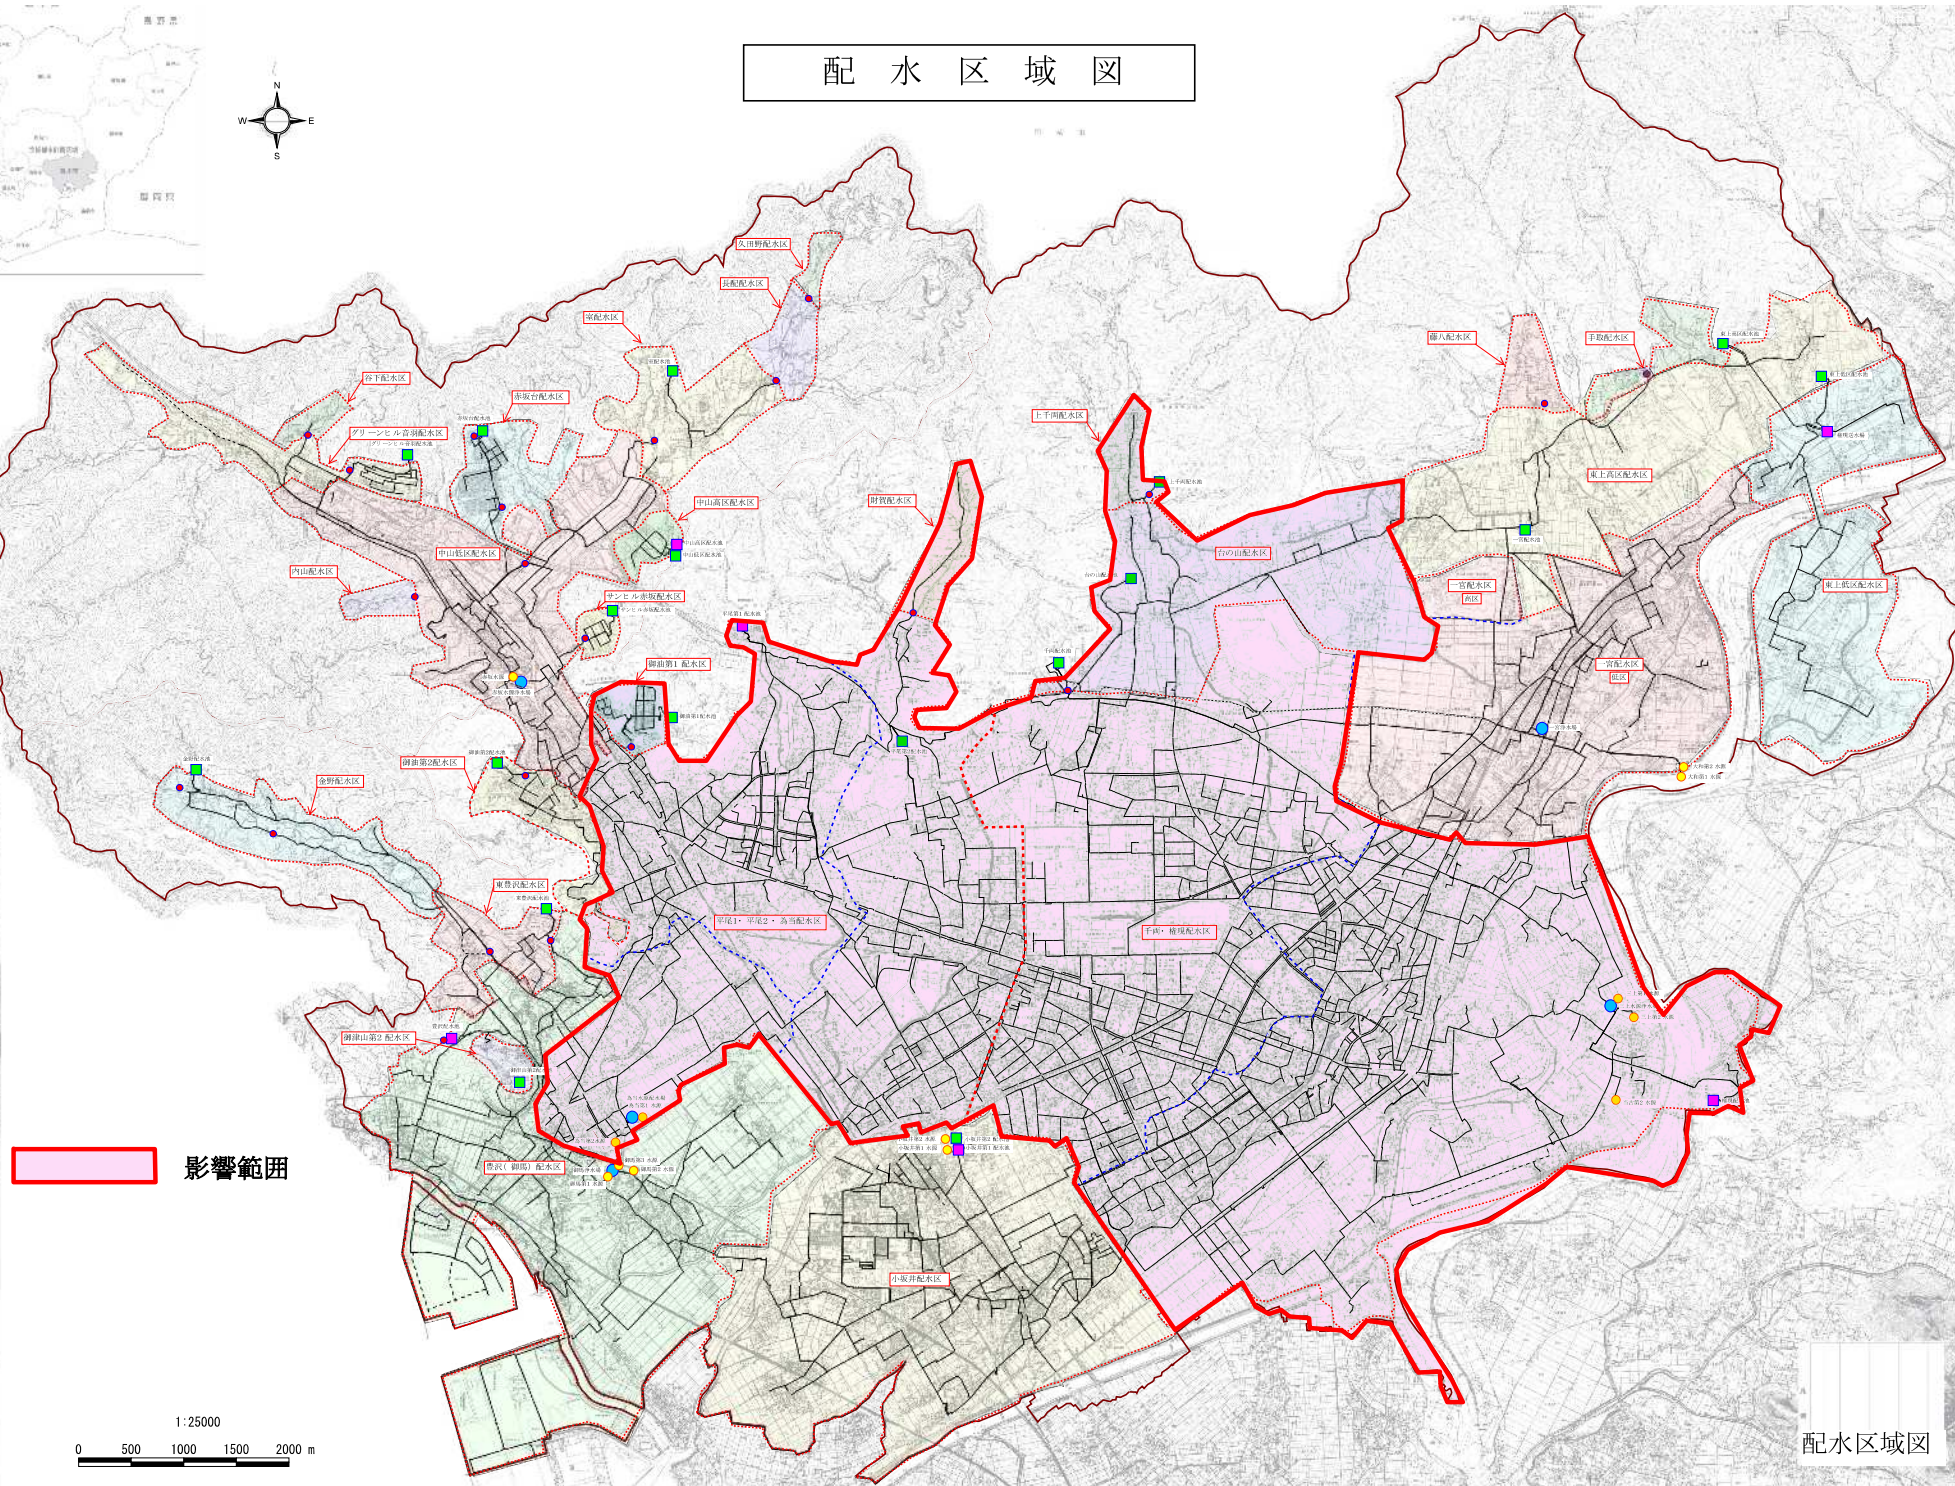

影響範圍

1:25000

0 500 1000 1500 2000 m

配水区域図