

令和7年度

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録（豊川市清掃工場）

処分した廃棄物の種類及び数量

(単位：トン)

	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ストーカー炉	17,544.27	1,632.63	2,365.25	2,794.11	1,704.70	2,006.34	1,668.07	2,110.37	3,262.80				
1号炉（一般廃棄物）	7,390.67	870.88	1,649.61	1,196.28	0.00	754.54	76.77	1,231.50	1,611.09				
3号炉（一般廃棄物）	10,153.60	761.75	715.64	1,597.83	1,704.70	1,251.80	1,591.30	878.87	1,651.71				
ガス化溶融炉	21,284.59	3,052.30	2,425.36	404.69	3,748.58	3,735.39	3,657.59	3,487.00	773.68				
5号炉	10,630.86	1,192.35	915.78	254.19	1,870.94	1,856.80	1,855.33	1,911.79	773.68				
一般廃棄物等	9,539.47	1,097.68	835.81	233.40	1,659.15	1,658.44	1,644.66	1,735.36	674.97				
焼却残さ	1,091.39	94.67	79.97	20.79	211.79	198.36	210.67	176.43	98.71				
6号炉	10,653.73	1,859.95	1,509.58	150.50	1,877.64	1,878.59	1,802.26	1,575.21	0.00				
一般廃棄物等	9,525.62	1,666.82	1,352.67	143.03	1,662.16	1,687.00	1,593.21	1,420.73	0.00				
焼却残さ	1,128.11	193.13	156.91	7.47	215.48	191.59	209.05	154.48	0.00				
合計	38,828.86	4,684.93	4,790.61	3,198.80	5,453.28	5,741.73	5,325.66	5,597.37	4,036.48				

燃焼室中の燃焼ガスの温度

(単位：℃)

基準値：800℃以上	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ストーカー炉	1号炉	892	905	915	908	—	863	882	873	901			
	3号炉	887	933	886	880	888	886	871	871	884			
ガス化溶融炉	5号炉	866	824	864	874	874	875	873	870	873			
	6号炉	873	874	874	867	868	875	877	875	—			

集塵機に流入する燃焼ガスの温度

(単位：℃)


基準値：概ね200℃以下	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ストーカー炉	1号炉	196	196	196	196	—	196	196	199	196			
	3号炉	198	197	198	198	198	200	198	199	199			
ガス化溶融炉	5号炉	174	180	180	161	176	180	180	176	160			
	6号炉	175	174	175	160	176	180	180	178	—			

排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度

(単位: ppm)

基準値: 100ppm以下	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ストー カーカー炉	1号炉	8.6	9.5	6.4	6.7	—	12.9	5.0	13.2	6.7	—	—	—
	3号炉	6.3	3.5	6.4	6.2	7.0	6.5	6.0	9.2	5.9	—	—	—
ガス化 溶融炉	5号炉	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	—	—	—
	6号炉	0.9	0.6	0.7	1.2	1.2	1.0	1.1	0.8	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

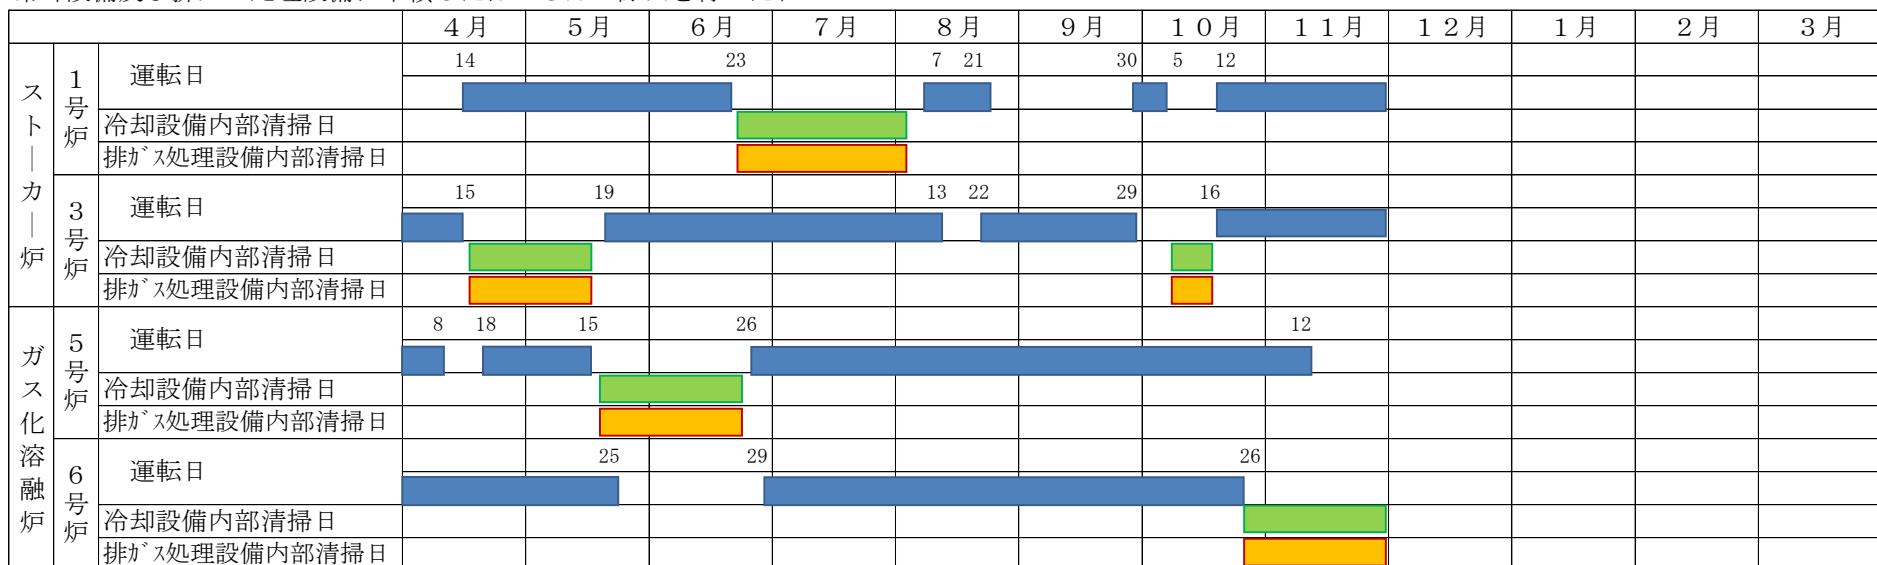

冷却設備にたい積したばいじんの除去： 5・6号炉は、運転日は1日2回ストートプロワを実施、定期点検時には内部清掃を実施。

排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去： 運転日は常時払い落しを実施、定期点検時には内部清掃を実施。

排ガス中のダイオキシン類の濃度

(単位: ng-TEQ/m³N)

		排ガスを採取した年月日	結果が得られた年月日	ダイオキシン類濃度	法規制値
ストー カーカー炉	1号炉	—	—	—	5
	3号炉	—	—	—	5
ガス化 溶融炉	5号炉	—	—	—	1
	6号炉	—	—	—	1

ばい煙量及びばい煙濃度

	単位	1回目	2回目	法規制値	管理値
ストーカー炉 1号炉	測定日	月 日	令和7年10月21日		
	結果取得日	月 日	令和7年11月6日		
	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.15	0.05
	硫黄酸化物	K値規制	0.01未満	8.76	-
	窒素酸化物	volppm	32	250	100
	塩化水素	mg/m ³ N	6.3	700	-
	全水銀	μ g/m ³ N	1.90	50	-
ストーカー炉 3号炉	測定日	月 日	令和7年8月7日		
	結果取得日	月 日	令和7年9月1日		
	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.15	0.05
	硫黄酸化物	K値規制	0.02	8.76	-
	窒素酸化物	volppm	59	250	100
	塩化水素	mg/m ³ N	21	700	-
	全水銀	μ g/m ³ N	6.00	50	-
ガス化溶融炉 5号炉	測定日	月 日	令和7年8月8日		
	結果取得日	月 日	令和7年9月1日		
	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.08	0.02
	硫黄酸化物	K値規制	0.01未満	8.76	-
	窒素酸化物	volppm	3.3	200	30
	塩化水素	mg/m ³ N	1.9	700	-
	全水銀	μ g/m ³ N	3.20	50	-
6号炉	測定日	月 日	令和7年8月8日		
	結果取得日	月 日	令和7年9月1日		
	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.08	0.02
	硫黄酸化物	K値規制	0.01未満	8.76	-
	窒素酸化物	volppm	1.7	200	30
	塩化水素	mg/m ³ N	2.2	700	-
	全水銀	μ g/m ³ N	4.00	50	-