



- ・ サドル付分水栓による配管例（ $\phi 13\sim 50\text{mm}$ ）

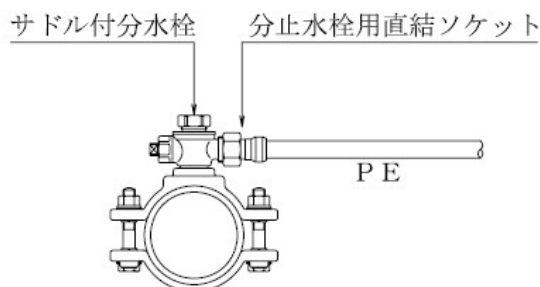


- ・ 割T字管による配管例（ $\phi 75\text{mm}$ 以上）

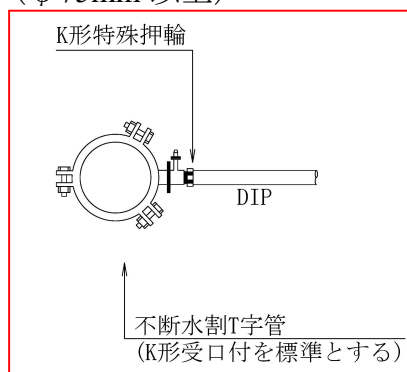


※ 本管が被覆鋼管については、サドル付分水栓、割 T 字管を設置する場合、被覆を剥がして設置すること。その場合、防食テープを巻いた後に、さらにポリスリーブで被覆すること。

- ・ 分岐の第 1 止水栓の配管例（ $\phi 20\sim 25\text{mm}$ ）

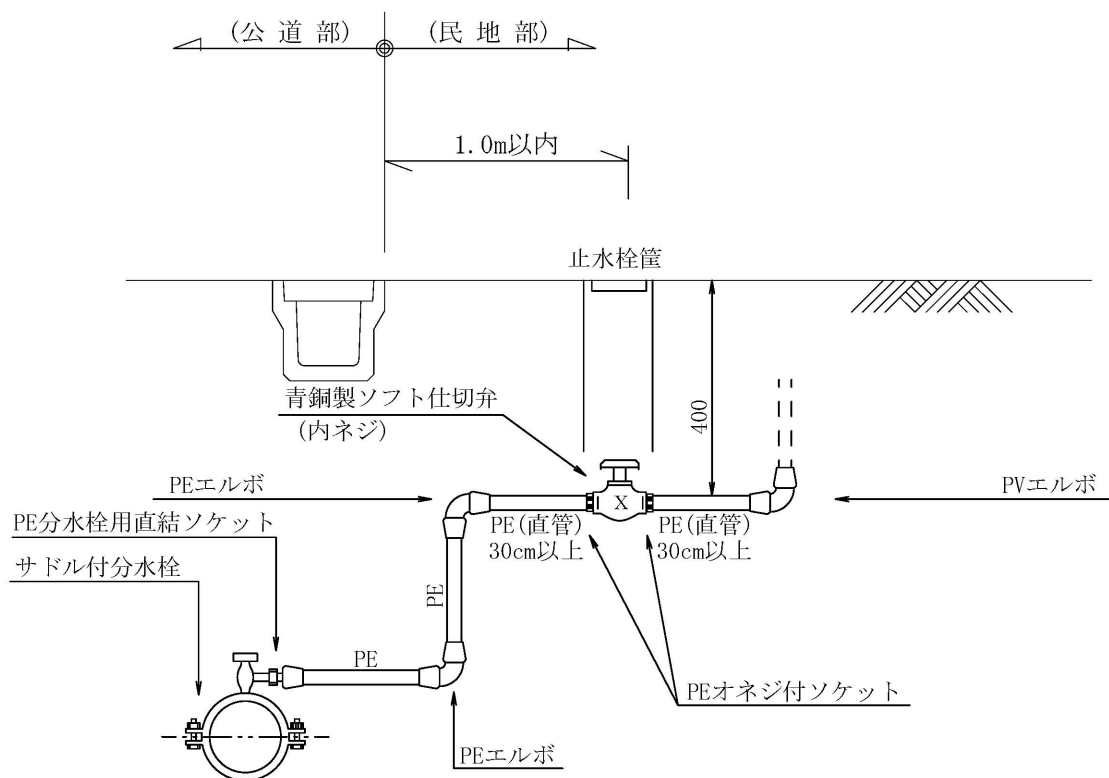

・分岐の第1止水栓の配管例（ $\phi 75\text{mm}$ 以上）

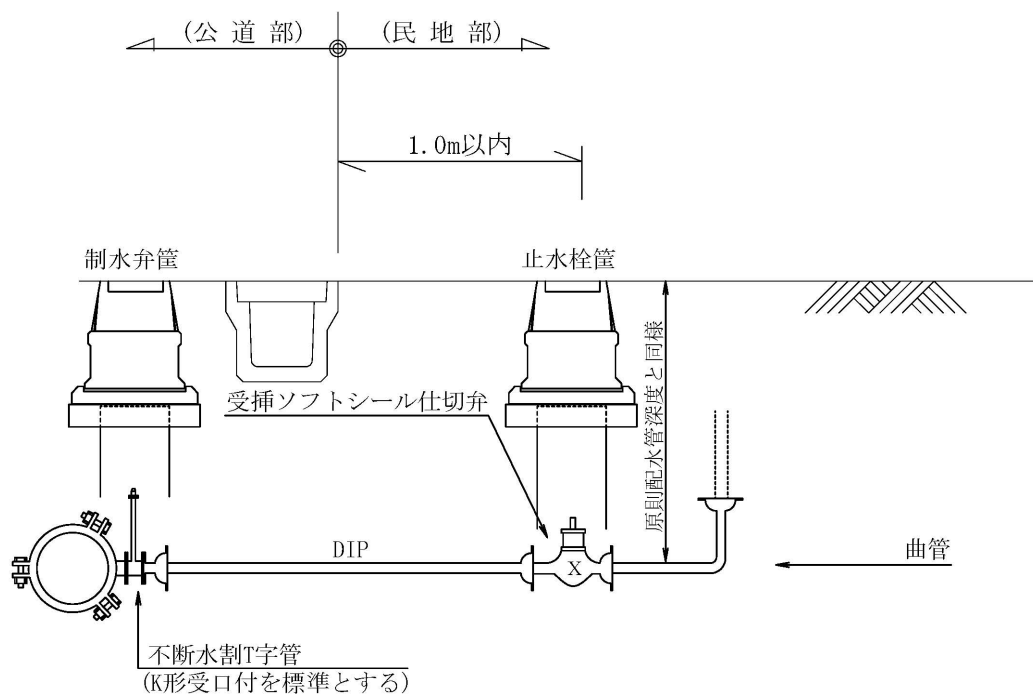


※受口には耐震性能A級の特種押輪を設置すること


・分岐なしの配管例

$\phi 13\sim 20\text{mm}$


底版に修正

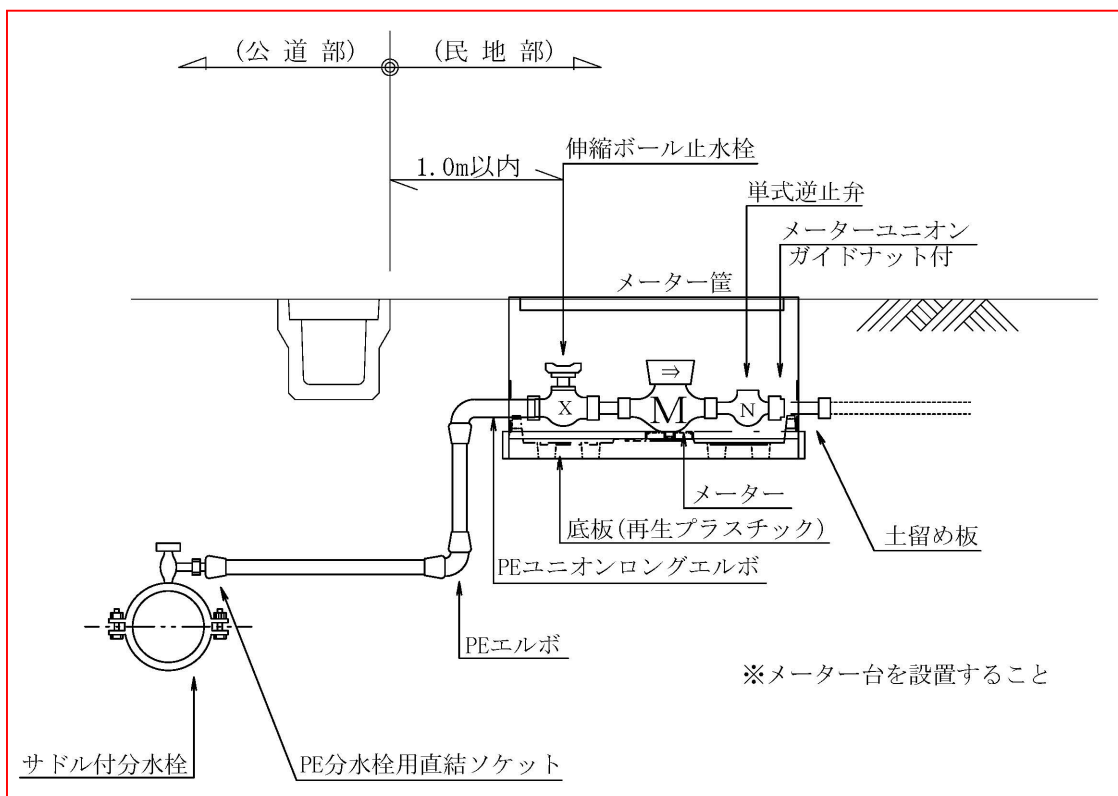

φ 25mm

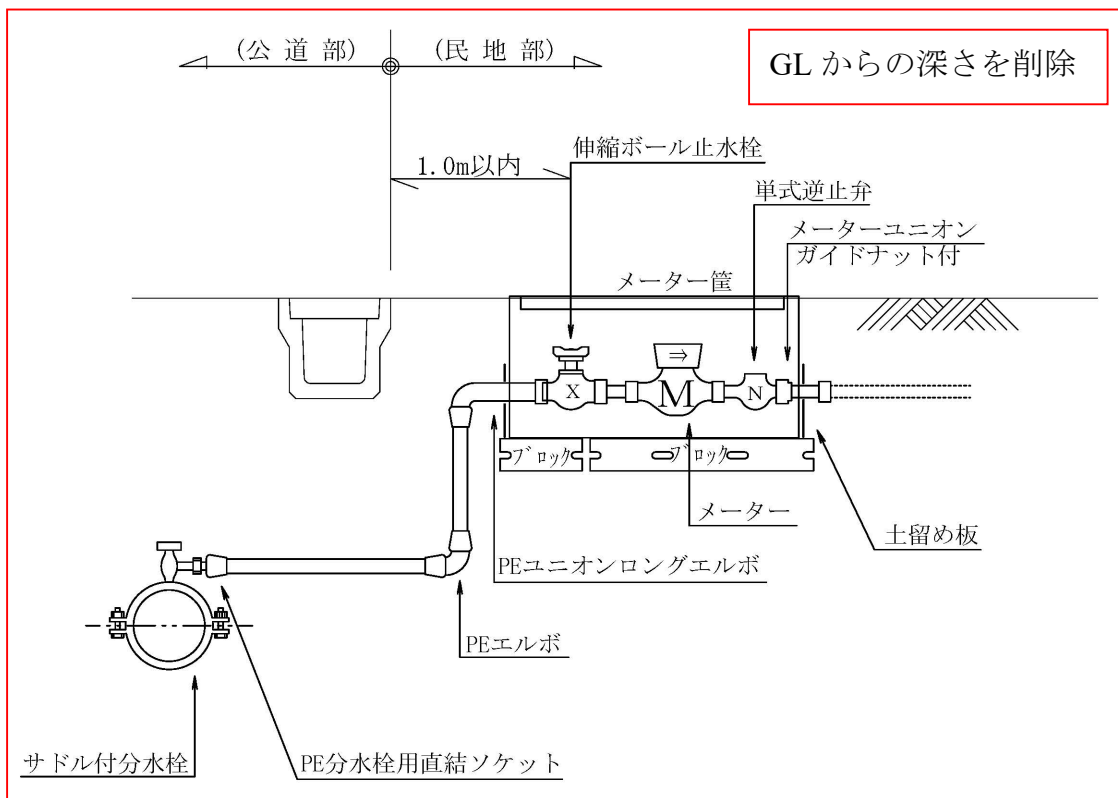


φ 30・40mm

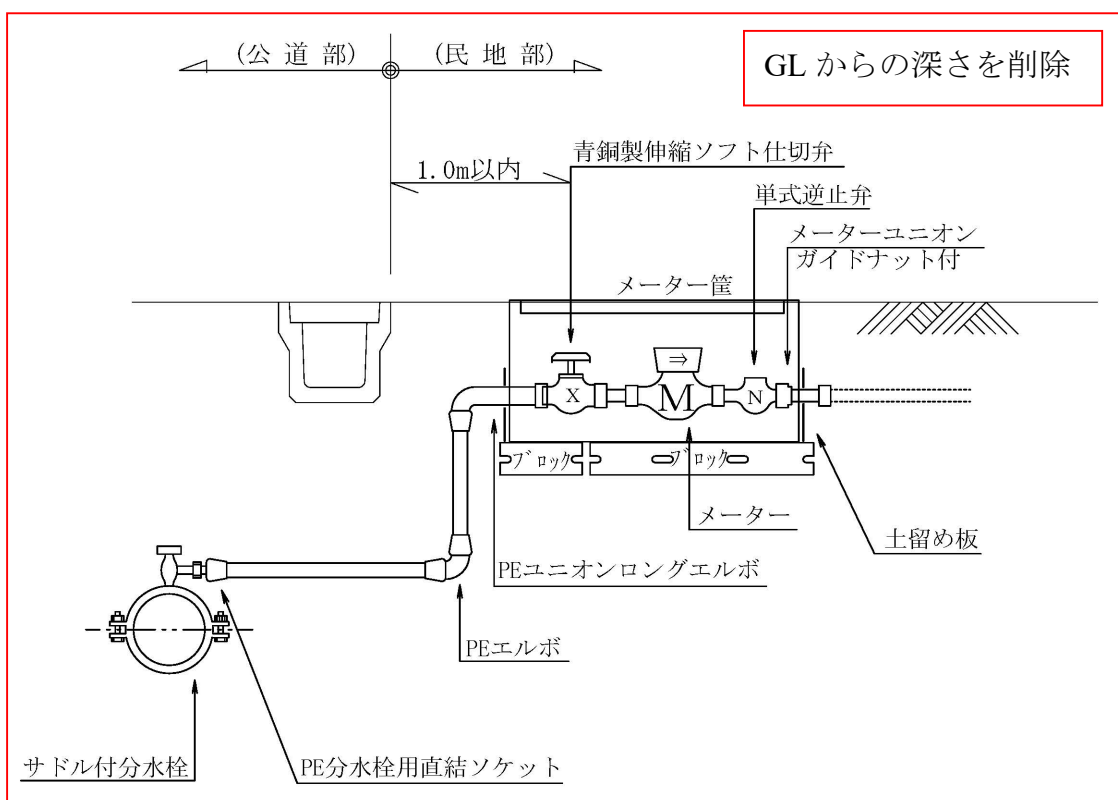


割丁→サドルに修正

φ 50mm

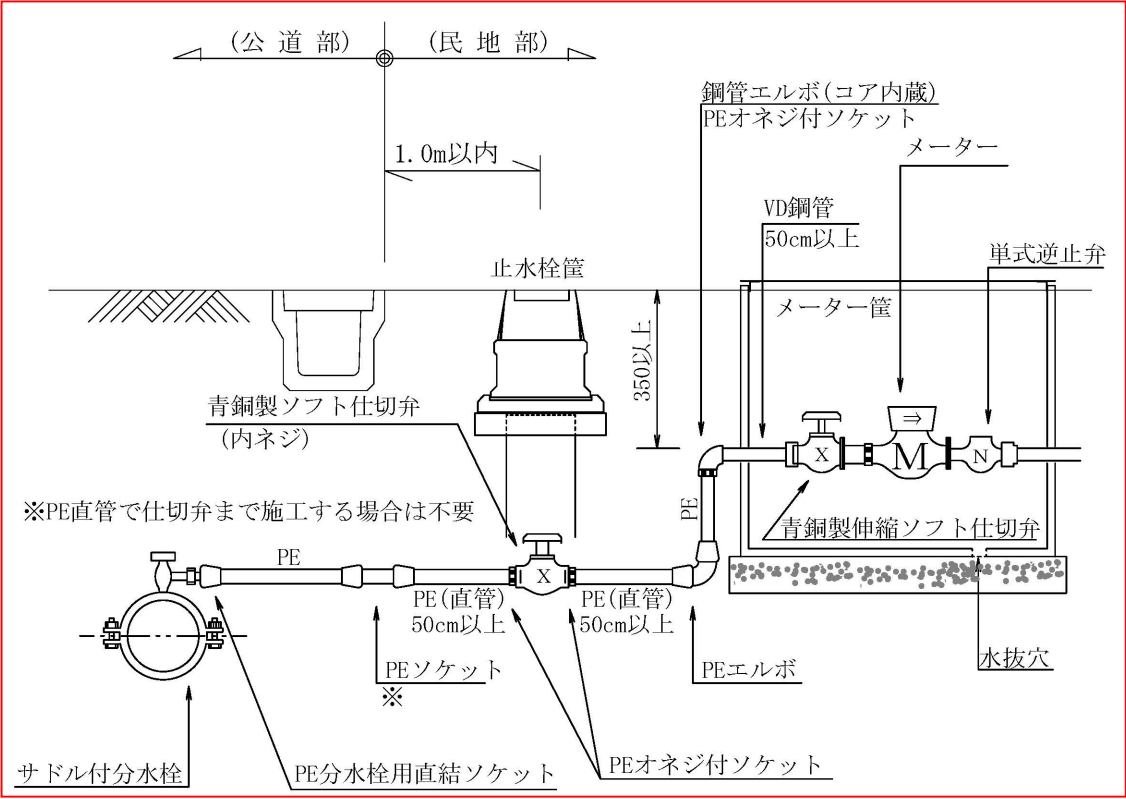

φ 75mm 以上

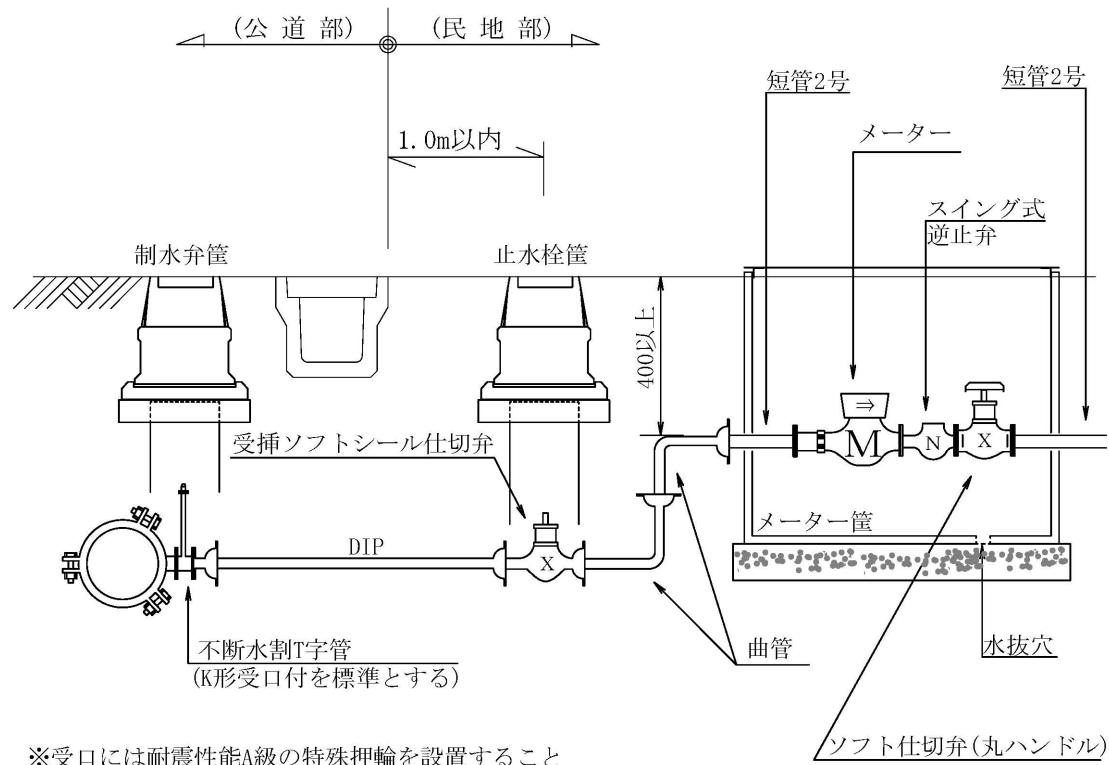

※受口には耐震性能A級の特製押輪を設置すること