

令和4年度

豊川市水道水質検査結果

豊川市上下水道部水道整備課浄水場

目 次

1 水質検査の概要


- (1) 検査地点
- (2) 検査頻度

2 水質検査結果

- (1) 毎日検査項目（残留塩素）
- (2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等
- (3) 水質管理目標設定項目（農薬類）
- (4) 水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））
- (5) その他の項目（病原性微生物）

1 水質検査の概要

(1) 検査地点

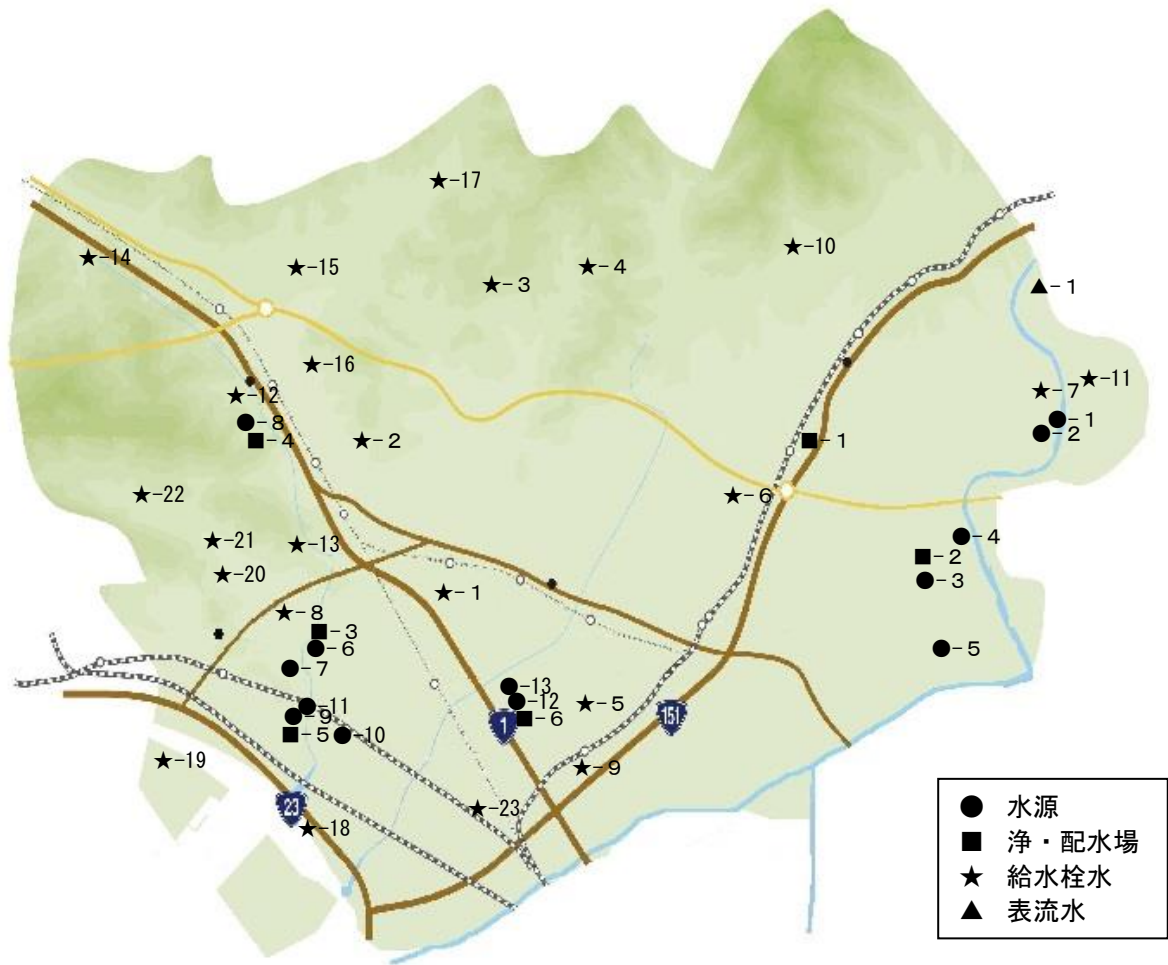

【平尾第1配水池系統】

- ★-1 寄付公園
- ★-2 東山公園
- ★-3 財賀町地内

【一宮浄水場(千両配水池)系統】

- ▲-1 豊川表流水
- 1 大和第1水源
- 1 一宮浄水場
- ★-4 上千両神社
- ★-5 塔ノ木公園
- ★-6 本野ヶ原第1公園

【一宮浄水場(一宮配水池)系統】

- 2 大和第2水源
- 3 三上第1水源
- 4 三上第2水源
- 5 当古第2水源
- 2 三上水源浄水場
- ★-7 豊津町地内

【為当水源配水場系統】

- 6 為当第1水源
- 7 為当第2水源
(9/10~ 取水停止)
- 3 為当水源配水場
- ★-8 市木公園

【権現配水池系統】

- ★-9 下長山公園

【権現送水場系統】

- ★-10 藤八ポイント所
- ★-11 江島ふれあいセンター

【赤坂水源浄水場系統】

- 8 赤坂第2水源
- 4 赤坂水源浄水場
- ★-12 よらまいかん

【中山配水池系統】

- ★-13 弘法山公園
- ★-14 赤石橋水管橋
- ★-15 赤坂台1号公園
- ★-16 東山中央公園
- ★-17 久田野ポイント所

【御馬浄水場系統】

- 9 御馬第1水源
- 10 御馬第2水源
- 11 御馬第3水源
- 5 御馬浄水場
- ★-18 御津町新田地内
- ★-19 御幸浜パークゴルフ場

【豊沢配水池系統】

- ★-20 広石地区市民館
- ★-21 豊沢橋水管橋
- ★-22 東金野コミュニティハウス

【小坂井配水場系統】

- 12 小坂井第1水源
- 13 小坂井第2水源
- 6 小坂井配水場
- ★-23 小坂井中央公園

(2) 検査頻度

令和4年度における年間検査件数は、次のとおりです。

〔毎日検査項目〕

番号	検査項目	評 価	検査頻度	備 考
			給水栓水	
1	色	異常でないこと	365	
2	濁り	異常でないこと	365	
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	365	

〔水質基準項目〕

番号	基準項目	標準検査頻度		給水栓水	浄水	原水	検査体制	備 考
		回数	省略の可否	回数	回数	回数		
1	一般細菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
2	大腸菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
3	カリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
4	水銀及びその化合物	4		2	2	2	自己検査	※1
5	セレン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
6	鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
7	ヒ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
8	六価クロム化合物	4		4	4	4	自己検査	
9	亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4	不可	4	4	4	自己検査	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
12	フッ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
13	ホウ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
14	四塩化炭素	4		4	4	4	自己検査	
15	1,4-ジオキサン	4		2	2	2	自己検査	※1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
17	ジクロロメタン	4		4	4	4	自己検査	
18	テトラクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
19	トリクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
20	ベンゼン	4		4	4	4	自己検査	
21	塩素酸	4	不可	12	12	△	自己検査	消毒副生成物であるため原水は省略
22	クロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
23	クロロホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
24	ジクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
25	ジブロモクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
26	臭素酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
27	総トリハロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
28	トリクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
29	ブロモジクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
30	ブロモホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
31	ホルムアルデヒド	4	不可	4	4	△	自己検査	
32	亜鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
33	アルミニウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
34	鉄及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
35	銅及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
36	ナトリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
37	マンガン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
38	塩化物イオン	12	不可	12	12	12	自己検査	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4		4	4	4	自己検査	
40	蒸発残留物	4		4	4	4	自己検査	
41	陰イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
42	ジェオスミン ※2	4		4	4	4	自己検査	
43	2-メチルイソボルネオール ※2	4		4	4	4	自己検査	
44	非イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
45	フェノール類	4		2	2	2	自己検査	※1
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	12	不可	12	12	12	自己検査	
47	pH値	12	不可	12	12	12	自己検査	
48	味	12	不可	12	12	△	自己検査	原水については省略
49	臭気	12	不可	12	12	12	自己検査	
50	色度	12	不可	12	12	12	自己検査	
51	濁度	12	不可	12	12	12	自己検査	

※1 過去3年間の最高値により検査頻度を緩和することが可能なため、2回/年に省略して実施しました。

※2 臭気物質については、主に藻類により発生するため、藻類の増殖が活発な夏期を中心に検査を実施しました。

注 9,11,21の測定回数については、安全確認のため標準検査頻度より増加して実施しました。

〔水質管理目標設定項目〕

水質基準に準ずる項目とされ特に水質検査の義務付けはありませんが、水道水質管理上留意すべき項目として次のとおり実施しました。

	項 目	検査項目			検査体制	備 考
		給水栓水 回数	浄水 回数	原水 回数		
1	アンチモン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
2	ウラン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
3	ニッケル及びその化合物	2	2	2	自己検査	
5	1,2-ジクロロエタン	2	2	2	自己検査	
8	トルエン	2	2	2	自己検査	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	2	2	2	自己検査	
10	亜塩素酸					消毒剤として二酸化塩素を使用していないため
12	二酸化塩素					
13	ジクロロアセトリル	2	2		自己検査	
14	抱水クロラール	2	2		自己検査	
15	農薬類			1	委託検査	
16	残留塩素	12	12		自己検査	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
18	マンガン及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
19	遊離炭酸	2	2	2	自己検査	
20	1,1,1-トリクロロエタン	2	2	2	自己検査	
21	メチルセブチルエーテル	2	2	2	自己検査	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					全有機炭素(基準項目)の検査にて代替
23	臭気強度					異常な臭気発生時に対応
24	蒸発残留物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
25	濁度	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
26	pH値	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
27	腐食性(ランゲリア指数)	2	2	2	自己検査	
28	従属栄養細菌	2	2	2	自己検査	
29	1, 1-ジクロロエチレン	2	2	2	自己検査	
30	アルミニウム及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
31	ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			1	委託検査	

* 4、6、7、11番は欠番

〔その他の項目〕

項 目	検査頻度			検査体制	備 考
	給水栓水	浄水	原水		
嫌気性芽胞菌(指標菌)			4	自己検査	大和第1、赤坂第2、小坂井第1・2は12回
病原性微生物 (クリプトスポリジウム及びジアルジア)	大和第1、為当第1、御馬第1・2、赤坂第2、小坂井第1・2 各1回			委託検査	

2 水質検査結果

(1) 毎日検査項目(残留塩素)

(mg/L)

系 統 別	検査地点			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日	土日祝														
平尾第1配水池系統 (県豊川浄水場)	桜町保育園 寄付公園	平均		0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
台の山配水池系統	千両保育園 上千両神社	平均		0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
		最大		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
千両・権現配水池系統	牛久保保育園 塔ノ木公園	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
千両配水池系統	本野ヶ原第1公園	平均		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最大		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
一宮配水池系統	大和保育園 豊津町地内	平均		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		最大		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
為当水源配水場系統	為当保育園 市木公園	平均		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		最大		0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
権現配水池系統 (県豊橋浄水場)	下長山公園	平均		0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		最大		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
東上高区配水池系統 (県豊橋浄水場)	藤ハポンプ所	平均		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
東上低区配水池系統 (県豊橋浄水場)	江島ふれあいセンター	平均		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2

系 統 別	検査地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日 土日祝														
赤坂水源 浄水場系統	よらまいかん	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2
中山配水池系統 (グリーンヒル配水池)	赤石橋水管橋	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		最大	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
中山配水池系統 (室配水池)	萩保育園 久田野ポンプ場	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		最大	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
御馬浄水場系統	御津町新田地内	平均	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
		最小	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
豊沢配水池系統	御津北部保育園 広石地区市民館	平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		最大	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1
東豊沢配水池系統	豊沢橋水管橋	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
金野配水池系統	東金野コミュニティハウス	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		最大	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
		最小	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
小坂井配水場系統	小坂井中央公園	平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		最大	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2

(2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等

★-1 寄付公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
	天候 前日／当日	晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
	気温	℃ 23.0	21.0	19.0	25.0	32.0	31.0	27.0	17.0	13.0	8.0	10.0	15.0	32.0	8.0	20.1
	水温	℃ 17.2	20.1	22.9	27.2	27.6	27.7	26.1	19.9	16.4	10.8	11.2	12.2	27.7	10.8	19.9
1	一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l		<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/l	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.15	0.15	0.25	0.29	0.27	0.17	0.28	0.25	0.24	0.24	0.29	0.15	0.23
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05		<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.11	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	mg/l		0.011			0.017			0.015		0.008		0.017	0.008	0.013
24	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003		<0.003			0.004			0.004	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.015		0.021			0.019			0.011		0.021	0.011	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.012		0.010			0.008			0.012	0.007	0.009
29	ブromジクロロメタン	mg/l		0.004		0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
30	ブromホルム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.7			5.8			5.7			5.6	5.8	5.6	5.7
37	マンガン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/l	7.4	7.3	7.3	6.2	6.6	6.6	6.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.1	7.4	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3			20.6			16.8			21.4		21.4	16.8	19.0
40	蒸発残留物	mg/l		45			46			51			53	53	45	49
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオスミン	mg/l				<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001					0.000002	<0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001					0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
47	pH値		7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8	トルエン	mg/l				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l				0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	mg/l				0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19	遊離炭酸	mg/l					1.8						1.3	1.8	1.3	1.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27	腐食性(ランゲリア指数)						-2.2						-2.4	-2.2	-2.4	-2.3
28	従属栄養細菌	個/ml				0						0		0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-2 東山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	22.0	22.0	18.0	25.0	28.0	29.0	25.0	16.0	11.0	6.0	10.0	12.0	29.0	6.0	18.7
水温	℃	16.5	20.4	22.3	27.4	28.7	27.2	26.8	18.6	14.7	9.2	10.1	11.4	28.7	9.2	19.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.16	0.16	0.19	0.25	0.26	0.27	0.18	0.25	0.24	0.24	0.24	0.27	0.16	0.22
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.10	0.11	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.019			0.017			0.009		0.019	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			0.006			0.006	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.023			0.022			0.013		0.023	0.013	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.013			0.010			0.010			0.013	0.009	0.011
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.005			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.6			5.8			5.5	5.8	5.5	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	7.3	7.3	6.1	6.5	6.3	6.4	7.0	7.5	7.3	6.9	7.1	7.5	6.1	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.5			17.5			16.1			20.3			20.3	16.1	17.6
40 蒸発残留物	mg/l			49			41			40			51	51	40	45
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.2	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						1.3	1.8	1.3	1.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.3	-2.1	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-3 財賀町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	18.0	18.0	23.0	26.0	27.0	21.0	13.0	10.0	5.0	10.0	8.0	27.0	5.0	16.4
水温	℃	15.7	18.5	21.2	24.9	25.3	25.4	24.3	18.6	16.0	10.4	10.3	10.6	25.4	10.3	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.16	0.16	0.18	0.25	0.26	0.27	0.18	0.24	0.24	0.24	0.24	0.27	0.16	0.22
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.021			0.019			0.010		0.021	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.026			0.024			0.014		0.026	0.014	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.014			0.010			0.010			0.014	0.009	0.011
29 ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.6			5.8			5.6	5.8	5.5	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.2	7.2	6.0	6.5	6.4	6.5	7.0	7.6	7.3	6.9	7.1	7.6	6.0	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.8			18.0			16.8			20.3			20.3	16.8	18.0
40 蒸発残留物	mg/l			42			52			41			52	52	41	47
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						1.3	1.8	1.3	1.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.3	-2.1	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-4 上千両神社(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	20.0	19.0	17.0	23.5	32.0	28.0	25.0	16.0	12.0	10.0	11.5	12.5	32.0	10.0	18.9
水温	℃	14.7	17.6	20.4	24.5	26.0	25.2	22.6	16.0	13.3	7.8	9.2	9.5	26.0	7.8	17.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.65	0.77	0.77	0.88	1.04	0.86	1.38	1.25	1.03	0.85	0.80	0.83	1.38	0.65	0.93
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.007			0.010			0.006			0.005		0.010	0.005	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.018			0.013			0.011		0.018	0.011	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.004			0.004			0.007	0.004	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.5			7.9			6.9			7.8	7.9	6.5	7.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	6.9	6.9	7.5	6.5	7.7	6.6	7.1	7.2	7.2	8.0	7.9	8.0	6.5	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.7			38.2			37.6			41.8			41.8	33.7	37.8
40 蒸発残留物	mg/l			84			84			68			95	95	68	83
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
47 pH値		7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						5.3						4.8	5.3	4.8	5.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.7	-1.7	-1.8	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						2		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-5 塔ノ木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	20.5	24.0	17.0	26.0	33.0	29.0	27.5	17.0	14.0	7.0	12.0	14.0	33.0	7.0	20.1
水温	℃	17.7	20.9	24.3	28.5	30.0	28.2	26.3	19.4	15.7	10.3	11.1	12.0	30.0	10.3	20.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.68	0.79	0.79	0.91	1.21	1.01	1.33	1.08	0.90	0.91	0.85	0.92	1.33	0.68	0.95
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.005			0.007			0.006			0.004		0.007	0.004	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.014			0.011			0.009		0.014	0.009	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.004			<0.003			0.006	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.5			7.9			6.7			8.2	8.2	6.5	7.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	6.8	6.8	7.0	6.6	8.0	6.7	6.9	6.9	7.0	7.7	7.8	8.0	6.6	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	36.2			38.2			39.2			42.2			42.2	36.2	39.0
40 蒸発残留物	mg/l			76			103			69			100	103	69	87
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.3	0.4
47 pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.4						3.1	4.4	3.1	3.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-6 本野ヶ原第1公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	22.0	20.0	17.0	24.5	33.0	30.0	28.8	17.0	12.5	7.0	11.0	15.5	33.0	7.0	19.9
水温	℃	16.9	19.0	21.7	26.0	25.9	24.9	23.4	17.8	14.6	9.7	11.2	11.9	26.0	9.7	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.61	0.67	0.67	0.82	1.04	1.02	1.27	1.14	0.99	0.81	0.77	0.77	1.27	0.61	0.88
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.006			0.008			0.006			0.004		0.008	0.004	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			0.003			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.014			0.011			0.009		0.014	0.009	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.3			8.1			6.9			7.6	8.1	6.3	7.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	6.8	6.8	6.7	6.5	7.9	6.4	6.8	7.1	7.0	7.6	7.5	7.9	6.4	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.5			36.4			35.7			38.5			38.5	33.5	36.0
40 蒸発残留物	mg/l			77			99			68			91	99	68	84
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.8						2.6	4.8	2.6	3.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						3		3	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-7 豊津町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	20.0	18.5	20.5	23.5	30.8	26.5	24.2	15.0	10.0	4.5	5.0	10.0	30.8	4.5	17.4
水温	℃	18.5	20.8	23.5	26.7	28.5	27.3	26.1	19.8	16.5	11.5	12.9	13.3	28.5	11.5	20.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.09	2.11	2.11	2.10	2.13	2.10	2.14	2.11	2.12	2.08	2.12	2.10	2.14	2.08	2.11
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.04	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		11.4				11.5			11.4			11.4	11.4	11.4	11.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.7	10.5	10.5	10.4	10.6	10.7	10.3	10.5	10.6	11.9	9.5	9.4	11.9	9.4	10.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	85.1	81.9	81.9	80.1	82.0	82.5	81.1	81.9	82.6	85.2	79.7	77.2	85.2	77.2	81.8
40 蒸発残留物	mg/l			148			152			139			136	152	136	144
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						8.4						4.4	8.4	4.4	6.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.8						-1.2	-0.8	-1.2	-1.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-8 市木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	23.0	21.0	19.0	25.0	31.0	31.0	27.0	17.0	12.0	6.0	10.5	15.0	31.0	6.0	19.8
水温	℃	18.9	21.7	24.5	28.2	29.0	27.8	25.8	19.5	16.3	11.4	13.5	14.6	29.0	11.4	20.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.46	2.49	2.49	2.45	2.48	2.44	2.69	2.64	2.59	2.51	2.10	2.48	2.69	2.10	2.49
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.003		0.003	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		11.9				11.9			10.9			10.8	11.9	10.8	11.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.0	10.8	10.8	10.5	9.6	10.0	11.3	9.6	10.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	58.8			60.0			60.6			58.6			60.6	58.6	59.5
40 蒸発残留物	mg/l			141			130			111			138	141	111	130
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.5						2.2	3.5	2.2	2.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.2						-1.6	-1.2	-1.6	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-9 下長山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	25.0	21.0	25.0	24.0	35.5	29.5	30.0	18.0	11.0	8.0	11.0	16.0	35.5	8.0	21.2
水温	℃	17.0	19.4	22.2	27.2	27.4	26.5	25.3	19.5	15.2	9.5	10.5	11.6	27.4	9.5	19.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.32	0.32	0.39	0.42	0.42	0.36	0.33	0.46	0.45	0.38	0.34	0.46	0.26	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.010			0.010			0.009			0.007		0.010	0.007	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.016			0.013			0.009		0.016	0.009	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.007			<0.003			0.007	<0.003	0.005
29 ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.002		0.005	0.002	0.004
30 ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.2			5.5			6.3	6.3	5.2	5.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.0	5.8	5.8	4.8	3.5	6.4	4.6	6.8	6.6	7.9	8.3	7.2	8.3	3.5	6.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.4			25.7			19.8			23.3			25.7	19.8	23.3
40 蒸発残留物	mg/l			57			43			46			55	57	43	50
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.7	0.5	0.7	0.3	0.5
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-10 藤八ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.5	21.0	17.0	23.5	31.5	28.5	24.8	14.0	12.0	4.5	11.0	10.0	31.5	4.5	18.1
水温	℃	16.5	18.8	21.9	26.7	26.1	25.9	24.7	18.7	15.3	9.2	9.9	11.1	26.7	9.2	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.35	0.35	0.35	0.41	0.43	0.38	0.33	0.46	0.39	0.39	0.34	0.46	0.29	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.010			0.009			0.005		0.010	0.005	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.015			0.014			0.007		0.015	0.007	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.006			<0.003			0.008	<0.003	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.0			5.5			6.3	6.3	5.0	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.9	5.5	5.5	4.4	5.1	6.3	3.8	6.9	6.8	7.0	8.2	7.4	8.2	3.8	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.9			24.7			19.6			25.1			25.1	19.6	23.6
40 蒸発残留物	mg/l			54			48			50			61	61	48	53
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						1.3	2.2	1.3	1.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.0	-2.0	-2.1	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-11 江島ふれあいセンター(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	17.8	19.0	25.5	32.0	27.0	23.0	14.0	10.0	5.0	10.2	7.0	32.0	5.0	17.4
水温	℃	16.6	19.6	21.7	26.6	26.5	26.1	25.0	18.0	14.8	8.5	9.8	10.3	26.6	8.5	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.37	0.37	0.35	0.41	0.44	0.40	0.33	0.45	0.42	0.38	0.34	0.45	0.29	0.38
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.010			0.009			0.009			0.005		0.010	0.005	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.013			0.014			0.008		0.014	0.008	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.005			<0.003			0.008	<0.003	0.005
29 ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
30 ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.0			5.5			6.3	6.3	5.0	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.9	5.6	5.6	4.4	5.0	6.3	3.9	6.9	6.9	7.0	8.2	7.4	8.2	3.9	6.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	25.2			25.0			21.0			25.9			25.9	21.0	24.3
40 蒸発残留物	mg/l			49			39			47			60	60	39	49
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						1.3	2.2	1.3	1.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.2	-2.1	-2.2	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-12 よらまいかん(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	25.0	22.0	25.0	23.0	32.0	28.0	27.0	16.0	15.0	8.0	9.0	18.0	32.0	8.0	20.7
水温	℃	17.7	19.3	21.7	25.3	26.4	26.0	24.2	18.7	16.3	12.4	13.7	13.6	26.4	12.4	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.18	1.34	1.34	1.48	1.62	1.58	1.61	1.44	1.34	1.32	1.21	1.19	1.62	1.18	1.39
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.5			5.6			5.7	5.7	5.3	5.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.8	6.3	6.3	6.0	5.5	5.4	5.3	5.9	6.0	6.4	6.4	6.5	6.8	5.3	6.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.0			32.2			35.5			33.4			35.5	31.0	33.0
40 蒸発残留物	mg/l			69			79			59			62	79	59	67
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						1.3	3.1	1.3	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					10						0		10	0	5
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-13 弘法山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	22.0	20.0	18.0	25.0	30.3	30.0	27.0	17.0	12.0	8.0	10.0	15.0	30.3	8.0	19.5
水温	℃	14.8	18.3	21.4	24.5	26.5	25.8	23.5	16.5	13.7	8.5	9.6	9.9	26.5	8.5	17.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.16	0.16	0.20	0.24	0.28	0.28	0.17	0.27	0.25	0.24	0.24	0.28	0.16	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.021			0.018			0.009		0.021	0.009	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.026			0.023			0.013		0.026	0.013	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.013			0.010			0.009			0.013	0.009	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			5.7			5.7			5.6	5.7	5.6	5.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.3	7.3	5.9	6.5	6.6	6.4	7.0	7.5	7.3	7.0	7.1	7.5	5.9	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.1			18.3			16.8			20.5			20.5	16.8	18.2
40 蒸発残留物	mg/l			46			41			41			39	46	39	42
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						1.3	2.2	1.3	1.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.2						-2.3	-2.2	-2.3	-2.3
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-14 赤石橋水管橋(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	23.0	21.0	22.0	23.0	31.0	27.0	26.0	15.0	11.0	6.0	6.0	16.0	31.0	6.0	18.9
水温	℃	16.8	19.5	22.7	26.1	28.3	27.3	25.8	19.0	15.4	10.0	10.2	11.8	28.3	10.0	19.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.36	0.37	0.37	0.44	0.48	0.52	0.51	0.40	0.46	0.42	0.42	0.39	0.52	0.36	0.43
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.09	0.12	0.14	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.011			0.017			0.015			0.007		0.017	0.007	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.023			0.021			0.012		0.023	0.012	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.010			0.009			0.008			0.010	0.008	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.9			5.8			5.7	5.9	5.7	5.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.2	7.2	6.2	6.4	6.3	6.2	6.8	7.3	7.3	6.8	6.9	7.4	6.2	6.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.5			21.6			20.3			23.0			23.0	19.5	21.1
40 蒸発残留物	mg/l			52			50			32			48	52	32	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
47 pH値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-2.2	-1.9	-2.2	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-15 赤坂台1号公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	22.0	21.0	22.0	23.0	29.0	28.0	26.0	14.0	14.0	6.0	5.0	15.0	29.0	5.0	18.8
水温	℃	17.4	19.9	23.2	27.2	28.7	28.1	26.8	19.9	16.2	10.3	10.9	12.3	28.7	10.3	20.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.16	0.16	0.26	0.24	0.28	0.27	0.19	0.29	0.25	0.24	0.24	0.29	0.16	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.11	0.11	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.017			0.015			0.008		0.017	0.008	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.003			<0.003			0.005			0.005	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.021			0.019			0.011		0.021	0.011	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.012			0.010			0.009			0.012	0.009	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.9			5.6			5.6	5.9	5.6	5.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.3	7.3	6.5	6.5	6.5	6.1	6.9	7.4	7.3	7.0	6.9	7.4	6.1	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.5			21.9			16.8			20.6			21.9	16.8	19.2
40 蒸発残留物	mg/l			48			38			52			46	52	38	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.3	-2.1	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-16 東山中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	22.0	22.0	23.0	23.0	34.0	27.0	26.0	16.0	13.0	8.0	7.0	15.0	34.0	7.0	19.7
水温	℃	16.6	19.4	22.7	26.3	27.7	27.1	25.5	18.8	15.4	9.6	10.6	11.8	27.7	9.6	19.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.16	0.16	0.24	0.24	0.28	0.28	0.17	0.27	0.25	0.24	0.24	0.28	0.16	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.11	0.13	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.019			0.016			0.009		0.019	0.009	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			0.005			0.005	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.024			0.020			0.013		0.024	0.013	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.013			0.010			0.009			0.013	0.009	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.9			5.7			5.6	5.9	5.6	5.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.3	7.3	6.3	6.5	6.5	6.2	6.9	7.5	7.4	6.9	7.0	7.5	6.2	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4			20.5			16.9			20.4			20.5	16.9	18.8
40 蒸発残留物	mg/l			45			36			42			41	45	36	41
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.4	-2.0	-2.4	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-17 久田野ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	21.0	20.0	21.0	24.0	30.0	28.0	26.0	11.0	13.0	5.0	5.0	13.0	30.0	5.0	18.1
水温	℃	16.5	19.2	22.2	26.2	27.7	27.2	26.0	19.7	16.3	10.8	10.9	12.2	27.7	10.8	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.16	0.16	0.24	0.24	0.28	0.28	0.17	0.28	0.25	0.24	0.27	0.28	0.16	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.13	0.14	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.020			0.016			0.009		0.020	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.006			0.006	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.025			0.020			0.013		0.025	0.013	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.013			0.011			0.010			0.013	0.009	0.011
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			6.0			5.8			5.7	6.0	5.7	5.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.5	7.4	7.4	6.4	6.6	6.6	6.3	7.1	7.6	7.4	7.0	7.0	7.6	6.3	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4			20.6			17.0			20.9			20.9	17.0	19.0
40 蒸発残留物	mg/l			42			41			31			49	49	31	41
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.4	-2.1	-2.4	-2.3
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-18 御津町新田地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	21.5	22.0	19.0	25.0	33.0	33.0	25.0	17.5	12.5	6.5	11.0	12.5	33.0	6.5	19.9
水温	℃	17.3	19.2	22.1	25.3	26.1	26.2	24.5	19.7	14.8	10.5	13.3	12.8	26.2	10.5	19.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.59	1.59	1.59	1.60	1.60	1.58	1.58	1.54	1.54	1.53	1.51	1.49	1.60	1.49	1.56
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.003		0.003	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.6			10.5			11.0			10.9	11.0	10.5	10.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.8	9.6	9.6	9.5	9.4	9.5	9.8	9.9	10.1	10.1	9.8	9.7	10.1	9.4	9.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	53.3			53.6			53.4			53.2			53.6	53.2	53.4
40 蒸発残留物	mg/l			129			120			124			130	130	120	126
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						1.3	2.6	1.3	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.6	-1.5	-1.6	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-19 御幸浜パターゴルフ場(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	22.0	21.0	18.5	25.5	32.0	32.0	32.0	22.0	13.0	7.0	10.5	14.0	32.0	7.0	20.8
水温	℃	16.0	19.4	23.6	29.0	30.4	29.0	26.5	19.3	15.2	10.4	10.9	11.6	30.4	10.4	20.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.21	0.78	0.78	0.59	1.21	0.95	1.01	0.93	0.83	1.04	0.57	0.39	1.21	0.39	0.86
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.011			0.009			0.009			0.008		0.011	0.008	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.005			<0.003			<0.003			0.005	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.016			0.015			0.013		0.018	0.013	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.010			0.005			0.004			0.010	0.003	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.004			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.6			8.1			8.2			6.3	8.2	6.3	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.0	8.3	8.3	7.2	8.5	7.9	8.4	8.6	8.8	9.0	7.7	7.3	9.0	7.2	8.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	41.8			27.4			36.5			41.2			41.8	27.4	36.7
40 蒸発残留物	mg/l			94			113			79			63	113	63	87
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4
47 pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						1.3	2.6	1.3	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-2.1	-1.6	-2.1	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-20 広石地区市民館(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	23.5	20.0	18.0	25.0	34.0	31.0	30.0	17.0	13.0	6.0	11.0	22.0	34.0	6.0	20.9
水温	℃	17.2	18.3	22.4	25.9	28.4	27.5	26.7	19.4	16.1	11.8	11.8	13.6	28.4	11.8	19.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.24	0.24	0.32	0.32	0.34	0.36	0.24	0.31	0.29	0.24	0.25	0.36	0.24	0.29
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.020			0.016			0.009		0.020	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.004			<0.003			0.006			0.009	<0.003	0.005
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.025			0.021			0.013		0.025	0.013	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.010			0.007			0.012	0.007	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.9			6.0			6.1			5.7	6.1	5.7	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.5	7.5	7.5	6.4	6.8	6.6	6.7	7.2	7.8	7.8	7.0	7.1	7.8	6.4	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			21.1			18.5			22.2			22.2	18.2	20.0
40 蒸発残留物	mg/l			62			42			40			47	62	40	48
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						0.9	2.2	0.9	1.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.3	-2.1	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-21 豊沢橋水管橋(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	26.0	20.0	18.0	25.0	32.0	31.0	28.0	18.0	13.0	5.0	10.0	14.0	32.0	5.0	20.0
水温	℃	17.0	19.0	21.9	26.3	27.5	27.7	26.2	20.2	16.2	11.2	11.1	12.7	27.7	11.1	19.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.37	0.31	0.31	0.31	0.38	0.37	0.39	0.27	0.33	0.35	0.25	0.27	0.39	0.25	0.33
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.07	0.07	0.12	0.15	0.17	0.11	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.019			0.016			0.010		0.019	0.010	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.025			0.022			0.014		0.025	0.014	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.013			0.010			0.007			0.013	0.007	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.2			6.5			5.7	6.5	5.7	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.6	7.7	7.7	6.7	6.9	6.7	7.0	7.4	8.0	7.7	7.1	7.2	8.0	6.7	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.9			20.4			19.3			23.0			23.0	19.3	20.7
40 蒸発残留物	mg/l			49			54			50			50	54	49	51
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6
47 pH値		7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						0.9	2.2	0.9	1.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.3	-2.0	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-22 東金野コミュニティハウス(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.0	22.0	18.0	25.0	30.5	30.5	29.5	18.0	12.0	5.0	10.0	12.0	30.5	5.0	19.3
水温	℃	16.5	19.2	22.7	27.3	28.8	28.5	25.0	20.1	16.4	11.1	9.7	12.2	28.8	9.7	19.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.24	0.24	0.23	0.35	0.27	0.30	0.24	0.23	0.38	0.25	0.25	0.38	0.23	0.27
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	0.08	0.09	0.09	0.15	0.14	0.17	0.20	0.17	0.17	0.06	0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.12
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.017			0.025			0.021			0.012		0.025	0.012	0.019
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.022			0.032			0.028			0.018		0.032	0.018	0.025
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.012			0.015			0.013			0.008			0.015	0.008	0.012
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006			0.006			0.005		0.006	0.005	0.006
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			6.0			6.2			5.7	6.2	5.7	6.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.6	7.7	7.7	6.8	6.8	6.4	6.8	7.4	7.8	7.9	7.2	7.2	7.9	6.4	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.1			18.8			16.9			25.2			25.2	16.9	19.8
40 蒸発残留物	mg/l			44			49			44			44	49	44	45
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						1.3	2.2	1.3	1.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.3	-2.0	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-23 小坂井中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.13	R5.3.7			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	26.0	22.0	18.0	25.0	33.0	32.5	25.5	17.0	11.5	5.0	10.5	10.5	33.0	5.0	19.7
水温	℃	17.1	19.4	22.4	27.8	28.4	27.0	25.4	18.9	14.5	9.5	11.4	12.5	28.4	9.5	19.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.38	1.59	1.59	1.42	1.32	1.33	1.28	1.29	1.46	1.33	1.42	1.37	1.59	1.28	1.40
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.09	0.10	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.008			0.011			0.010			0.005		0.011	0.005	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.017			0.016			0.010		0.017	0.010	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.006			0.005			0.008	0.005	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.6			7.1			7.5			7.6	7.6	7.1	7.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.2	7.8	7.8	6.6	7.2	7.3	6.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	8.2	6.6	7.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.8			28.9			32.6			30.1			32.6	28.8	30.1
40 蒸発残留物	mg/l			62			75			62			80	80	62	70
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l							1.8					0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.0	-1.8	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-1 一宮浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	24.5	23.5	24.5	26.5	35.0	32.0	26.5	19.0	12.0	10.0	8.0	17.0	35.0	8.0	21.5
水温	℃	18.2	18.7	20.9	23.9	24.8	23.7	22.7	16.5	13.9	11.2	12.3	13.3	24.8	11.2	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.76	1.11	1.11	1.16	1.55	1.53	1.87	1.69	1.31	1.30	1.34	1.30	1.87	0.76	1.34
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.003			0.003			0.001			0.002		0.003	0.001	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.001			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.007			0.004			0.004		0.008	0.004	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.2			8.2			6.5			10.1	10.1	6.5	8.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.7	7.2	7.2	8.2	5.1	5.4	5.0	5.6	6.0	8.7	9.7	9.4	9.7	5.0	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	40.3			48.3			39.1			61.0			61.0	39.1	47.2
40 蒸発残留物	mg/l			75			80			74			121	121	74	88
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4
47 pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						7.0						4.0	7.0	4.0	5.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.6	-1.6	-1.7	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-2 三上水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	20.2	18.8	21.4	24.0	28.2	25.9	24.1	17.4	14.9	11.7	13.0	13.9	28.2	11.7	19.5
水温	℃	18.6	18.6	18.8	18.9	19.2	19.1	18.9	18.5	18.4	18.1	18.4	18.3	19.2	18.1	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.65	1.75	1.75	1.54	1.61	1.60	1.91	1.60	1.64	1.70	1.50	1.54	1.91	1.50	1.65
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.07			0.07			0.07	0.07	0.07	0.07
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.04	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			13.1			13.3			13.1			13.7	13.7	13.1	13.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	14.9	14.6	14.6	14.9	14.8	15.0	14.2	15.3	15.7	15.6	15.1	15.1	15.7	14.2	15.0
39 ホルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	93.1	93.3	93.3	91.4	91.7	92.5	95.0	92.6	93.7	93.5	92.3	91.4	95.0	91.4	92.8
40 蒸発残留物	mg/l			171			179			163			168	179	163	170
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						8.8						4.4	8.8	4.4	6.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.7						-0.9	-0.7	-0.9	-0.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-3 為当水源配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	21.5	20.0	24.0	22.0	36.0	26.0	25.0	22.0	14.0	8.0	10.0	14.0	36.0	8.0	20.2
水温	℃	18.3	18.4	18.9	19.3	19.9	19.6	19.2	18.2	17.7	18.0	17.3	17.6	19.9	17.3	18.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.45	2.49	2.49	2.43	2.48	2.44	2.63	2.66	2.60	2.59	2.54	2.59	2.66	2.43	2.53
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			12.1			12.2			10.8			11.1	12.2	10.8	11.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	10.8	10.8	10.8	10.7	10.2	10.1	11.2	10.1	10.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	59.7			59.5			61.1			58.7			61.1	58.7	59.8
40 蒸発残留物	mg/l			136			137			111			122	137	111	127
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						1.3	2.6	1.3	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.1						-1.3	-1.1	-1.3	-1.2
28 従属栄養細菌	個/ml					34						0		34	0	17
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-4 赤坂水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	21.0	21.0	24.0	23.5	30.0	31.0	28.0	20.5	12.0	9.0	8.5	18.0	31.0	8.5	20.5
水温	℃	17.2	16.9	17.1	19.7	19.0	19.6	20.2	19.6	19.8	19.2	18.6	18.3	20.2	16.9	18.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.23	1.36	1.36	1.48	1.69	1.60	1.65	1.48	1.41	1.33	1.24	1.22	1.69	1.22	1.42
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.5			5.7			5.7	5.7	5.3	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.8	6.3	6.3	6.0	5.4	5.4	5.3	5.8	6.0	6.3	6.3	6.5	6.8	5.3	6.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.6			32.5			35.7			33.7			35.7	31.6	33.4
40 蒸発残留物	mg/l			74			70			56			62	74	56	66
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						1.3	2.6	1.3	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.8	-1.5	-1.8	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-5 御馬浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	雨／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	21.5	20.0	22.0	22.0	34.0	30.0	28.0	17.0	12.0	8.0	6.0	14.0	34.0	6.0	19.5
水温	℃	18.5	18.6	19.0	19.7	20.2	19.4	19.2	18.4	18.1	17.6	17.1	17.9	20.2	17.1	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.58	1.59	1.59	1.60	1.59	1.58	1.56	1.56	1.56	1.57	1.53	1.53	1.60	1.53	1.57
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ペンセン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.8			10.8			11.3	11.3	10.8	10.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.7	9.7	9.7	9.3	9.4	9.5	9.8	9.9	10.0	10.3	9.9	9.8	10.3	9.3	9.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	53.5			52.6			53.4			53.8			53.8	52.6	53.3
40 蒸発残留物	mg/l			120			120			102			107	120	102	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						1.3	3.1	1.3	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.4	-1.3	-1.4	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-6 小坂井配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.14	R5.3.8			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴			
気温	℃	25.0	23.0	24.0	24.0	32.0	28.0	30.0	20.0	12.0	11.0	9.0	17.0	32.0	9.0	21.3
水温	℃	16.8	18.4	20.3	23.0	24.0	23.4	22.8	18.3	16.2	11.9	12.5	13.3	24.0	11.9	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.53	1.55	1.55	1.39	1.32	1.25	1.19	1.34	1.51	1.71	1.44	1.46	1.71	1.19	1.44
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.11	0.11	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.007			0.013			0.010			0.006		0.013	0.006	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.003			0.003			0.004			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.018			0.014			0.010		0.018	0.010	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.007			0.006			0.007	0.005	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.8			7.5			7.6			7.6	7.8	7.5	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.2	8.2	8.2	7.9	7.4	7.3	6.8	7.5	7.9	7.9	7.6	7.5	8.2	6.8	7.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.0			29.0			25.3			31.8			31.8	25.3	28.8
40 蒸発残留物	mg/l			74			52			62			60	74	52	62
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
47 pH値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.0	-1.8	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-1 大和第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	22.2	27.5	32.5	34.0	32.2	20.5	15.0	13.5	10.8	9.0	15.0	34.0	9.0	20.6
水温	℃	17.8	18.1	22.5	23.1	25.6	24.6	19.9	17.3	12.8	11.3	7.9	11.3	25.6	7.9	17.7
1 一般細菌	個/ml	11	20	19	>100	7	57	34	5	5	13	8	5	>100	5	24
2 大腸菌		陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.73	0.75	0.75	0.69	1.70	1.63	1.78	1.67	1.19	0.88	0.81	0.68	1.78	0.68	1.11
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.4			3.9			4.6			4.8	4.8	3.4	4.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	5.3	3.1	3.1	2.3	4.0	3.1	3.4	3.8	3.8	4.3	5.3	4.8	5.3	2.3	3.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.8			22.7			31.8			30.9			33.8	22.7	29.8
40 蒸発残留物	mg/l			72			72			60			46	72	46	63
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5	0.6	0.8	0.3	0.3	1.0	0.3	0.4	1.0	0.3	0.6
47 pH値		7.0	6.8	6.8	6.5	6.8	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.5	6.8
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	1.9	2.2	1.7	3.0	1.4	1.7	2.7	0.9	0.9	2.9	0.7	<0.5	3.0	<0.5	1.7
51 濁度	度	0.2	0.3	0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						10.1						11.0	11.0	10.1	10.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.4						-2.4	-2.4	-2.4	-2.4
28 従属栄養細菌	個/ml					60						1,400		1400	60	730
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-2 大和第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	17.0	29.0	34.0	29.5	31.0	22.0	17.0	12.0	12.0	4.5	14.0	34.0	4.5	19.8
水温	℃	17.3	17.7	18.6	17.9	18.0	18.1	17.7	17.6	17.4	17.4	17.1	17.2	18.6	17.1	17.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.27	2.28	2.28	2.31	2.32	2.31	2.32	2.33	2.29	2.29	2.28	2.26	2.33	2.26	2.30
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.04			0.03	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.4			9.5			9.5			9.7	9.7	9.4	9.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	64.7			64.3			64.5			64.2			64.7	64.2	64.4
40 蒸発残留物	mg/l			148			132			118			109	148	109	127
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						7.0						6.6	7.0	6.6	6.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
28 従属栄養細菌	個/ml					0						26		26	0	13
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-3 三上第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.2	19.3	23.1	24.5	31.8	25.8	19.8	18.6	14.5	14.8	10.7	13.8	31.8	10.7	19.5
水温	℃	18.1	18.3	18.8	19.1	19.3	19.2	18.5	18.1	17.5	17.4	17.2	17.4	19.3	17.2	18.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.40	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.40	0.39	0.37	0.35	0.35	0.35	0.43	0.35	0.39
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.1			10.1			10.2			10.4	10.4	10.1	10.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.249			0.243			0.226			0.234	0.249	0.226	0.238
38 塩化物イオン	mg/l	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.1	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	78.8	79.1	79.1	78.8	78.6	80.0	79.0	78.6	80.0	78.5	77.0	77.3	80.0	77.0	78.7
40 蒸発残留物	mg/l			158			140			131			126	158	126	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						7.0						5.7	7.0	5.7	6.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.9						-1.0	-0.9	-1.0	-1.0
28 従属栄養細菌	個/ml					6						1		6	1	4
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-4 三上第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.2	19.3	23.1	24.5	27.5	25.8	19.8	18.6	14.5	14.8	10.7	13.8	27.5	10.7	19.1
水温	℃	18.2	18.3	18.5	18.7	18.8	18.7	18.4	18.2	17.9	17.8	17.6	17.8	18.8	17.6	18.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.83	4.82	4.82	4.83	4.82	4.84	4.75	4.69	4.70	4.67	4.69	4.72	4.84	4.67	4.77
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			0.05			<0.05			0.05	0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.8			10.9			11.2	11.2	10.8	10.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.381			0.386			0.380			0.360	0.386	0.360	0.377
38 塩化物イオン	mg/l	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.8	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.8	10.4	10.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	118.7	120.5	120.5	119.7	120.2	122.7	121.0	120.8	120.8	119.9	117.8	117.9	122.7	117.8	120.0
40 蒸発残留物	mg/l			239			224			206			197	239	197	217
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
47 pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	7.3	7.0	7.2
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						15.0						11.0	15.0	11.0	13.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.0						-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-5 当古第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.2	19.3	23.1	24.5	34.0	25.8	19.8	18.6	14.5	14.8	10.7	13.8	34.0	10.7	19.7
水温	℃	18.5	18.7	19.0	19.3	19.5	19.3	18.9	18.6	18.1	18.0	17.7	17.9	19.5	17.7	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	<0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.007	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.78	0.77	0.77	0.77	0.75	0.76	0.75	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.75	0.77
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			16.1			16.0			16.5			17.0	17.0	16.0	16.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.052			0.051			0.051			0.051	0.052	0.051	0.051
38 塩化物イオン	mg/l	23.5	24.7	24.7	24.7	24.9	25.5	25.3	25.4	25.6	26.4	26.1	25.8	26.4	23.5	25.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	88.5	90.0	90.0	90.6	91.1	90.4	92.0	91.8	93.3	92.8	91.6	91.2	93.3	88.5	91.1
40 蒸発残留物	mg/l			155			171			148			152	171	148	157
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	7.9	7.5	7.7
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						4.4						3.1	4.4	3.1	3.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.6						-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
28 従属栄養細菌	個/ml					3						7		7	3	5
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-6 為当第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	19.5	27.0	30.0	31.0	29.0	20.0	15.0	10.0	12.0	4.0	11.0	31.0	4.0	18.6
水温	℃	17.8	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.1	18.1	18.0	18.1	17.9	18.1	18.3	17.8	18.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.70	2.72	2.72	2.62	2.69	2.68	2.69	2.65	2.56	2.51	2.51	2.58	2.72	2.51	2.64
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.8			10.7			10.9	10.9	10.7	10.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.2	10.4	10.4	10.5	10.6	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.1	10.1	10.8	10.1	10.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	60.3			60.3			61.2			58.4			61.2	58.4	60.1
40 蒸発残留物	mg/l			144			141			113			112	144	112	128
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.5	6.8	6.5	6.6	6.4	6.4	6.8	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						42.7						39.2	42.7	39.2	41.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.4						-2.4	-2.4	-2.4	-2.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					0.001						0.001		0.001	0.001	0.001

●-7 為当第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴										
気温	℃	15.0	19.5	27.0	30.0	31.0								31.0	15.0	24.5
水温	℃	17.9	18.5	19.2	19.4	19.8								19.8	17.9	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l															
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.68	1.68	1.68	1.71	1.76								1.76	1.68	1.70
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.08										0.08	0.08	0.08
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.05										0.05	0.05	0.05
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			14.4										14.4	14.4	14.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	12.4	11.2	11.2	12.4	12.4								12.4	11.2	11.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	56.4			57.2									57.2	56.4	56.8
40 蒸発残留物	mg/l			141										141	141	141
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l															
45 フェノール類	mg/l					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.9	6.6	7.0	6.9	6.8								7.0	6.6	6.8
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性											
1 アンチモン及びその化合物	mg/l															
2 ウラン及びその化合物	mg/l															
3 ニッケル及びその化合物	mg/l															
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l															
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)																
28 従属栄養細菌	個/ml					0								0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001

●-8 赤坂第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	15.5	24.0	33.0	33.5	28.0	19.0	15.0	9.0	11.0	3.0	10.5	33.5	3.0	18.0
水温	℃	16.5	16.6	16.9	17.4	18.1	19.1	19.1	19.3	19.4	18.9	18.5	18.1	19.4	16.5	18.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.22	1.41	1.41	1.62	1.68	1.63	1.65	1.50	1.37	1.29	1.26	1.23	1.68	1.22	1.44
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			0.01			0.01	0.02	0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			5.3			5.5			5.5	5.5	5.0	5.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.5	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.5	6.5	5.2	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.1			32.8			35.4			32.8			35.4	31.1	33.0
40 蒸発残留物	mg/l			90			78			61			60	90	60	72
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
47 pH値		6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						24.2						21.1	24.2	21.1	22.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.6	-2.6	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-9 御馬第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	20.0	25.0	29.0	29.0	28.0	19.0	16.0	8.0	11.0	6.0	12.0	29.0	6.0	18.2
水温	℃	18.1	18.3	18.4	18.5	18.6	18.5	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	18.3	18.6	18.0	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.74	1.73	1.73	1.76	1.77	1.78	1.78	1.77	1.75	1.63	1.64	1.64	1.78	1.63	1.73
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.3			10.6			10.8			10.4	10.8	10.3	10.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.1	8.9	8.9	8.9	9.0	9.4	9.5	9.6	9.6	9.1	9.2	9.1	9.6	8.9	9.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	52.0			51.8			51.9			52.4			52.4	51.8	52.0
40 蒸発残留物	mg/l			132			113			102			91	132	91	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.3	6.6	6.5	6.5	6.3	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.3	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						34.8						30.4	34.8	30.4	32.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.5	-2.5	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-10 御馬第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	21.0	26.0	31.0	33.0	30.0	20.0	16.0	12.0	12.0	9.0	11.0	33.0	9.0	19.7
水温	℃	18.1	18.4	18.6	18.6	18.7	18.5	18.6	18.4	18.4	18.4	18.5	18.5	18.7	18.1	18.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.57	1.58	1.58	1.58	1.56	1.53	1.53	1.50	1.49	1.52	1.49	1.50	1.58	1.49	1.54
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.0			10.1			10.2			10.4	10.4	10.0	10.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.6	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8	8.9	9.0	8.4	8.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	56.2			53.2			53.5			52.7			56.2	52.7	53.9
40 蒸発残留物	mg/l			136			111			96			92	136	92	109
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.3	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.3	6.5	6.3	6.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						31.7						28.6	31.7	28.6	30.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.5						-2.6	-2.5	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-11 御馬第3水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	22.0	25.0	29.0	30.0	28.0	19.0	15.0	10.0	11.0	9.0	15.0	30.0	9.0	19.0
水温	℃	18.1	18.4	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.4	18.4	18.5	18.1	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.19	1.31	1.31	1.24	1.20	1.17	1.19	1.17	1.19	1.24	1.30	1.28	1.31	1.17	1.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.09			0.09			0.09	0.09	0.07	0.09
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.05			0.05	0.05	0.04	0.05
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			13.9			15.6			16.0			16.3	16.3	13.9	15.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	16.4	14.3	14.3	15.4	15.6	16.6	16.2	16.3	16.3	16.5	14.7	15.6	16.6	14.3	15.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	55.5			55.0			55.6			54.7			55.6	54.7	55.2
40 蒸発残留物	mg/l			110			128			113			116	128	110	117
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	6.7	6.9	6.5	6.7
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						15.8						13.6	15.8	13.6	14.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-2.0	-2.0	-2.1	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						2		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-12 小坂井第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	19.5	28.0	30.0	33.5	33.0	20.0	14.0	10.0	12.0	6.0	16.0	33.5	6.0	19.8
水温	℃	19.0	19.1	19.2	19.4	19.5	19.3	19.2	19.1	19.1	19.0	18.9	19.1	19.5	18.9	19.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.28	4.31	4.31	4.33	4.08	3.81	3.69	3.64	3.74	3.90	3.88	3.90	4.33	3.64	3.99
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.9			10.5			10.5			10.9	10.9	10.5	10.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.3	9.6	9.6	9.6	9.2	8.7	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8	8.1	9.6	7.7	8.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50.5			50.9			46.8			46.9			50.9	46.8	48.8
40 蒸発残留物	mg/l			126			114			102			101	126	101	111
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
47 pH値		6.6	6.4	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						22.9						22.4	22.9	22.4	22.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.6	-2.6	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-13 小坂井第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	19.5	28.0	30.0	33.8	33.0	20.0	14.0	10.0	12.0	6.0	16.0	33.8	6.0	19.8
水温	℃	18.9	19.0	19.3	19.2	19.3	19.3	19.0	19.0	18.7	18.7	18.6	18.8	19.3	18.6	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	3.26	3.61	3.61	4.30	3.98	3.85	3.87	3.58	3.77	3.89	3.90	3.75	4.30	3.26	3.78
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.4			11.4			11.3			11.6	11.6	11.3	11.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.7	8.9	8.9	9.2	9.2	9.2	8.8	8.6	8.7	9.0	8.8	8.7	9.2	8.6	8.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	48.5			50.6			49.0			49.6			50.6	48.5	49.4
40 蒸発残留物	mg/l			124			121			104			100	124	100	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						23.3						23.3	23.3	23.3	23.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.6	-2.6	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					1						1		1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

▲-1 豊川表流水(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1			
天候 前日／当日		雨／雨	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	18.0	27.5	33.0	28.0	30.0	22.0	15.5	12.0	12.0	4.5	16.0	33.0	4.5	19.5
水温	℃	16.3	15.7	22.9	20.9	25.8	23.0	18.8	14.9	9.3	9.2	4.2	10.0	25.8	4.2	15.9
1 一般細菌	個/ml	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	81	20	>100	24	72	>100	20	83
2 大腸菌		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	0.006	0.007	0.007	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001	0.48		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.42	0.54	0.54	0.48	0.49	0.49		0.39	0.51	0.62	0.53	0.45	0.62	0.39	0.50
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.15			<0.01			<0.01	0.15	<0.01	0.04
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			0.17			<0.03			<0.03	0.17	<0.03	0.04
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.4			3.7			4.4			5.0	5.0	3.4	4.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.004			0.010			0.002			0.001	0.010	0.001	0.004
38 塩化物イオン	mg/l	5.5	3.1	3.1	2.3	3.2	2.6	2.9	4.0	3.7	4.6	9.8	5.8	9.8	2.3	4.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.5			19.9			24.3			27.6			33.5	19.9	26.3
40 蒸発残留物	mg/l			61			55			43			38	61	38	49
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000002									0.000002	0.000002	0.000002
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				0.000002									0.000002	0.000002	0.000002
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	1.3	0.6	0.5	1.6	0.6	0.8	1.6	0.5	1.0
47 pH値		7.8	7.4	8.2	7.6	7.7	7.4	7.5	8.2	7.5	7.7	7.5	7.6	8.2	7.4	7.7
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	海藻臭	海藻臭	海藻臭	異常なし	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭			
50 色度	度	4.8	7.4	4.7	8.1	4.4	4.8	8.5	2.7	2.1	8.1	1.8	2.2	8.5	1.8	5.0
51 濁度	度	1.4	2.4	1.5	3.6	1.8	2.2	2.3	0.8	0.4	1.5	0.4	0.7	3.6	0.4	1.6
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						0.9	1.8	0.9	1.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.7	-1.7	-1.8	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					1,630						14,365		14,365	1,630	7,998
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

(3) 水質管理目標設定項目（農薬類）

農薬 番号	農薬成分	目 標 値	調 査 結 果	
			大和第1水源	為当第1水源
			R4.6.13採水	R4.6.13採水
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラホン)	0.08	<0.001	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.009	<0.009
7	アセフェート	0.006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001
9	アニコホス	0.003	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェホス	0.001	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003
16	イプロホホス(IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006	<0.00006	<0.00006
18	インダノファン	0.009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003
20	エトフェンプロックス	0.08	<0.0008	<0.0008
21	エンドスルファン(ベンゾエビレン)	0.01	<0.0001	<0.0001
22	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003
24	オリサストロビン	0.1	<0.001	<0.001
25	カスサホス	0.0006	<0.000006	<0.000006
26	カフェンストール	0.008	<0.00008	<0.00008
27	カルタップ	0.08	<0.0008	<0.0008
28	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002
29	カルボフラン	0.0003	<0.000003	<0.000003
30	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005
31	キャブタン	0.3	<0.003	<0.003
32	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003
33	グリホサート	2	<0.02	<0.02
34	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002
35	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005
39	シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001
40	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003
41	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003
43	ジクロルホス(DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008
44	ジクワット	0.01	<0.0001	<0.0001
45	ジスルホトン(エチルチオマトン)	0.004	<0.00004	<0.00004
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005
47	ジチオビル	0.009	<0.00009	<0.00009
48	シハロホップチル	0.006	<0.00006	<0.00006
49	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003
50	ジメタメリン	0.02	<0.0002	<0.0002
51	ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005
52	シメリン	0.03	<0.0003	<0.0003
53	ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003
54	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008
55	ダゾメット、メタム(カーバム) 及びMIT	0.01	<0.0001	<0.0001
56	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001
57	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002

農薬 番号	農薬成分	目 標 値	調 査 結 果	
			大和第1水源	為当第1水源
			R4.6.13採水	R4.6.13採水
58	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008
59	チオファネートメチル	0.3	<0.003	<0.003
60	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
61	テフリルトリオン	0.002	0.00008	<0.00002
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002
63	トリクロピル	0.006	<0.00006	<0.00006
64	トリクロルホン(DEP)	0.005	<0.0002	<0.0002
65	トリシクラゾール	0.1	<0.001	<0.001
66	トリフルラリン	0.06	<0.0006	<0.0006
67	ナプロバミド	0.03	<0.0003	<0.0003
68	パラコート	0.005	<0.00005	<0.00005
69	ピペロホス	0.0009	<0.00005	<0.00005
70	ピラクロニル	0.01	<0.0001	<0.0001
71	ピラゾキシフェン	0.004	<0.00004	<0.00004
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002
73	ピリダフェンチオン	0.002	<0.00005	<0.00005
74	ピリプロチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
75	ピロキロン	0.05	<0.0005	<0.0005
76	フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005
77	フェントロチオン(MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003
79	フェリムゾン	0.05	<0.0005	<0.0005
80	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006
81	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007
82	フェントラザミド	0.01	<0.0001	<0.0001
83	フサライド	0.1	<0.001	<0.001
84	ブタクロール	0.03	<0.0003	<0.0003
85	ブタホス	0.02	<0.0002	<0.0002
86	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	<0.0002
87	フルアジナム	0.03	<0.0003	<0.0003
88	ブレチラクロール	0.05	<0.0005	<0.0005
89	プロシメトン	0.09	<0.0009	<0.0009
90	プロチオホス	0.007	<0.00007	<0.00007
91	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	<0.0005
92	プロピザミド	0.05	<0.0005	<0.0005
93	プロベナゾール	0.03	<0.0003	<0.0003
94	プロモブチド	0.1	<0.001	<0.001
95	ベノミル	0.02	<0.0002	<0.0002
96	ベンシクロン	0.1	<0.001	<0.001
97	ベンゾピシクロン	0.09	<0.0009	<0.0009
98	ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005
99	ベンタゾン	0.2	<0.002	<0.002
100	ベンデイメタリン	0.3	<0.003	<0.003
101	ベンフラカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001
103	ベンフレサート	0.07	<0.0007	<0.0007
104	ホスチアセート	0.005	<0.00005	<0.00005
105	マラチオン(マラソン)	0.7	<0.007	<0.007
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005
107	メソミル	0.03	<0.0003	<0.0003
108	メタラキシル	0.2	<0.002	<0.002
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004
110	メミノストロビン	0.04	<0.0004	<0.0004
111	メトリブジン	0.03	<0.0003	<0.0003
112	メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002
113	メプロニル	0.1	<0.001	<0.001
114	モリネート	0.005	<0.00005	<0.00005

(4) 水質管理目標設定項目

(ヘ^ルフルオロオクタン^スルホン酸(PFOS)及びヘ^ルフルオロオクタン^酸(PFOA))

採取地点	採取年月日	検査結果(mg/L)
大和第1水源	令和4年7月13日	0.000006
大和第2水源	令和4年7月13日	0.000008
三上第1水源	令和4年7月13日	<0.000005
三上第2水源	令和4年7月13日	0.000029
当古第2水源	令和4年7月13日	<0.000005
為当第1水源	令和4年7月13日	0.000009
為当第2水源	令和4年7月13日	0.000005
赤坂第2水源	令和4年7月13日	<0.000005
御馬第1水源	令和4年7月13日	0.000007
御馬第2水源	令和4年7月13日	0.000014
御馬第3水源	令和4年7月13日	<0.000005
小坂井第1水源	令和4年7月13日	0.000024
小坂井第2水源	令和4年7月13日	0.000028

(5) その他の項目(病原性微生物)

採取地点	採取年月日	クリプトスポリジウム・ジアルジア
大和第1水源	令和4年7月13日	検出せず
為当第1水源	令和4年7月13日	検出せず
赤坂第2水源	令和4年7月13日	検出せず
御馬第1水源	令和4年7月13日	検出せず
御馬第2水源	令和4年7月13日	検出せず
小坂井第1水源	令和4年7月13日	検出せず
小坂井第2水源	令和4年7月13日	検出せず