

令和5年度

豊川市水道水質検査結果

豊川市上下水道部水道整備課浄水場

目 次

1 水質検査の概要


- (1) 検査地点
- (2) 検査頻度

2 水質検査結果

- (1) 毎日検査項目（残留塩素）
- (2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等
- (3) 水質管理目標設定項目（農薬類）
- (4) 水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））
- (5) その他の項目（病原性微生物）

1 水質検査の概要

(1) 検査地点

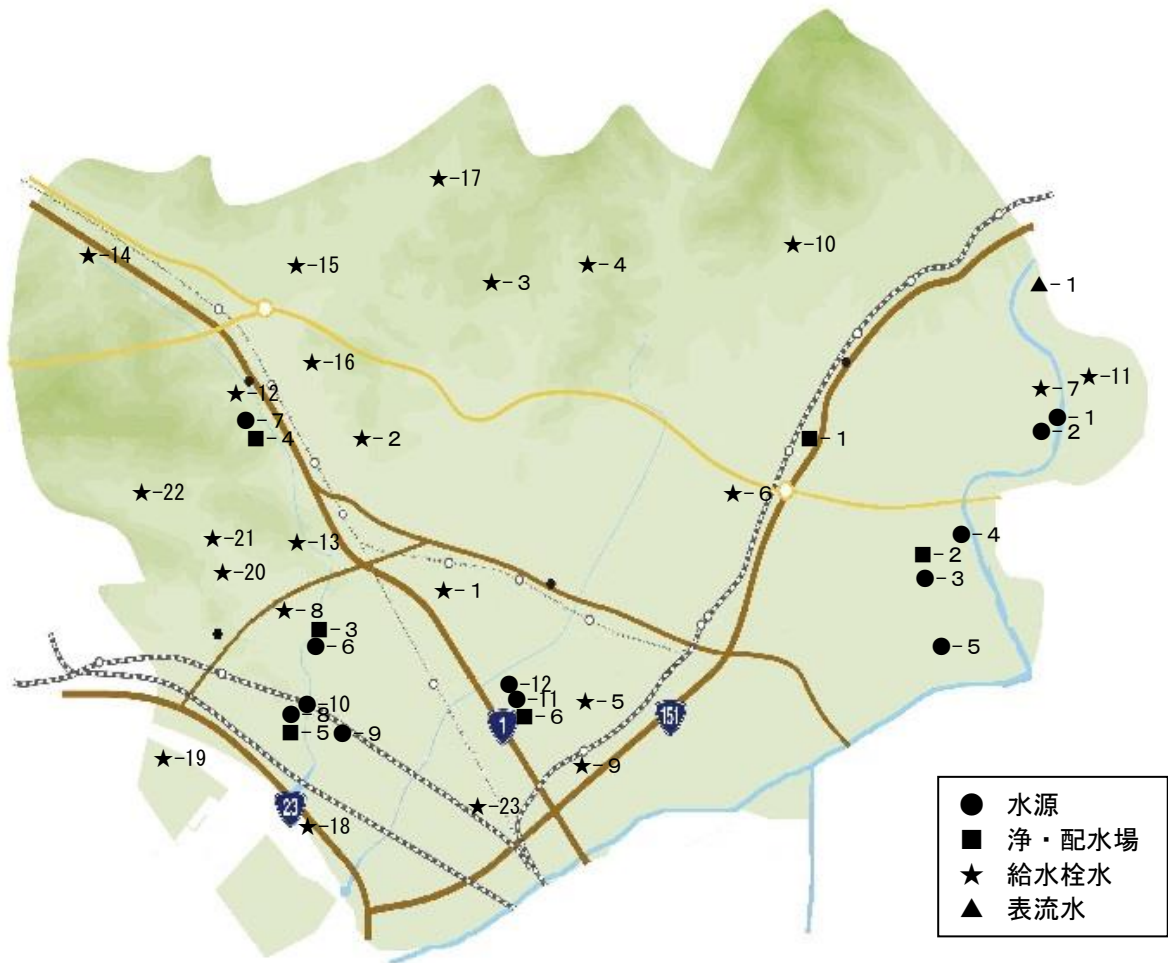

【平尾第1配水池系統】

- ★-1 寄付公園
- ★-2 東山公園
- ★-3 財賀町地内

【一宮浄水場(千両配水池)系統】

- ▲-1 豊川表流水
- 1 大和第1水源
- 1 一宮浄水場
- ★-4 上千両ポンプ所
- ★-5 塔ノ木公園
- ★-6 本野ヶ原第1公園

【一宮浄水場(一宮配水池)系統】

- 2 大和第2水源
- 3 三上第1水源
- 4 三上第2水源
- 5 当古第2水源
- 2 三上水源浄水場
- ★-7 豊津町地内

【為当水源配水場系統】

- 6 為当第1水源
- 3 為当水源配水場
- ★-8 市木公園

【権現配水池系統】

- ★-9 下長山公園

【権現送水場系統】

- ★-10 藤八ポンプ所
- ★-11 江島ふれあいセンター

【赤坂水源浄水場系統】

- 7 赤坂第2水源
- 4 赤坂水源浄水場
- ★-12 よらまいかん

【中山配水池系統】

- ★-13 弘法山公園
- ★-14 赤石橋水管橋
- ★-15 赤坂台1号公園
- ★-16 東山中央公園
- ★-17 久田野ポンプ所

【御馬浄水場系統】

- 8 御馬第1水源
- 9 御馬第2水源
- 10 御馬第3水源
- 5 御馬浄水場
- ★-18 御津町新田地内
- ★-19 御幸浜ハターゴルフ場

【豊沢配水池系統】

- ★-20 広石地区市民館
- ★-21 豊沢橋水管橋
- ★-22 東金野コミュニティハウス

【小坂井配水場系統】

- 11 小坂井第1水源
- 12 小坂井第2水源
- 6 小坂井配水場
- ★-23 小坂井中央公園

(2) 検査頻度

令和5年度における年間検査件数は、次のとおりです。

〔毎日検査項目〕

番号	検査項目	評 価	検査頻度	備 考
			給水栓水	
1	色	異常でないこと	366	
2	濁り	異常でないこと	366	
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	366	

〔水質基準項目〕

番号	基準項目	標準検査頻度		給水栓水	浄水	原水	検査体制	備 考
		回数	省略の可否	回数	回数	回数		
1	一般細菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
2	大腸菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
3	カリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
4	水銀及びその化合物	4		2	2	2	自己検査	※1
5	セレン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
6	鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
7	ヒ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
8	六価クロム化合物	4		4	4	4	自己検査	
9	亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4	不可	4	4	4	自己検査	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
12	フッ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
13	ホウ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
14	四塩化炭素	4		4	4	4	自己検査	
15	1,4-ジオキサン	4		2	2	2	自己検査	※1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
17	ジクロロメタン	4		4	4	4	自己検査	
18	テトラクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
19	トリクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
20	ベンゼン	4		4	4	4	自己検査	
21	塩素酸	4	不可	12	12	△	自己検査	消毒副生成物であるため原水 は省略
22	クロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
23	クロロホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
24	ジクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
25	ジブロモクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
26	臭素酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
27	総トリハロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
28	トリクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
29	ブロモジクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
30	ブロモホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
31	ホルムアルデヒド	4	不可	4	4	△	自己検査	
32	亜鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
33	アルミニウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
34	鉄及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
35	銅及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
36	ナトリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
37	マンガン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
38	塩化物イオン	12	不可	12	12	12	自己検査	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4		4	4	4	自己検査	
40	蒸発残留物	4		4	4	4	自己検査	
41	陰イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
42	ジェオスミン ※2	4		4	4	4	自己検査	
43	2-メチルイソボルネオール ※2	4		4	4	4	自己検査	
44	非イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
45	フェノール類	4		2	2	2	自己検査	※1
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	12	不可	12	12	12	自己検査	
47	pH値	12	不可	12	12	12	自己検査	
48	味	12	不可	12	12	△	自己検査	原水については省略
49	臭気	12	不可	12	12	12	自己検査	
50	色度	12	不可	12	12	12	自己検査	
51	濁度	12	不可	12	12	12	自己検査	

※1 過去3年間の最高値により検査頻度を緩和することが可能なため、2回/年に省略して実施しました。

※2 臭気物質については、主に藻類により発生するため、藻類の増殖が活発な夏期を中心に検査を実施しました。

注 9,11,21の測定回数については、安全確認のため標準検査頻度より増加して実施しました。

〔水質管理目標設定項目〕

水質基準に準ずる項目とされ特に水質検査の義務付けはありませんが、水道水質管理上留意すべき項目として次のとおり実施しました。

	項 目	検査項目			検査体制	備 考
		給水栓水 回数	浄水 回数	原水 回数		
1	アンチモン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
2	ウラン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
3	ニッケル及びその化合物	2	2	2	自己検査	
5	1,2-ジクロロエタン	2	2	2	自己検査	
8	トルエン	2	2	2	自己検査	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	2	2	2	自己検査	
10	亜塩素酸					消毒剤として二酸化塩素を使用していないため
12	二酸化塩素					
13	ジクロロアセトリル	2	2		自己検査	
14	抱水クロラール	2	2		自己検査	
15	農薬類			1	委託検査	
16	残留塩素	12	12		自己検査	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
18	マンガン及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
19	遊離炭酸	2	2	2	自己検査	
20	1,1,1-トリクロロエタン	2	2	2	自己検査	
21	メチルセブチルエーテル	2	2	2	自己検査	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					全有機炭素(基準項目)の検査にて代替
23	臭気強度					異常な臭気発生時に対応
24	蒸発残留物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
25	濁度	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
26	pH値	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
27	腐食性(ランゲリア指数)	2	2	2	自己検査	
28	従属栄養細菌	2	2	2	自己検査	
29	1, 1-ジクロロエチレン	2	2	2	自己検査	
30	アルミニウム及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
31	ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			1	委託検査	

* 4、6、7、11番は欠番

〔その他の項目〕

項 目	検査頻度			検査体制	備 考
	給水栓水	浄水	原水		
嫌気性芽胞菌(指標菌)			4	自己検査	大和第1、赤坂第2、小坂井第1・2は12回
病原性微生物 (クリプトスポリジウム及びジアルジア)	大和第1、為当第1、御馬第1・2、赤坂第2、小坂井第1・2 各1回			委託検査	

2 水質検査結果

(1) 毎日検査項目(残留塩素)

(mg/L)

系 統 別	検査地点			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日	土日祝														
平尾第1配水池系統 (県豊川浄水場)	桜町保育園 寄付公園	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
		最小		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
台の山配水池系統	千両保育園 上千両神社	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
千両・権現配水池系統	牛久保保育園 塔ノ木公園	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
千両配水池系統	本野ヶ原第1公園	平均		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最小		0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
一宮配水池系統	大和保育園 豊津町地内	平均		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		最小		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
為当水源配水場系統	為当保育園 市木公園	平均		0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
権現配水池系統 (県豊橋浄水場)	下長山公園	平均		0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
		最小		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
東上高区配水池系統 (県豊橋浄水場)	藤ハポンプ所	平均		0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
東上低区配水池系統 (県豊橋浄水場)	江島ふれあいセンター	平均		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最小		0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2

系 統 別	検査地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日 土日祝														
赤坂水源 浄水場系統	赤坂保育園 よらまいかん	平均	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最小	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
中山配水池系統 (グリーンヒル配水池)	赤石橋水管橋	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
		最小	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
中山配水池系統 (室配水池)	萩保育園 久田野ポンプ場	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		最大	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
御馬浄水場系統	御馬町新田地内	平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		最大	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
豊沢配水池系統	御津北部保育園 広石地区市民館	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
		最大	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
東豊沢配水池系統	豊沢橋水管橋	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
		最小	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
金野配水池系統	東金野コミュニティハウス	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		最大	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
		最小	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
小坂井配水場系統	小坂井中央公園	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2

(2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等

★-1 寄付公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	25.0	31.0	32.0	26.0	25.0	13.0	11.0	6.0	6.0	10.0	32.0	6.0	18.5
水温	℃	17.2	20.4	21.8	24.7	29.3	28.4	27.4	20.2	15.6	12.0	10.6	12.2	29.3	10.6	20.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.20	0.25	0.15	0.30	0.28	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.27	0.30	0.15	0.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.12	0.13	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.020			0.017			0.009		0.020	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.025			0.022			0.013		0.025	0.013	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.007			0.008			0.008	0.006	0.007
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.1				5.7			6.3			5.9	7.1	5.7	6.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.1	6.2	8.1	5.2	6.4	6.0	6.5	7.8	8.3	8.4	8.7	7.7	8.7	5.2	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.8			19.2			19.6			19.9			19.9	19.2	19.6
40 蒸発残留物	mg/l			44			49			44			41	49	41	45
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
47 pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						2.2	2.2	1.8	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.3	-2.0	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-2 東山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	16.0	18.0	24.0	30.0	30.0	22.0	22.0	12.0	9.0	4.0	6.0	8.0	30.0	4.0	16.8
水温	℃	16.2	19.4	21.9	25.0	30.1	28.5	26.6	18.6	13.6	10.0	9.2	10.5	30.1	9.2	19.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.19	0.20	0.15	0.31	0.24	0.24	0.22	0.24	0.23	0.22	0.28	0.31	0.15	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.015			0.022			0.018			0.010		0.022	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.027			0.024			0.015		0.027	0.015	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.008			0.009			0.009	0.007	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			5.8			6.4			5.9	6.4	5.8	6.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.0	6.5	6.1	5.3	6.4	6.0	6.7	7.7	8.3	8.5	8.7	7.7	8.7	5.3	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.5			17.8			18.9			20.0			20.0	17.8	19.1
40 蒸発残留物	mg/l			43			47			48			45	48	43	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
47 pH値		7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.006						0.002		0.006	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l							1.8					2.2	2.2	1.8	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.3	-2.0	-2.3	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-3 財賀町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	13.0	17.0	21.0	27.0	26.0	25.0	21.0	10.0	8.0	3.5	7.0	6.0	27.0	3.5	15.4
水温	℃	15.1	18.3	20.5	23.7	28.4	27.0	26.8	20.1	15.9	12.5	11.1	12.2	28.4	11.1	19.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.19	0.20	0.15	0.34	0.24	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22	0.28	0.34	0.15	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.12	0.12	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.017			0.023			0.019			0.010		0.023	0.010	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.022			0.028			0.025			0.016		0.028	0.016	0.023
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.008			0.009			0.009	0.007	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.005			0.006			0.005		0.006	0.005	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.0			5.7			6.3			6.0	6.3	6.3	5.7	6.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.1	6.4	6.4	5.3	6.6	6.0	6.9	7.8	8.3	8.5	8.7	7.7	8.7	5.3	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.7			17.7			19.2			20.0			21.7	17.7	19.7
40 蒸発残留物	mg/l			43			47			47			42	47	42	45
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-2.2	-2.0	-2.2	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-4 上千両神社(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	23.0	28.0	29.0	24.0	24.0	12.0	9.0	7.0	6.0	9.0	29.0	6.0	17.3
水温	℃	13.9	17.7	19.7	23.8	28.6	25.4	23.9	16.0	12.1	9.0	8.2	8.9	28.6	8.2	17.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.74	0.80	0.71	0.97	1.11	1.19	1.10	0.86	0.84	0.76	0.71	0.76	1.19	0.71	0.88
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.007			0.012			0.013			0.004		0.013	0.004	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.023			0.022			0.010		0.023	0.010	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.007			0.006			0.004		0.007	0.004	0.006
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.0			8.0			7.2			6.3	9.0	6.3	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.5	6.6	8.1	6.9	7.1	6.7	6.8	7.3	7.2	7.2	7.8	6.8	8.1	6.6	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	38.0			38.7			40.6			38.9			40.6	38.0	39.1
40 蒸発残留物	mg/l			80			84			83			69	84	69	79
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.8						4.8	4.8	4.8	4.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-2.0	-1.5	-2.0	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						1		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-5 塔ノ木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	23.0	31.5	30.5	25.6	24.0	11.9	11.0	7.0	4.0	10.5	31.5	4.0	18.0
水温	℃	16.8	20.6	22.6	26.1	32.2	28.2	27.8	19.0	14.6	12.0	10.5	11.8	32.2	10.5	20.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.83	0.83	0.90	0.74	1.09	1.37	1.37	1.08	0.94	0.85	0.84	0.85	1.37	0.74	0.97
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.006			0.011			0.009			0.003		0.011	0.003	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.021			0.016			0.007		0.021	0.007	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			<0.003			<0.003			0.005	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.005			0.002		0.006	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.2			8.4			7.4			6.5	10.2	6.5	8.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.8	7.1	8.7	6.1	6.5	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	8.0	6.7	8.7	6.1	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	34.7			37.4			48.8			42.7			48.8	34.7	40.9
40 蒸発残留物	mg/l			90			92			85			71	92	71	85
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
47 pH値		7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.8						5.7	5.7	4.8	5.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.8	-1.3	-1.8	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					4						0		4	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-6 本野ヶ原第1公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	20.0	24.0	32.0	31.5	26.8	26.0	12.0	12.0	7.0	4.0	10.0	32.0	4.0	18.6
水温	℃	15.6	19.1	20.3	24.0	28.1	25.5	25.1	17.8	13.2	11.2	10.2	11.1	28.1	10.2	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.72	0.65	0.74	0.95	1.02	1.01	0.99	0.89	0.71	0.68	0.69	0.70	1.02	0.65	0.81
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.010			0.004		0.010	0.004	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.018			0.016			0.009		0.018	0.009	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.004			<0.003			0.005	<0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.5			7.7			7.1			6.3	9.5	6.3	7.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.9	7.3	8.5	6.4	6.9	6.5	6.8	7.2	7.2	7.2	8.1	7.0	8.5	6.4	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.9			34.9			37.9			36.6			37.9	33.9	35.8
40 蒸発残留物	mg/l			79			78			77			62	79	62	74
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l							4.4					4.8	4.8	4.4	4.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-1.9	-1.6	-1.9	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-7 豊津町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	18.0	16.5	22.0	28.5	29.0	28.0	21.0	9.5	8.0	4.0	7.0	7.8	29.0	4.0	16.6
水温	℃	17.7	20.8	22.5	25.0	30.9	28.4	27.7	20.3	15.5	12.3	11.8	13.1	30.9	11.8	20.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.09	2.12	2.11	2.06	2.03	2.07	2.08	2.05	2.01	2.03	1.99	2.03	2.12	1.99	2.06
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.04	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.001			0.001		0.003	0.001	0.002
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03		<0.03		<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		11.7			11.6			11.3				11.2	11.7	11.2	11.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.1	10.0	10.0	10.5	10.9	10.3	10.0	10.5	10.7	11.0	10.5	10.4	11.0	10.0	10.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	81.1	83.0	79.3	81.1	80.9	78.8	78.5	79.2	78.2	80.4	76.9	78.4	83.0	76.9	79.7
40 蒸発残留物	mg/l			152			152			153			138	153	138	149
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						9.7						9.7	9.7	9.7	9.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.8						-1.1	-0.8	-1.1	-1.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-8 市木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.0	19.0	27.0	30.0	33.0	27.0	26.0	13.0	11.0	7.0	5.0	10.0	33.0	5.0	18.9
水温	℃	18.3	21.3	22.5	25.9	32.0	27.9	27.1	19.7	15.7	12.5	12.7	13.4	32.0	12.5	20.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.66	2.66	2.66	2.63	2.58	2.58	2.56	2.58	2.54	2.47	2.46	2.51	2.66	2.46	2.57
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.3			11.0			10.8			10.8	11.3	10.8	11.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.3	10.3	10.5	10.4	10.5	10.6	10.5	10.5	10.4	10.3	10.3	10.3	10.6	10.3	10.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	58.4			58.9			58.3			57.0			58.9	57.0	58.2
40 蒸発残留物	mg/l			138			136			128			124	138	124	132
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						3.1	3.1	3.1	3.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.4	-1.3	-1.4	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						2		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-9 下長山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	21.0	24.0	31.0	32.0	26.0	27.0	14.1	10.0	9.0	8.5	9.0	32.0	8.5	19.4
水温	℃	16.4	19.8	21.4	24.7	29.8	27.3	27.2	18.9	14.9	12.1	10.2	11.5	29.8	10.2	19.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.35	0.35	0.50	0.41	0.35	0.43	0.40	0.38	0.28	0.29	0.29	0.35	0.50	0.28	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	<0.06	0.07	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.021			0.013			0.007		0.021	0.007	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.029			0.016			0.010		0.029	0.010	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.006			0.006			0.008	0.005	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.9			5.9			5.1	5.9	5.1	5.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.1	7.0	6.4	6.2	3.8	4.1	3.8	7.4	7.0	7.9	8.0	6.4	8.0	3.8	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.7			21.8			26.4			23.5			26.4	17.7	22.4
40 蒸発残留物	mg/l			49			54			43			47	54	43	48
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
47 pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-10 藤八ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	17.5	18.0	24.0	30.0	31.0	29.0	25.0	12.0	8.0	4.0	6.0	7.0	31.0	4.0	17.6
水温	℃	16.2	19.2	20.9	24.2	28.9	26.6	26.4	19.3	14.3	11.5	9.7	11.3	28.9	9.7	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.33	0.33	0.63	0.31	0.38	0.45	0.39	0.41	0.32	0.31	0.33	0.40	0.63	0.31	0.38
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.022			0.014			0.005		0.022	0.005	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.030			0.017			0.008		0.030	0.008	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.006			0.004			0.006	0.004	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.7			5.8			5.8			5.0	6.7	5.0	5.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.7	5.2	9.1	4.5	3.8	5.0	3.7	7.6	6.8	7.5	7.8	6.3	9.1	3.7	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.0			26.5			25.9			24.5			26.5	20.0	24.2
40 蒸発残留物	mg/l			70			57			50			46	70	46	56
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.2	-1.8	-2.2	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-11 江島ふれあいセンター(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	14.0	19.0	23.0	29.0	30.0	26.0	23.0	11.5	7.0	2.0	6.0	4.2	30.0	2.0	16.2
水温	℃	15.4	18.7	21.0	24.6	29.8	27.0	26.2	18.5	13.7	10.1	9.2	10.4	29.8	9.2	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.32	0.33	0.59	0.31	0.38	0.44	0.39	0.40	0.32	0.31	0.34	0.40	0.59	0.31	0.38
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.021			0.014			0.005		0.021	0.005	0.012
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.029			0.017			0.008		0.029	0.008	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.006			0.004			0.006	0.004	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.5			5.8			5.8			5.0	6.5	5.0	5.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.8	5.5	8.5	4.3	3.9	5.4	3.7	7.6	6.8	7.5	7.8	6.3	8.5	3.7	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2			22.9			26.0			24.7			26.0	21.2	23.7
40 蒸発残留物	mg/l			67			57			49			46	67	46	55
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.2	-1.8	-2.2	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-12 よらまいかん(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値	
		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水年月日																	
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨				
気温		℃	21.0	20.0	22.0	30.0	32.0	24.0	27.0	16.0	10.0	9.0	8.0	7.0	32.0	7.0	18.8
水温		℃	17.1	19.6	21.1	24.2	28.2	24.9	24.0	17.8	14.7	12.3	12.5	13.0	28.2	12.3	19.1
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005					<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/l	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.25	1.39	1.80	1.55	1.37	1.41	1.33	1.28	1.25	1.20	1.14	1.25	1.80	1.14	1.35
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03		<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			5.7			5.6			5.3	5.7	5.3	5.6
37	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/l	6.3	5.8	5.6	5.7	6.0	5.6	5.8	5.9	5.9	6.2	6.3	6.1	6.3	5.6	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.7			33.2			32.8			31.6			33.2	31.6	32.3
40	蒸発残留物	mg/l			86			79			74			62	86	62	75
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/l		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
47	pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002					<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
8	トルエン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008					<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クローラル	mg/l					<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
19	遊離炭酸	mg/l						3.1						3.1	3.1	3.1	3.1
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.8	-1.5	-1.8	-1.7
28	従属栄養細菌	個/ml					2							3	3	2	3
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

★-13 弘法山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	22.0	30.0	32.0	25.0	24.0	12.0	11.0	7.0	6.0	10.0	32.0	6.0	18.0
水温	℃	14.6	18.8	19.7	24.5	28.8	25.9	25.1	15.9	13.7	9.3	8.5	9.3	28.8	8.5	17.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.19	0.21	0.15	0.32	0.25	0.25	0.22	0.23	0.23	0.22	0.28	0.32	0.15	0.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.12	0.13	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.016			0.024			0.018			0.010		0.024	0.010	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.020			0.029			0.023			0.016		0.029	0.016	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.008			0.009			0.009	0.006	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.005		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			5.8			6.4			6.0	6.4	5.8	6.1	
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.4	6.8	5.3	6.6	6.1	6.7	7.8	8.3	8.4	8.7	7.7	8.7	5.3	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.4			17.6			20.5			20.0			20.5	17.6	19.6
40 蒸発残留物	mg/l			41			50			38			40	50	38	42
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6
47 pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-2.3	-1.9	-2.3	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-14 赤石橋水管橋(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	19.0	18.0	23.0	29.0	29.0	24.0	22.0	11.0	10.0	7.0	6.0	6.0	29.0	6.0	17.0
水温	℃	16.5	19.7	21.4	25.0	30.1	27.6	27.1	19.2	15.0	11.6	10.3	11.6	30.1	10.3	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.38	0.40	0.55	0.51	0.49	0.48	0.43	0.39	0.44	0.42	0.42	0.47	0.55	0.38	0.45
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.13	0.13	0.16	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.07
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.020			0.016			0.009		0.020	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.027			0.022			0.014		0.027	0.014	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.008			0.008			0.008	0.006	0.007
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.4			5.9			6.2			5.8		6.4	5.8	6.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.0	6.3	6.9	5.4	6.5	6.1	6.6	7.6	7.9	8.2	8.2	7.4	8.2	5.4	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.0			20.4			21.7			22.2			22.2	20.4	21.6
40 蒸発残留物	mg/l			62			45			37			39	62	37	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
47 pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-2.0	-1.7	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-15 赤坂台1号公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	18.0	17.0	22.0	29.0	29.0	25.0	28.1	11.0	9.0	7.0	6.0	6.0	29.0	6.0	17.3
水温	℃	17.1	20.2	22.2	25.7	30.3	28.2	22.0	19.7	15.6	11.8	10.5	12.0	30.3	10.5	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.20	0.25	0.19	0.31	0.26	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.27	0.31	0.19	0.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.013			0.021			0.015			0.009		0.021	0.009	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.026			0.020			0.014		0.026	0.014	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.008			0.009			0.009	0.006	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.8			5.9			6.3			5.8		6.8	5.8	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.1	6.3	7.6	5.5	6.3	6.1	6.5	7.8	8.3	8.5	8.7	7.5	8.7	5.5	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.5			17.1			19.1			19.9			19.9	17.1	18.9
40 蒸発残留物	mg/l			53			40			41			42	53	40	44
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.1	-1.8	-2.1	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-16 東山中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	20.0	18.0	22.0	29.0	32.0	24.0	24.0	12.0	9.0	9.0	8.0	6.0	32.0	6.0	17.8
水温	℃	16.5	19.6	21.7	24.7	29.6	27.3	26.8	19.2	14.7	11.8	10.4	11.6	29.6	10.4	19.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.20	0.24	0.18	0.31	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.27	0.31	0.18	0.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	0.07	0.09	0.08	0.09	0.14	0.13	0.18	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.015			0.021			0.017			0.010		0.021	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.026			0.022			0.015		0.026	0.015	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.008			0.010			0.010	0.007	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.8			5.8			6.3			5.8		6.8	5.8	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.1	6.4	7.5	5.4	6.5	6.1	6.6	7.8	8.3	8.6	8.7	7.6	8.7	5.4	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.9			17.4			19.2			20.1			20.1	17.4	19.2
40 蒸発残留物	mg/l			54			37			42			49	54	37	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.6	2.6	2.6	2.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.2	-1.8	-2.2	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-17 久田野ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	18.0	23.0	28.0	31.0	26.0	22.0	11.0	8.0	7.0	5.0	9.0	31.0	5.0	17.4
水温	℃	16.5	19.4	21.2	24.8	29.4	28.1	27.5	20.4	16.2	12.6	11.0	12.2	29.4	11.0	19.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.20	0.25	0.18	0.31	0.25	0.24	0.22	0.24	0.24	0.21	0.27	0.31	0.18	0.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.14	0.15	0.18	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.015			0.023			0.017			0.010		0.023	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.028			0.022			0.015		0.028	0.015	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.008			0.011			0.011	0.007	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			5.9			6.4			5.9		6.9	5.9	6.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.3	7.7	5.5	6.4	6.1	6.6	7.9	8.4	8.7	8.8	7.7	8.8	5.5	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.0			17.7			19.1			20.2			20.2	17.7	19.3
40 蒸発残留物	mg/l			48			37			41			49	49	37	44
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-2.1	-1.7	-2.1	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-18 御津町新田地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.0	25.0	28.0	31.5	31.0	23.0	24.5	10.5	11.0	7.0	6.0	10.0	31.5	6.0	18.9
水温	℃	16.0	20.1	21.6	24.9	28.0	26.6	26.7	20.1	14.4	11.3	12.9	13.9	28.0	11.3	19.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.54	1.55	1.54	1.57	1.54	1.54	1.53	1.54	1.51	1.51	1.50	1.51	1.57	1.50	1.53
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.2			10.9			10.8			10.8	11.2	10.8	10.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.8	9.6	9.4	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7	9.6	9.8	9.2	9.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	54.7			51.8			54.1			51.8			54.7	51.8	53.1
40 蒸発残留物	mg/l			129			116			115			107	129	107	117
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.7	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.8	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						3.1	3.1	2.2	2.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.4	-1.3	-1.4	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					1						1		1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-19 御幸浜パターゴルフ場(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	20.0	21.0	26.0	33.5	32.0	24.0	26.0	11.5	11.5	8.0	5.0	10.0	33.5	5.0	19.0
水温	℃	16.9	20.5	22.6	26.1	33.2	29.6	27.9	19.4	15.1	11.6	10.8	11.7	33.2	10.8	20.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.42	0.22	1.12	0.74	1.06	0.83	0.62	1.04	1.05	0.75	1.11	1.12	0.22	0.77
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.09	0.06	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.017			0.021			0.013			0.008		0.021	0.008	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.001			0.002		0.003	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.025			0.030			0.018			0.014		0.030	0.014	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			<0.003			0.005			0.003			0.007	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.006			0.006			0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			8.9			9.1			9.1	9.1	5.8	8.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	7.1	6.0	8.1	7.4	8.1	7.9	8.4	9.1	9.3	9.1	8.9	9.3	6.0	8.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.5			40.9			33.6			39.7			40.9	21.5	33.9
40 蒸発残留物	mg/l			57			90			90			85	90	57	81
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4
47 pH値		7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.4						-1.5	-1.4	-1.5	-1.5
28 従属栄養細菌	個/ml					5						0		5	0	3
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-20 広石地区市民館(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	21.0	20.0	27.0	34.0	31.0	29.0	26.0	10.5	11.0	6.0	5.0	12.0	34.0	5.0	19.4
水温	℃	16.7	19.2	20.9	24.6	28.7	27.2	27.5	19.8	15.0	12.0	11.2	12.2	28.7	11.2	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.26	0.22	0.27	0.34	0.31	0.32	0.29	0.31	0.29	0.30	0.34	0.34	0.22	0.29
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.13	0.12	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.015			0.021			0.016			0.010		0.021	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.005			0.005	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.026			0.021			0.015		0.026	0.015	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.008			0.011			0.011	0.007	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.3			7.1			6.3		6.3	7.1	6.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	6.8	5.7	6.6	6.4	6.9	7.9	8.4	8.6	8.9	7.9	8.9	5.7	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.8			20.5			21.1			21.7			21.7	20.5	21.0
40 蒸発残留物	mg/l			43			51			52			44	52	43	48
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-2.2	-1.9	-2.2	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-21 豊沢橋水管橋(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.5	20.0	25.0	32.0	34.0	29.0	24.0	11.0	11.0	6.0	5.0	11.0	34.0	5.0	19.0
水温	℃	17.1	20.3	21.2	23.5	29.7	27.8	27.4	19.6	15.7	12.6	11.4	13.0	29.7	11.4	19.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.25	0.21	0.33	0.38	0.36	0.38	0.32	0.35	0.38	0.37	0.41	0.41	0.21	0.33
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.14	0.16	0.17	0.11	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.016			0.022			0.015			0.010		0.022	0.010	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.021			0.029			0.021			0.016		0.029	0.016	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.007			0.008			0.011			0.011	0.007	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.005		0.006	0.005	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			6.5			6.9			6.5	6.9	5.6	6.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	6.9	5.7	5.9	6.7	6.5	7.3	8.2	8.5	8.8	8.9	8.0	8.9	5.7	7.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.0			21.8			22.2			23.6			23.6	20.0	21.9
40 蒸発残留物	mg/l			46			49			44			46	49	44	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.2	-1.8	-2.2	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-22 東金野コミュニティハウス(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	19.0	20.0	27.0	31.5	32.0	29.0	24.0	13.0	11.0	5.0	6.0	11.0	32.0	5.0	19.0
水温	℃	16.4	20.1	22.2	25.9	30.7	29.2	25.6	17.1	15.6	9.3	11.1	12.0	30.7	9.3	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.19	0.20	0.23	0.31	0.23	0.28	0.26	0.28	0.30	0.29	0.34	0.34	0.19	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	0.10	0.10	0.15	0.11	0.17	0.16	0.21	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.10
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.020			0.028			0.021			0.014		0.028	0.014	0.021
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.025			0.035			0.028			0.021		0.035	0.021	0.027
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.008			0.010			0.012			0.012	0.008	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006			0.006			0.006		0.006	0.005	0.006
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.7			6.2			6.7			6.4		6.7	6.2	6.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	7.0	7.4	5.7	6.6	6.4	7.1	8.1	8.4	8.8	8.9	8.2	8.9	5.7	7.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.6			26.3			20.0			22.4			26.3	19.6	22.1
40 蒸発残留物	mg/l			44			46			42			51	51	42	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.007						0.003		0.007	0.003	0.005
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						2.2	2.2	1.8	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-2.2	-1.8	-2.2	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-23 小坂井中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.11	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	晴／晴			
気温	℃	17.0	23.0	26.0	33.0	32.0	25.0	23.0	11.0	11.0	5.0	7.0	7.0	33.0	5.0	18.3
水温	℃	16.4	20.8	22.1	27.7	30.2	21.7	26.9	18.4	14.6	12.1	11.2	12.5	30.2	11.2	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.45	1.14	1.37	1.29	1.36	1.31	1.26	1.20	1.35	1.27	1.56	1.34	1.56	1.14	1.33
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.015			0.013			0.005		0.015	0.005	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.023			0.019			0.010		0.023	0.010	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.005			0.005			0.005	0.004	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008		<0.008				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01		0.02			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		8.2			7.5			7.8			7.5		8.2	7.5	7.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.7	6.5	8.4	6.0	6.8	6.9	6.6	8.0	8.1	8.4	8.7	7.9	8.7	6.0	7.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.3			31.5			29.2			29.8			31.5	29.2	30.2
40 蒸発残留物	mg/l			94			81			70			65	94	65	78
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						1.8						2.2	2.2	1.8	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.9	-1.7	-1.9	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						3		3	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-1 一宮浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	20.0	20.0	24.0	31.0	33.0	28.0	25.2	15.0	8.0	13.2	10.5	6.0	33.0	6.0	19.5
水温	℃	15.9	18.3	19.9	23.1	26.6	24.1	22.7	16.8	13.2	12.1	10.2	12.1	26.6	10.2	17.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.26	0.93	1.36	1.65	1.52	1.14	1.58	1.44	1.27	1.24	1.18	1.21	1.65	0.93	1.32
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.003			0.002			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.001		0.006	0.001	0.004
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02		0.03			0.02			0.03		0.03	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.8		7.2			8.9			8.1		11.8	7.2	9.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.4	8.2	10.2	9.3	9.9	5.1	8.7	8.9	8.7	9.1	10.1	8.6	10.2	5.1	8.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	55.8			60.3			61.4			60.6			61.4	55.8	59.5
40 蒸発残留物	mg/l			133			80			97			103	133	80	103
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
47 pH値		7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						5.3						7.9	7.9	5.3	6.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-2 三上水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	17.4	19.7	21.3	26.2	28.1	24.7	22.2	14.8	13.4	11.8	12.4	13.7	28.1	11.8	18.8
水温	℃	18.6	18.7	18.9	19.2	19.4	19.2	18.8	18.4	18.5	18.4	18.1	18.2	19.4	18.1	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.67	1.68	1.70	1.52	1.59	1.61	1.63	1.59	1.56	1.60	1.55	1.58	1.70	1.52	1.61
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.07			0.07			0.07	0.07	0.07	0.07
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.04	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			13.7		13.8		13.8		13.4			13.3	13.8	13.3	13.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	15.0	15.2	15.2	15.2	16.0	15.9	15.4	16.1	16.0	16.4	16.3	16.1	16.4	15.0	15.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	94.1	92.8	92.8	91.7	92.3	92.0	92.0	91.5	91.1	92.8	90.7	91.3	94.1	90.7	92.1
40 蒸発残留物	mg/l			187			185			162			167	187	162	175
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						10.1						10.1	10.1	10.1	10.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.7						-0.9	-0.7	-0.9	-0.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-3 為当水源配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	21.0	24.0	30.0	33.0	29.5	22.0	12.0	9.0	7.0	8.0	8.5	33.0	7.0	18.8
水温	℃	18.0	18.6	18.9	20.0	20.4	18.7	19.1	18.0	17.5	17.2	17.1	17.4	20.4	17.1	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.66	2.70	2.66	2.60	2.59	2.58	2.58	2.55	2.51	2.47	2.53	2.70	2.47	2.59	2.59
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.4			11.2			10.8			10.7	11.4	10.7	11.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.3	10.4	10.4	10.5	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.6	10.3	10.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	59.3			58.8			58.6			57.5			59.3	57.5	58.6
40 蒸発残留物	mg/l			138			141			127			109	141	109	129
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.8	7.4	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						3.5	3.5	2.6	3.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.0						-1.2	-1.0	-1.2	-1.1
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-4 赤坂水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	18.5	24.0	32.0	30.0	24.0	25.0	13.0	8.0	8.0	10.0	7.0	32.0	7.0	18.4
水温	℃	17.6	17.1	17.7	18.3	19.0	19.8	20.1	20.0	19.5	19.3	19.1	18.0	20.1	17.1	18.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.26	1.43	1.80	1.57	1.42	1.43	1.37	1.30	1.27	1.19	1.15	1.27	1.80	1.15	1.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			5.6			5.6			5.3	5.6	5.3	5.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.3	5.8	5.6	5.7	6.0	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.1	6.3	5.6	5.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.8			33.4			33.5			31.1			33.5	31.1	32.5
40 蒸発残留物	mg/l			88			78			72			54	88	54	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						3.1	3.1	3.1	3.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.4						-1.7	-1.7	-1.4	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-5 御馬浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	天候 前日／当日	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
	気温	℃ 19.5	18.0	23.0	26.0	29.5	26.5	24.0	11.0	9.0	6.0	7.0	8.5	29.5	6.0	17.3
	水温	℃ 18.5	18.6	18.7	19.5	19.6	19.4	19.0	18.1	18.0	17.8	17.6	17.9	19.6	17.6	18.6
1	一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l		<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/l	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.54	1.56	1.55	1.58	1.57	1.55	1.54	1.51	1.52	1.51	1.52	1.58	1.51	1.54
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.2		11.1			10.8			10.7	11.2	10.7	11.0
37	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/l	9.7	9.6	9.4	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.8	9.7	9.6	9.8	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	54.6			54.0		51.2			51.8			54.6	51.2	52.9
40	蒸発残留物	mg/l			123		122			107			105	123	105	114
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオシン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/l		<0.0005					<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47	pH値		7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002					<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8	トルエン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008					<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	mg/l					<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19	遊離炭酸	mg/l						3.1					3.5	3.5	3.1	3.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27	腐食性(ランゲリア指数)						-1.2						-1.3	-1.2	-1.3	-1.3
28	従属栄養細菌	個/ml					0					0		0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-6 小坂井配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	天候 前日／当日	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨			
	気温	℃ 21.0	20.0	23.0	31.0	33.0	26.0	28.0	15.0	9.0	8.2	8.5	10.0	33.0	8.2	19.4
	水温	℃ 16.9	18.6	20.2	22.3	24.3	24.0	23.3	18.5	15.9	13.4	12.6	13.5	24.3	12.6	18.6
1	一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l		<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.39	1.34	1.41	1.73	1.48	1.15	1.24	1.32	1.46	1.45	1.50	1.53	1.73	1.42
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
13	ホルム素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	mg/l		0.009			0.014			0.011			0.005	0.014	0.005	0.010
24	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.020			0.017			0.010	0.020	0.010	0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.005			0.005		0.006	0.004	0.005
29	ブromジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.004			0.003	0.004	0.003	0.004
30	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		8.7			7.4			8.1			7.9	8.7	7.4	8.0
37	マンガン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/l	7.6	7.2	8.6	6.6	7.2	6.8	7.1	8.2	8.5	8.7	8.9	8.9	6.6	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.5			26.8			27.7			30.0		30.5	26.8	28.8
40	蒸発残留物	mg/l			80			69			71			74	80	69
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオシン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
47	pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002					<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8	トルエン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008					<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロール	mg/l					0.003					<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19	遊離炭酸	mg/l						2.6					2.6	2.6	2.6	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.6					-1.8	-1.6	-1.8	-1.7
28	従属栄養細菌	個/ml					0					0		0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-1 大和第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	21.0	24.0	34.0	30.0	34.0	25.5	20.0	17.0	9.0	12.5	12.0	34.0	9.0	21.3
水温	℃	16.5	17.8	20.3	25.7	27.9	26.7	19.7	19.5	12.6	9.1	10.1	10.6	27.9	9.1	18.0
1 一般細菌	個/ml	14	52	99	16	81	18	>100	37	4	3	7	7	>100	3	37
2 大腸菌		陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.59	0.55	0.71	1.40	0.88	1.27	0.55	0.73	0.76	0.69	0.60	0.59	1.40	0.55	0.78
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			<0.01			<0.01			<0.01	0.03	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.4			4.5			4.7			4.0	4.7	3.4	4.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	3.5	2.9	2.5	3.9	3.7	3.4	2.5	4.1	3.7	3.7	3.6	3.4	4.1	2.5	3.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.4			36.0			21.9			37.3			37.3	21.9	30.4
40 蒸発残留物	mg/l			66			69			48			49	69	48	58
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.6	1.0	0.5	1.1	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	0.3	0.6
47 pH値		6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	6.8	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	6.6	6.9
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	2.2	2.8	4.0	1.5	3.3	1.4	5.0	1.6	0.6	0.7	0.9	0.9	5.0	0.6	2.1
51 濁度	度	<0.1	0.2	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						10.1						6.6	10.1	6.6	8.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.2						-2.2	-2.2	-2.2	-2.2
28 従属栄養細菌	個/ml					245						30		245	30	138
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-2 大和第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	21.0	24.0	22.0	33.0	26.0	32.0	21.0	24.5	16.0	10.0	8.0	10.0	33.0	8.0	20.6
水温	℃	18.0	17.9	17.8	18.2	18.0	18.7	17.8	17.8	17.5	17.4	17.6	17.7	18.7	17.4	17.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.28	2.27	2.25	2.26	2.26	2.26	2.25	2.23	2.21	2.19	2.19	2.19	2.28	2.19	2.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.04			0.03			0.03			0.03	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.7			9.6			9.4			9.2	9.2	9.7	9.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	5.8	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	63.6			62.7			63.1			61.8			63.6	61.8	62.8
40 蒸発残留物	mg/l			140			129			116			122	140	116	127
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						9.2						10.1	10.1	9.2	9.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.2						-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
28 従属栄養細菌	個/ml					3						5		5	3	4
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-3 三上第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.6	18.5	21.6	26.9	26.4	27.5	19.9	21.0	14.4	12.2	2.7	12.5	27.5	2.7	18.4
水温	℃	18.0	18.5	18.8	19.5	19.5	19.5	18.5	18.4	17.9	17.4	17.3	17.3	19.5	17.3	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.36	0.36	0.41	0.38	0.39	0.37	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.41	0.33	0.36
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.4			10.3			10.2			9.9	10.4	9.9	10.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.237			0.235			0.222			0.221	0.237	0.221	0.229
38 塩化物イオン	mg/l	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	78.2	76.1	78.1	77.1	77.3	76.9	76.1	75.3	75.3	76.6	76.0	74.9	78.2	74.9	76.5
40 蒸発残留物	mg/l			140			141			124			112	141	112	129
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値		7.5	7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						8.4						9.2	9.2	8.4	8.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.9						-0.8	-0.8	-0.9	-0.9
28 従属栄養細菌	個/ml					1						3		3	1	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-4 三上第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.6	18.5	21.6	26.9	26.4	27.5	19.9	21.1	14.4	12.2	12.7	12.5	27.5	12.2	19.3
水温	℃	18.1	18.4	18.6	18.8	19.0	18.9	18.4	18.3	18.2	17.7	17.7	17.8	19.0	17.7	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.82	4.83	4.81	4.66	4.70	4.69	4.63	4.67	4.62	4.62	4.59	4.65	4.83	4.59	4.69
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.1			11.0			10.8			10.5	11.1	10.5	10.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.380			0.410			0.385			0.386	0.410	0.380	0.390
38 塩化物イオン	mg/l	10.6	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.4	10.3	10.6	10.3	10.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	119.5	116.7	118.4	118.5	117.9	118.3	117.9	117.1	117.6	120.0	117.2	115.8	120.0	115.8	117.9
40 蒸発残留物	mg/l			239			219			210			204	239	204	218
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
47 pH値		7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						15.8						17.2	17.2	15.8	16.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.0						-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
28 従属栄養細菌	個/ml					2						16		16	2	9
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-5 当古第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.6	18.5	21.6	26.9	26.4	27.5	19.9	21.1	14.4	12.2	12.7	12.5	27.5	12.2	19.3
水温	℃	18.4	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.0	18.7	18.3	17.8	17.8	18.0	19.6	17.8	18.7
1 一般細菌	個/ml	1	4	1	0	0	0	3	1	0	2	5	0	5	0	1
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.77	0.76	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73	0.73	0.74	0.77	0.73	0.74
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			0.03			<0.03			<0.03			0.03	0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			17.0			16.9			16.6			16.2	17.0	16.2	16.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.050			0.050			0.050			0.048	0.050	0.048	0.050
38 塩化物イオン	mg/l	26.0	26.2	26.2	26.5	26.8	26.9	26.9	27.1	27.0	27.2	27.4	27.4	27.4	26.0	26.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	92.1	92.9	93.0	91.2	92.3	91.4	92.0	89.2	91.5	90.9	91.1	91.5	93.0	89.2	91.6
40 蒸発残留物	mg/l			179			163			157			158	179	157	164
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						5.3						6.2	6.2	5.3	5.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.6						-0.5	-0.5	-0.6	-0.6
28 従属栄養細菌	個/ml					2						21		21	2	12
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-6 為当第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	20.0	23.0	32.0	27.0	34.0	21.0	20.0	13.0	8.0	8.0	7.0	34.0	7.0	18.9
水温	℃	18.2	18.2	18.3	18.4	18.4	18.3	18.2	18.3	18.0	18.0	18.0	18.1	18.4	18.0	18.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.69	2.70	2.66	2.60	2.62	2.59	2.58	2.58	2.53	2.48	2.48	2.55	2.70	2.48	2.59
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.1			10.9			10.5			10.2	11.1	10.2	10.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	10.4	10.0	10.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	60.6			59.2			58.2			62.8			62.8	58.2	60.2
40 蒸発残留物	mg/l			145			131			113			118	145	113	127
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値		6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.4	6.6	6.3	6.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						40.0						39.6	40.0	39.6	39.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.3						-2.5	-2.3	-2.5	-2.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						11		11	0	6
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					0.001						0.001		0.001	0.001	0.001

●-7 赤坂第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	20.0	23.0	34.0	27.5	31.5	20.0	20.0	13.5	6.0	5.0	7.0	34.0	5.0	18.5
水温	℃	17.1	16.9	17.3	18.0	18.4	19.7	19.6	19.9	19.6	19.4	18.7	18.0	19.9	16.9	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.30	1.49	1.68	1.55	1.39	1.46	1.35	1.34	1.25	1.19	1.16	1.27	1.68	1.16	1.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.2			5.4			5.4			5.0	5.4	5.0	5.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.2	5.5	5.3	5.5	5.8	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	6.1	5.8	6.2	5.3	5.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.8			34.1			33.5			31.4			34.1	31.4	32.7
40 蒸発残留物	mg/l			88			79			58			60	88	58	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値		6.5	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						22.0						26.0	26.0	22.0	24.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.4						-2.6	-2.4	-2.6	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						4		4	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-8 御馬第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	19.0	22.0	31.0	30.0	31.0	22.0	21.5	13.0	7.0	8.0	7.0	31.0	7.0	19.0
水温	℃	18.3	18.3	18.3	18.6	18.4	18.3	18.3	18.4	18.2	18.0	18.0	18.0	18.6	18.0	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.65	1.65	1.67	1.72	1.74	1.72	1.72	1.74	1.74	1.74	1.72	1.71	1.74	1.65	1.71
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.9			10.8			10.5	10.9	10.5	10.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.1	8.9	9.2	9.3	9.3	9.5	9.6	9.6	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	8.9	9.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	52.4			51.6			52.0			52.6			52.6	51.6	52.2
40 蒸発残留物	mg/l			137			125			103			106	137	103	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.6	6.3	6.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						32.1						35.2	35.2	32.1	33.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.4						-2.6	-2.4	-2.6	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					12						23		23	12	18
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-9 御馬第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	23.0	33.0	29.0	34.0	24.0	20.0	16.0	9.0	9.0	11.0	34.0	9.0	20.4
水温	℃	18.5	18.5	18.5	18.6	18.7	18.6	18.8	18.5	18.6	18.3	18.3	18.4	18.8	18.3	18.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.52	1.52	1.51	1.51	1.51	1.46	1.47	1.47	1.45	1.44	1.45	1.46	1.52	1.44	1.48
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.3			10.2			10.0			9.8	10.3	9.8	10.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.9	8.7	8.6	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.9	8.4	8.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	52.8			51.5			50.6			51.7			52.8	50.6	51.7
40 蒸発残留物	mg/l			134			102			96			98	134	96	108
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						29.0						29.5	29.5	29.0	29.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.5						-2.4	-2.4	-2.5	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-10 御馬第3水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	18.0	19.0	22.0	31.0	28.0	33.0	24.0	21.0	15.0	10.0	9.0	9.0	33.0	9.0	19.9
水温	℃	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.6	18.3	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.34	1.43	1.38	1.41	1.41	1.38	1.35	1.35	1.33	1.32	1.34	1.37	1.43	1.32	1.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.09			0.09			0.09	0.09	0.08	0.09
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.05	0.05	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			16.2			16.1			15.5			15.1	16.2	15.1	15.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	15.4	13.1	14.7	14.5	14.2	14.7	14.8	14.9	14.7	15.2	14.6	14.2	15.4	13.1	14.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	54.7			55.5			52.9			54.2			55.5	52.9	54.3
40 蒸発残留物	mg/l			138			130			113			115	138	113	124
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.7	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						16.7						18.0	18.0	16.7	17.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-1.9	-1.9	-1.9	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-11 小坂井第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	18.0	21.5	23.0	32.5	26.0	32.0	24.0	21.0	15.0	9.0	12.0	12.8	32.5	9.0	20.6
水温	℃	19.1	17.3	19.4	19.6	19.4	19.6	19.3	19.3	19.4	19.1	19.1	19.2	19.6	17.3	19.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.00	4.02	4.01	3.95	3.80	3.68	3.71	3.70	3.73	3.74	3.77	3.82	4.02	3.68	3.83
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.2			10.8			10.4			10.5	11.2	10.4	10.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.7	8.8	8.9	8.9	8.6	8.2	8.2	8.3	8.3	8.6	9.0	9.2	9.2	8.2	8.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49.9			48.9			46.7			49.2			49.9	46.7	48.7
40 蒸発残留物	mg/l			131			105			103			108	131	103	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						22.9						27.7	27.7	22.9	25.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.5						-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-12 小坂井第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	18.0	21.5	23.0	32.5	26.0	32.0	24.0	21.0	15.0	9.0	12.0	12.8	32.5	9.0	20.6
水温	℃	18.9	19.2	19.3	19.4	19.5	19.8	19.1	19.1	19.2	18.8	18.8	18.7	19.8	18.7	19.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	3.72	3.43	3.43	3.48	3.19	3.36	3.13	3.23	3.32	3.21	3.64	3.30	3.72	3.13	3.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.7			11.4			11.1			11.0	11.7	11.0	11.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.7	8.6	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.3	8.4	8.4	8.6	8.4	8.7	8.3	8.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49.9			47.9			47.8			50.2			50.2	47.8	49.0
40 蒸発残留物	mg/l			134			113			104			106	134	104	114
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値		6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						13.6						24.6	24.6	13.6	19.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.4						-2.5	-2.4	-2.5	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						4		4	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

▲-1 豊川表流水(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	雨／雨	曇／晴	晴／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	22.0	22.0	22.0	36.0	25.5	32.0	24.0	21.5	16.5	11.0	15.0	9.0	36.0	9.0	21.4
水温	℃	15.7	15.7	17.9	26.8	26.6	26.3	19.0	19.6	10.6	6.7	9.1	9.6	26.8	6.7	17.0
1 一般細菌	個/ml	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	43	81	>100	24	>100	87
2 大腸菌		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.42	0.43	0.41	0.41	0.54	0.38	0.53	0.47	0.37	0.40	0.40	0.39	0.54	0.37	0.43
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.07			0.01			<0.01			<0.01	0.07	<0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			0.07			<0.03			<0.03			<0.03	0.07	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.2			4.3			4.5			3.9	4.5	3.2	4.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.005			<0.001			0.002			0.002	0.005	<0.001	0.002
38 塩化物イオン	mg/l	3.6	3.0	2.9	3.5	3.2	3.0	2.2	4.8	3.7	3.7	3.8	3.2	4.8	2.2	3.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.8			31.0			19.1			30.0			31.0	19.1	26.7
40 蒸発残留物	mg/l			57			44			44			42	57	42	47
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.1	1.1	0.9	2.3	0.8	2.4	1.6	0.6	0.7	0.8	0.6	2.4	0.6	1.2
47 pH値		7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.7	7.5	7.9	7.4	7.6
48 味																
49 臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	異常なし	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭			
50 色度	度	5.8	7.9	9.5	3.8	17.4	3.0	23.4	18.5	2.2	2.4	2.5	1.9	23.4	1.9	8.2
51 濁度	度	1.2	2.2	3.6	1.1	6.0	0.7	12.7	14.5	0.5	0.6	0.6	0.5	14.5	0.5	3.7
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.4						-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					8320						420		8320	420	4370
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

(3) 水質管理目標設定項目（農薬類）

農薬 番号	農薬成分	目標値	調査結果	
			大和第1水源	小坂井第2水源
			R5.6.21採水	R5.6.21採水
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001
9	アニコホス	0.003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラス	0.006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェホス	0.001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00004	<0.00002
17	イプロホホス(IBP)	0.09	<0.00008	<0.00008
18	イミノクタジン	0.006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	0.009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	0.08	<0.0008	<0.0008
22	エントスルファン(ベンゾエヒレン)	0.01	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホシ	0.02	<0.0002	<0.0002
24	オキシ銅(有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	0.1	<0.001	<0.001
26	カスサホス	0.0006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	0.08	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	0.3	<0.003	<0.003
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.000001	<0.000001
38	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルホス(DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオマト)	0.004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップチル	0.006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメリン	0.02	<0.0002	<0.0002
52	ジメエート	0.05	<0.0005	<0.0005
53	シメリン	0.03	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びMIT	0.01	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002

農薬 番号	農薬成分	目標値	調査結果	
			大和第1水源	小坂井第2水源
			R5.6.21採水	R5.6.21採水
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	0.002	0.00004	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	0.006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロロホシ(DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	<0.0008	<0.0008
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	0.005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	<0.0001
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	0.002	<0.00002	<0.00002
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	0.05	<0.0004	<0.0004
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	<0.00003	<0.00003
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00001	<0.00001
82	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	<0.0003
86	ブタホス	0.02	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	0.09	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	0.007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	0.1	<0.001	<0.001
96	ベノミル	0.02	<0.0002	<0.0002
97	ベンシクロン	0.1	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	0.09	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	0.005	<0.00004	<0.00004
100	ベンタゾン	0.2	<0.002	<0.002
101	ベンデイメタリン	0.3	<0.001	<0.001
102	ベンフラカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	0.07	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアセート	0.005	<0.00003	<0.00003
106	マラチオン(マラソン)	0.7	<0.0005	<0.0005
107	メコブロッブ(MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	0.03	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	0.2	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004
111	メミノストロビン	0.04	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002
114	メプロニル	0.1	<0.001	<0.001
115	モリネート	0.005	<0.00005	<0.00005

(4) 水質管理目標設定項目
(ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA))

採取地点	採取年月日	検査結果 (mg/L)
大和第1水源	令和5年7月21日	0.000004
大和第2水源	令和5年7月21日	0.000007
三上第1水源	令和5年7月21日	<0.000004
三上第2水源	令和5年7月21日	0.000033
当古第2水源	令和5年7月21日	<0.000004
為当第1水源	令和5年7月21日	0.000009
赤坂第2水源	令和5年7月21日	<0.000004
御馬第1水源	令和5年7月21日	0.000009
御馬第2水源	令和5年7月21日	0.000012
御馬第3水源	令和5年7月21日	0.000004
小坂井第1水源	令和5年7月21日	0.000024
小坂井第2水源	令和5年7月21日	0.000025

(5) その他の項目(病原性微生物)

採取地点	採取年月日	クリプトスポリジウム・ジアルジア
大和第1水源	令和5年7月21日	検出せず
為当第1水源	令和5年7月21日	検出せず
赤坂第2水源	令和5年7月21日	検出せず
御馬第1水源	令和5年7月21日	検出せず
御馬第2水源	令和5年7月21日	検出せず
小坂井第1水源	令和5年7月21日	検出せず
小坂井第2水源	令和5年7月21日	検出せず