

令和7年度

豊川市水道水質検査結果

豊川市上下水道部水道整備課浄水場

目 次

1 水質検査の概要


- (1) 検査地点
- (2) 検査頻度

2 水質検査結果

- (1) 毎日検査項目（残留塩素）
- (2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等
- (3) 水質管理目標設定項目（農薬類）
- (4) 水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））
- (5) その他の項目（病原性微生物）

1 水質検査の概要

(1) 検査地点

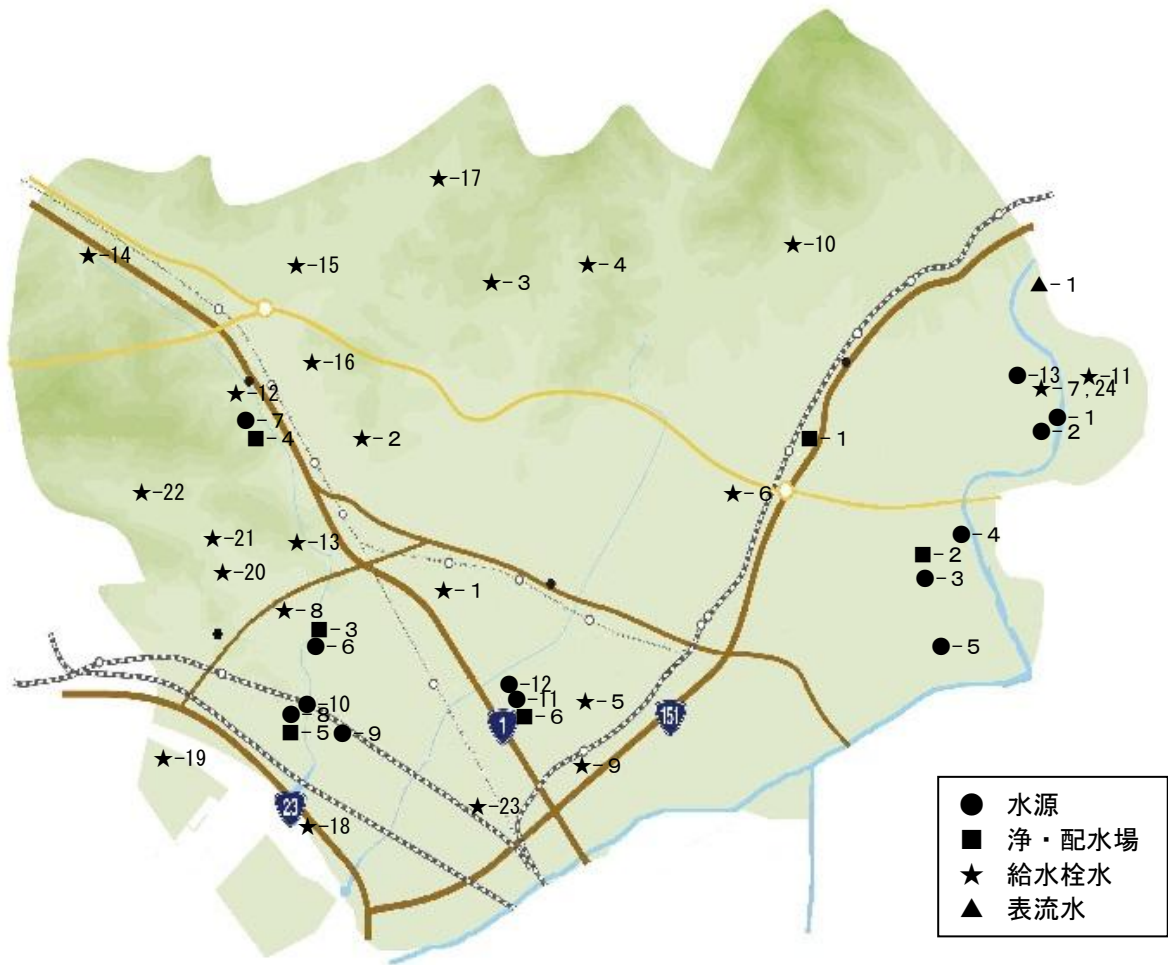

【平尾第1配水池系統】

- ★-1 寄付公園
- ★-2 東山公園
- ★-3 財賀町地内

【一宮浄水場(千両配水池)系統】

- ▲-1 豊川表流水
- 1 大和第1水源
- 1 一宮浄水場
- ★-4 上千両ポンプ所
- ★-5 塔ノ木公園
- ★-6 本野ヶ原第1公園

【一宮浄水場(一宮配水池)系統】

- 2 大和第2水源
 - 3 三上第1水源
 - 4 三上第2水源
 - 5 当古第2水源
 - 2 三上水源浄水場
 - ★-7 豊津町地内
- (2.3月は一宮錦公園で採水)

【為当水源配水場系統】

- 6 為当第1水源
- 3 為当水源配水場
- ★-8 市木公園

【権現配水池系統】

- ★-9 下長山公園

【権現送水場系統】

- ★-10 藤八ポンプ所
- ★-11 江島ふれあいセンター

【赤坂水源浄水場系統】

- 7 赤坂第2水源
- 4 赤坂水源浄水場
- ★-12 よらまいかん

【中山配水池系統】

- ★-13 弘法山公園
- ★-14 長沢町地内
- ★-15 赤坂台1号公園
- ★-16 東山中央公園
- ★-17 久田野ポンプ所

【御馬浄水場系統】

- 8 御馬第1水源
- 9 御馬第2水源
- 10 御馬第3水源
- 5 御馬浄水場
- ★-18 御津町新田地内
- ★-19 御幸浜パークゴルフ場

【豊沢配水池系統】

- ★-20 広石地区市民館
- ★-21 西豊沢公民館
- ★-22 東金野コミュニティハウス

【小坂井配水場系統】

- 11 小坂井第1水源
- 12 小坂井第2水源
- 6 小坂井配水場
- ★-23 小坂井中央公園

【豊津配水場系統(臨時)】

- (R8.2~)
- 13 豊津水源
 - ★-24 豊津町地内

(2) 検査頻度

令和7年度における年間検査件数は、次のとおりです。

〔毎日検査項目〕

番号	検査項目	評 価	検査頻度	備 考
			給水栓水	
1	色	異常でないこと	365	
2	濁り	異常でないこと	365	
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	365	

〔水質基準項目〕

番号	基準項目	標準検査頻度		給水栓水	浄水	原水	検査体制	備 考
		回数	省略の可否	回数	回数	回数		
1	一般細菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
2	大腸菌	12	不可	12	12	12	自己検査	
3	カリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
4	水銀及びその化合物	4		2	2	2	自己検査	※1
5	セレン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
6	鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
7	ヒ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
8	六価クロム化合物	4		4	4	4	自己検査	
9	亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	4	不可	4	4	4	自己検査	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4		12	12	12	自己検査	
12	フッ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
13	ホウ素及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
14	四塩化炭素	4		4	4	4	自己検査	
15	1,4-ジオキサン	4		2	2	2	自己検査	※1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
17	ジクロロメタン	4		4	4	4	自己検査	
18	テトラクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
19	トリクロロエチレン	4		4	4	4	自己検査	
20	ベンゼン	4		4	4	4	自己検査	
21	塩素酸	4	不可	12	12	△	自己検査	消毒副生成物であるため原水 は省略
22	クロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
23	クロホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
24	ジクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
25	ジブromクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
26	臭素酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
27	総トリハロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
28	トリクロロ酢酸	4	不可	4	4	△	自己検査	
29	ブromジクロロメタン	4	不可	4	4	△	自己検査	
30	ブromホルム	4	不可	4	4	△	自己検査	
31	ホルムアルデヒド	4	不可	4	4	△	自己検査	
32	亜鉛及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
33	アルミニウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
34	鉄及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
35	銅及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
36	ナトリウム及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
37	マンガン及びその化合物	4		4	4	4	自己検査	
38	塩化物イオン	12	不可	12	12	12	自己検査	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4		4	4	4	自己検査	
40	蒸発残留物	4		4	4	4	自己検査	
41	陰イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
42	ジェオスミン ※2	4		4	4	4	自己検査	
43	2-メチルイソボルネオール ※2	4		4	4	4	自己検査	
44	非イオン界面活性剤	4		2	2	2	自己検査	※1
45	フェノール類	4		2	2	2	自己検査	※1
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	12	不可	12	12	12	自己検査	
47	pH値	12	不可	12	12	12	自己検査	
48	味	12	不可	12	12	△	自己検査	原水については省略
49	臭気	12	不可	12	12	12	自己検査	
50	色度	12	不可	12	12	12	自己検査	
51	濁度	12	不可	12	12	12	自己検査	

※1 過去3年間の最高値により検査頻度を緩和することが可能なため、2回/年に省略して実施しました。

※2 臭気物質については、主に藻類により発生するため、藻類の増殖が活発な夏期を中心に検査を実施しました。

注 9,11,21の測定回数については、安全確認のため標準検査頻度より増加して実施しました。

〔水質管理目標設定項目〕

水質基準に準ずる項目とされ特に水質検査の義務付けはありませんが、水道水質管理上留意すべき項目として次のとおり実施しました。

	項 目	検査項目			検査体制	備 考
		給水栓水 回数	浄水 回数	原水 回数		
1	アンチモン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
2	ウラン及びその化合物	2	2	2	自己検査	
3	ニッケル及びその化合物	2	2	2	自己検査	
5	1,2-ジクロロエタン	2	2	2	自己検査	
8	トルエン	2	2	2	自己検査	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	2	2	2	自己検査	
10	亜塩素酸					消毒剤として二酸化塩素を使用していないため
12	二酸化塩素					
13	ジクロロアセトリル	2	2		自己検査	
14	抱水クロラール	2	2		自己検査	
15	農薬類			1	委託検査	大和第1、赤坂第2にて測定
16	残留塩素	12	12		自己検査	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
18	マンガン及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
19	遊離炭酸	2	2	2	自己検査	
20	1,1,1-トリクロロエタン	2	2	2	自己検査	
21	メチルセブチルエーテル	2	2	2	自己検査	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					全有機炭素(基準項目)の検査にて代替
23	臭気強度					異常な臭気発生時に対応
24	蒸発残留物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
25	濁度	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
26	pH値	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
27	腐食性(ランゲリア指数)	2	2	2	自己検査	
28	従属栄養細菌	2	2	2	自己検査	
29	1, 1-ジクロロエチレン	2	2	2	自己検査	
30	アルミニウム及びその化合物	△	△	△	自己検査	基準項目にて測定
31	ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	1	1	委託検査	

* 4、6、7、11番は欠番

〔その他の項目〕

項 目	検査頻度			検査体制	備 考
	給水栓水	浄水	原水		
嫌気性芽胞菌(指標菌)			4	自己検査	大和第1、赤坂第2、小坂井第1・2は12回
病原性微生物 (クリプトスポリジウム及びジアルジア)	大和第1、為当第1、御馬第1・2、赤坂第2、小坂井第1・2 各1回			委託検査	

2 水質検査結果

(1) 毎日検査項目(残留塩素)

系 統 別	検査地点			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日	土日祝														
平尾第1配水池系統 (県豊川浄水場)	桜町保育園 寄付公園	平均		0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		最大		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小		0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
台の山配水池系統	千両保育園 上千両ポンプ所	平均		0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
		最大		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
千両・権現配水池系統	牛久保保育園 塔ノ木公園	平均		0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		最大		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
千両配水池系統	本野ヶ原第1公園	平均		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		最大		0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
一宮配水池系統	大和保育園 豊津町地内 (1/19～一宮錦公園)	平均		0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		最大		0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小		0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
為当水源配水場系統	為当保育園 市木公園	平均		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		最大		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
権現配水池系統 (県豊橋浄水場)	下長山公園	平均		0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
		最大		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
東上高区配水池系統 (県豊橋浄水場)	藤ハポンプ所	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最大		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
東上低区配水池系統 (県豊橋浄水場)	江島ふれあいセンター	平均		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		最大		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		最小		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2

系 統 別	検査地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	平日 土日祝														
赤坂水源 浄水場系統	よらまいかん	平均	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		最大	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2
中山配水池系統 (グリーンヒル配水池)	長沢町地内	平均	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
中山配水池系統 (室配水池)	萩保育園 久田野ポンプ場	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		最小	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2
御馬浄水場系統	御津町新田地内	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
		最大	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
豊沢配水池系統	御津北部保育園 広石地区市民館	平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		最大	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
東豊沢配水池系統	西豊沢公民館	平均	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
		最大	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		最小	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
金野配水池系統	東金野コミュニティハウス	平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		最大	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
小坂井配水場系統	小坂井中央公園	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		最大	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
豊津配水場系統	一宮錦公園 豊津町地内	平均										0.5	0.5	0.5	0.5
		最大										0.5	0.5	0.5	0.5
		最小										0.4	0.4	0.4	0.4

(2) 水質基準項目、水質管理目標設定項目等

★-1 寄付公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	18.0	23.0	31.0	33.0	34.0	26.0	17.0	13.0	12.0	6.0	16.0	34.0	6.0	20.3
水温	℃	15.3	19.5	22.5	26.5	30.4	30.1	26.5	19.7	16.2	11.4	9.9	13.3	30.4	9.9	20.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.22	0.24	0.25	0.25	0.27	0.36	0.29	0.29	0.22	0.28	0.36	0.19	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 砒素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.12	0.14	0.12	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.018			0.020			0.014			0.005		0.020	0.005	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.022			0.025			0.018			0.009		0.025	0.009	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.011			0.009			0.005			0.011	0.005	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.7			6.1			6.5	6.5	5.3	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	6.0	5.7	5.9	6.1	6.4	7.0	7.7	8.5	9.7	9.6	9.7	5.7	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.4			16.3			19.7			23.2			23.2	16.3	19.9
40 蒸発残留物	mg/l			35			35			38			48	48	35	39
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.6	2.6	2.6	2.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-1.8	-1.8	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-2 東山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	17.0	22.0	30.0	33.0	33.0	25.0	14.0	12.0	8.0	4.0	15.0	33.0	4.0	18.9
水温	℃	14.2	18.6	21.8	25.9	30.4	29.4	25.7	18.3	14.8	9.7	7.7	12.5	30.4	7.7	19.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.18	0.22	0.25	0.25	0.25	0.27	0.35	0.32	0.29	0.21	0.26	0.35	0.18	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.020			0.021			0.018			0.006		0.021	0.006	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.024			0.026			0.023			0.011		0.026	0.011	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.011			0.010			0.007			0.011	0.007	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.5			6.1			6.4	6.4	5.5	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	6.6	6.2	5.8	5.8	6.1	6.6	7.0	7.6	8.4	9.5	9.5	9.5	5.8	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.8			16.6			19.3			22.9			22.9	16.6	19.9
40 蒸発残留物	mg/l			38			42			42			55	55	38	44
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-1.7	-1.7	-1.9	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-3 財賀町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	11.0	16.0	21.0	27.0	28.0	27.0	21.0	15.0	10.0	6.0	5.0	13.0	28.0	5.0	16.7
水温	℃	13.2	18.8	21.5	24.7	29.0	29.2	25.8	19.8	16.4	12.3	9.9	12.6	29.2	9.9	19.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.22	0.25	0.26	0.25	0.27	0.35	0.30	0.29	0.21	0.27	0.35	0.19	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.022			0.023			0.018			0.006		0.023	0.006	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.026			0.028			0.023			0.011		0.028	0.011	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.010			0.004			0.012	0.004	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.6			6.2			6.5	6.5	5.4	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	6.1	5.8	5.9	6.1	6.4	7.0	7.6	8.5	9.6	9.6	9.6	5.8	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.6			16.7			19.8			23.7			23.7	16.7	20.2
40 蒸発残留物	mg/l			38			43			41			52	52	38	44
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.6	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.9						-1.7	-1.7	-1.9	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-4 上千両ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	18.0	21.0	30.0	33.5	31.0	26.0	15.0	14.0	7.0	7.5	16.0	33.5	7.0	19.7
水温	℃	15.9	19.7	23.2	27.0	31.0	30.8	25.8	18.8	15.4	11.0	9.8	14.6	31.0	9.8	20.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.72	0.75	0.82	0.88	0.94	0.96	0.97	0.90	0.82	0.81	0.86	0.88	0.97	0.72	0.86
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.012			0.009			0.006			0.002		0.012	0.002	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.017			0.012			0.006		0.019	0.006	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.004			<0.003			0.007	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.005			0.004			0.002		0.005	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.03	0.04	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.4			7.9			7.1			8.1		8.1	7.1	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.0	6.5	6.4	6.4	7.1	7.0	6.7	7.3	7.4	8.4	8.9	8.9	6.4	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	38.5			36.1			40.1			43.0			43.0	36.1	39.4
40 蒸発残留物	mg/l			81			69			66			92	92	66	77
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.4						4.4	4.4	4.4	4.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.5	-1.3	-1.5	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-5 塔ノ木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.5	18.0	23.0	30.0	32.0	34.0	26.0	15.5	14.0	10.0	6.0	16.0	34.0	6.0	20.0
水温	℃	15.6	19.9	23.6	27.8	33.0	32.0	26.7	18.9	15.3	10.5	9.6	13.7	33.0	9.6	20.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.90	0.92	1.09	0.96	0.89	1.13	1.09	1.06	0.96	0.86	0.60	0.68	1.13	0.60	0.93
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.08	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.009			0.010			0.004			0.003		0.010	0.003	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.018			0.010			0.008		0.018	0.008	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.005			0.003			<0.003			0.005	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.05			0.03			0.02			0.03	0.05	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			8.4			7.3			7.5	8.5	7.3	7.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.9	7.3	7.4	6.5	6.1	7.4	7.0	7.1	7.3	7.1	8.5	9.0	9.0	6.1	7.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	45.0			38.6			41.7			41.9			45.0	38.6	41.8
40 蒸発残留物	mg/l			101			72			74			87	101	72	84
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.8						4.4	4.8	4.4	4.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.6	-1.3	-1.6	-1.5
28 従属栄養細菌	個/ml					3						0		3	0	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-6 本野ヶ原第1公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	18.0	21.0	31.0	31.0	33.0	28.0	17.0	18.5	9.0	8.0	17.0	33.0	8.0	20.6
水温	℃	15.1	18.3	21.3	25.4	28.6	28.3	24.2	17.3	14.3	10.0	9.2	14.0	28.6	9.2	18.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.66	0.73	0.80	0.83	0.86	0.95	0.87	0.85	0.75	0.72	0.76	0.81	0.95	0.66	0.80
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.010			0.009			0.006			0.002		0.010	0.002	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.015			0.011			0.006		0.016	0.006	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.004			<0.003			0.006	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.4			8.0			6.9			8.0	8.0	6.9	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.5	7.1	6.8	6.4	6.4	7.3	6.7	7.0	7.3	7.4	8.6	9.0	9.0	6.4	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	36.8			34.7			36.6			37.4			37.4	34.7	36.4
40 蒸発残留物	mg/l			83			76			70			92	92	70	80
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						4.0						4.4	4.4	4.0	4.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.5	-1.3	-1.5	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-7 豊津町地内(給水栓水) (2,3月は一宮錦公園で採水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	14.0	20.0	20.0	29.0	32.0	28.0	24.5	14.0	12.0	7.5	10.0	12.0	32.0	7.5	18.6
水温	℃	16.3	20.2	23.6	27.7	32.4	32.6	26.9	19.6	16.6	16.1	15.1	15.9	32.6	15.1	21.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.96	1.97	2.00	1.99	1.99	1.98		1.97	1.97	1.94	1.95	1.96	2.00	1.94	1.97
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.07			0.06	0.07	0.06	0.06
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.04			0.04	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.001			0.004			0.001			<0.001		0.004	<0.001	0.002
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロミジクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.6		11.8			11.9			11.5		11.9	11.5	11.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	11.4	11.3	11.4	11.7	11.7	11.8	11.4	11.4	12.2	11.5	11.0	10.5	12.2	10.5	11.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	80.2	80.4	79.4	80.1	80.6	82.0	80.7	79.3	84.2	79.2	80.5	79.1	84.2	79.1	80.5
40 蒸発残留物	mg/l			168			148			146			151	168	146	153
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						8.4						7.5	8.4	7.5	8.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.8						-0.9	-0.8	-0.9	-0.9
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-8 市木公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	19.0	19.0	24.0	31.0	35.0	34.0	25.0	16.0	13.0	10.0	8.0	15.0	35.0	8.0	20.8
水温	℃	17.3	20.9	24.0	27.5	32.7	31.4	26.0	19.6	16.6	12.3	12.2	16.1	32.7	12.2	21.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.52	2.56	2.52	2.53	2.48	2.45	2.46	2.46	2.45	2.42	2.38	2.43	2.56	2.38	2.47
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.9			10.7			10.7	10.9	10.7	10.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.9	10.0	10.0	10.2	10.2	10.1	10.0	10.1	10.0	9.9	9.9	9.9	10.2	9.9	10.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.1			58.2			57.2			56.9			58.2	56.9	57.3
40 蒸発残留物	mg/l			149			118			119			129	149	118	129
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.1						-1.4	-1.1	-1.4	-1.3
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-9 下長山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	21.0	21.0	30.0	36.0	33.0	28.0	13.0	17.0	8.0	8.0	12.0	36.0	8.0	20.7
水温	℃	15.4	19.9	22.7	26.8	30.7	31.7	27.5	19.9	15.7	11.3	9.6	13.8	31.7	9.6	20.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.35	0.37	0.36	0.32	0.34	0.33	0.43	0.38	0.38	0.32	0.37	0.43	0.27	0.35
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.15	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.017			0.019			0.006			0.005		0.019	0.005	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			<0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.021			0.026			0.009			0.008		0.026	0.008	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.005			0.004			0.008	0.004	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			7.1			6.1			6.9	7.1	5.7	6.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.0	3.4	3.4	3.4	5.5	6.2	6.7	6.8	7.3	8.5	9.6	9.6	3.4	6.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.2			22.6			26.0			26.3			26.3	22.6	24.8
40 蒸発残留物	mg/l			58			56			52			56	58	52	56
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5
47 pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.6	3.1	2.6	2.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.6	-1.5	-1.6	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-10 藤八ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	17.0	23.0	30.0	30.0	32.0	26.0	18.0	13.0	5.5	5.5	14.0	32.0	5.5	19.0
水温	℃	14.5	18.7	21.5	25.0	29.3	29.8	25.2	18.0	14.9	10.3	8.3	12.9	29.8	8.3	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.37	0.37	0.37	0.31	0.36	0.37	0.43	0.35	0.42	0.34	0.39	0.43	0.31	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.08	0.16	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.016			0.006			0.004		0.016	0.004	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.023			0.009			0.007		0.023	0.007	0.014
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.010			0.005			0.004			0.010	0.004	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			7.0			6.2			6.9	7.0	5.6	6.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	6.8	3.6	3.5	3.4	4.3	6.4	6.6	6.9	7.1	8.2	9.7	9.7	3.4	6.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.8			22.1			25.8			26.7			26.7	22.1	24.9
40 蒸発残留物	mg/l			46			46			49			50	50	46	48
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-1.8	-1.6	-1.8	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-11 江島ふれあいセンター(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	13.0	18.0	22.0	30.0	31.5	30.0	24.0	17.0	10.0	3.0	4.0	13.0	31.5	3.0	18.0
水温	℃	14.4	18.8	22.0	25.7	29.8	30.2	25.3	17.6	13.7	9.8	7.6	12.6	30.2	7.6	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.37	0.37	0.38	0.31	0.38	0.37	0.43	0.35	0.41	0.34	0.39	0.43	0.31	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.08	0.15	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.014			0.016			0.007			0.004		0.016	0.004	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.023			0.010			0.007		0.023	0.007	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.010			0.005			0.004			0.010	0.004	0.007
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			7.0			6.2			6.9	7.0	5.6	6.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	6.8	4.0	3.6	3.4	4.4	6.3	6.6	7.0	7.0	8.2	9.6	9.6	3.4	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.9			22.3			26.0			26.9			26.9	22.3	25.0
40 蒸発残留物	mg/l			46			50			45			54	54	45	49
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5
47 pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.9	-1.8	-1.9	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-12 よらまいかん(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	20.0	23.0	20.0	30.0	34.0	33.0	30.0	14.0	17.0	8.0	8.0	11.0	34.0	8.0	20.7
水温	℃	15.9	19.2	21.2	27.4	28.1	27.2	26.3	18.8	16.5	11.6	6.2	15.1	28.1	6.2	19.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.07	1.21	1.27	1.40	1.35	1.20	1.20	1.15	1.11	1.08	0.97	1.06	1.40	0.97	1.17
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロミジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			5.5			5.7			5.6	5.7	5.1	5.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.2	5.6	5.5	5.4	5.4	5.6	5.5	5.7	6.0	6.1	6.7	7.3	7.3	5.4	5.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.5			30.2			31.3			29.9			31.3	29.5	30.2
40 蒸発残留物	mg/l			64			67			72			62	72	62	66
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.6	3.1	2.6	2.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6						-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					3						1		3	1	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-13 弘法山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	17.0	22.0	32.0	33.0	34.0	23.0	19.0	14.0	10.0	7.0	15.0	34.0	7.0	20.2
水温	℃	13.4	16.8	19.9	25.4	29.7	29.0	24.3	17.4	13.6	8.9	7.3	11.3	29.7	7.3	18.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.23	0.25	0.26	0.26	0.27	0.36	0.30	0.29	0.22	0.27	0.36	0.19	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.12	0.13	0.09	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.021			0.023			0.017			0.007		0.023	0.007	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.025			0.028			0.022			0.012		0.028	0.012	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.009			0.006			0.012	0.006	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.004		0.005	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.7			6.2			6.4	6.4	5.3	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	6.1	5.8	5.9	6.1	6.3	6.9	7.6	8.5	9.6	9.6	9.6	5.8	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.6			16.8			20.0			23.3			23.3	16.8	20.1
40 蒸発残留物	mg/l			37			38			34			35	38	34	36
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-1.8	-1.8	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-14 長沢町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	18.0	22.0	20.0	32.0	33.0	32.0	25.0	14.0	14.0	5.0	4.0	12.0	33.0	4.0	19.3
水温	℃	14.1	18.5	21.6	25.2	27.6	28.6	25.9	19.4	15.6	9.9	8.5	11.8	28.6	8.5	18.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.38	0.36	0.41	0.43	0.45	0.42	0.43	0.52	0.45	0.42	0.36	0.42	0.52	0.36	0.42
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.13	0.13	0.12	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.017			0.022			0.015			0.006		0.022	0.006	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.021			0.029			0.021			0.012		0.029	0.012	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.010			0.008			0.006			0.010	0.006	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.8			6.2			6.4	6.4	5.4	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.5	6.0	5.7	5.8	6.0	6.2	7.0	7.4	8.0	9.0	9.2	9.2	5.7	7.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.0			19.0			22.2			25.0			25.0	19.0	22.3
40 蒸発残留物	mg/l			49			40			53			41	53	40	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
47 pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.6	-1.6	-1.7	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-15 赤坂台1号公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	19.0	21.0	20.0	29.0	32.0	31.0	25.0	14.0	14.0	5.0	6.0	12.0	32.0	5.0	19.0
水温	℃	15.6	19.8	22.9	27.5	32.2	32.0	27.3	19.8	15.6	11.4	9.8	14.1	32.2	9.8	20.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.37	0.30	0.29	0.22	0.29	0.37	0.19	0.26
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.12	0.13	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.019			0.023			0.015			0.005		0.023	0.005	0.015
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.023			0.028			0.019			0.009		0.028	0.009	0.020
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.009			0.006			0.012	0.006	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.8			6.2			6.5	6.5	5.3	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	5.9	5.7	5.9	6.0	6.3	7.0	7.4	8.4	9.5	9.4	9.5	5.7	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.9			16.1			19.7			23.2			23.2	16.1	20.5
40 蒸発残留物	mg/l			41			36			53			48	53	36	45
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.6	3.1	2.6	2.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.6	-1.6	-1.8	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-16 東山中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	19.0	22.0	20.0	31.0	34.0	33.0	27.0	13.0	17.0	6.0	6.0	11.0	34.0	6.0	19.9
水温	℃	15.0	19.1	22.0	25.7	30.1	30.1	25.9	18.7	15.6	11.0	9.1	13.1	30.1	9.1	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.19	0.22	0.24	0.25	0.25	0.25	0.36	0.29	0.28	0.22	0.28	0.36	0.19	0.25
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.12	0.14	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.020			0.026			0.016			0.006		0.026	0.006	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			<0.003			<0.003			0.003			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.024			0.032			0.020			0.010		0.032	0.010	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.010			0.007			0.012	0.007	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.004			0.003		0.006	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.8			6.2			6.5	6.5	5.3	5.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	5.9	5.7	5.8	6.1	6.3	7.1	7.4	8.4	9.6	9.5	9.6	5.7	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.5			16.3			19.5			23.0			23.0	16.3	19.8
40 蒸発残留物	mg/l			45			33			53			32	53	32	41
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.6	2.6	2.6	2.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.7	-1.7	-1.8	-1.8
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-17 久田野ポンプ所(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	17.0	20.0	20.0	29.0	29.0	29.0	23.0	13.0	13.0	6.0	5.0	12.0	29.0	5.0	18.0
水温	℃	15.1	19.2	21.7	25.7	30.3	30.7	26.9	20.2	16.9	12.1	10.8	13.6	30.7	10.8	20.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.19	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	0.35	0.30	0.28	0.22	0.28	0.35	0.19	0.25
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.14	0.17	0.13	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.019			0.025			0.016			0.006		0.025	0.006	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.023			0.030			0.020			0.011		0.030	0.011	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.011			0.012			0.010			0.007			0.012	0.007	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.8			6.4			6.7	6.7	5.4	6.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.3	6.7	5.9	5.8	5.9	6.1	6.4	7.2	7.9	8.6	9.7	9.7	9.7	5.8	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.0			17.1			19.6			23.2			23.2	17.1	20.5
40 蒸発残留物	mg/l			41			34			40			41	41	34	39
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.6	-1.6	-1.8	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-18 御津町新田地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	20.0	25.0	34.0	35.0	36.0	26.0	18.0	14.0	10.0	6.0	14.0	36.0	6.0	21.2
水温	℃	16.7	19.1	22.2	25.7	28.2	27.8	24.3	19.3	17.4	13.6	12.0	15.0	28.2	12.0	20.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.38	1.40	1.40	1.41	1.41	1.39	1.37	1.36	1.35	1.35	1.35	1.35	1.41	1.35	1.38
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.6			10.7			10.6			10.7	10.7	10.6	10.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.6	8.7	8.6	8.8	8.7	8.8	8.4	8.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50.3			50.3			49.6			49.6			50.3	49.6	50.0
40 蒸発残留物	mg/l			119			105			100			126	126	100	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.2	3.1	2.2	2.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.2						-1.4	-1.2	-1.4	-1.3
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-19 御幸浜ハターゴルフ場(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	19.0	24.0	35.0	34.0	36.5	28.0	18.0	14.0	8.5	7.0	13.0	36.5	7.0	21.1
水温	℃	15.9	20.0	24.5	29.7	33.3	33.1	27.2	19.0	15.9	10.9	9.5	13.8	33.3	9.5	21.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.01	1.16	0.70	0.71	0.89	1.05	0.98	0.93	0.88	1.06	0.91	1.00	1.16	0.70	0.94
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.005			0.011			0.010			0.003		0.011	0.003	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.018			0.016			0.006		0.018	0.006	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.007			0.004			<0.003			0.007	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.8				9.2			8.6			9.2	9.2	7.8	8.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.4	8.3	7.3	6.9	7.3	7.7	7.6	8.0	8.2	8.6	9.0	9.0	9.0	6.9	8.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	40.5			30.5			38.7			42.2			42.2	30.5	38.0
40 蒸発残留物	mg/l			83			76			77			97	97	76	83
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						1.8	2.6	1.8	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.2						-1.5	-1.2	-1.5	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-20 広石地区市民館(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	18.0	24.0	23.0	34.0	36.0	33.0	28.0	17.0	16.0	11.0	6.0	18.0	36.0	6.0	22.0
水温	℃	14.9	18.6	21.8	25.7	29.4	28.2	25.7	19.6	16.0	11.7	10.4	13.5	29.4	10.4	19.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.24	0.27	0.29	0.28	0.28	0.30	0.40	0.35	0.37	0.28	0.35	0.40	0.24	0.31
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.13	0.14	0.12	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.020			0.022			0.017			0.006		0.022	0.006	0.016
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			<0.003			<0.003			0.004			0.006	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.024			0.027			0.022			0.010		0.027	0.010	0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.012			0.010			0.007			0.012	0.007	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.8			6.5			6.8	6.8	5.7	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.6	6.9	6.4	6.0	6.0	6.2	6.5	7.2	7.8	8.5	9.7	9.6	9.7	6.0	7.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.4			17.6			20.3			25.1			25.1	17.6	21.4
40 蒸発残留物	mg/l			34			34			40			36	40	34	36
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.005						<0.002		0.005	<0.002	0.003
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.1						-1.8	-1.8	-2.1	-2.0
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-21 西豊沢公民館(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	19.5	23.0	34.0	34.0	33.5	28.0	17.0	14.0	10.5	7.0	15.0	34.0	7.0	21.0
水温	℃	15.1	19.0	21.9	25.4	29.8	29.9	26.0	19.7	16.5	12.2	9.4	13.3	29.9	9.4	19.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.37	0.31	0.31	0.35	0.34	0.34	0.40	0.46	0.41	0.43	0.32	0.41	0.46	0.31	0.37
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.15	0.17	0.16	0.15	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.020			0.022			0.018			0.006		0.022	0.006	0.017
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.025			0.029			0.024			0.011		0.029	0.011	0.022
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.012			0.010			0.008			0.012	0.008	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.2			6.8			7.2	7.2	6.2	6.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.8	7.1	6.7	6.2	6.1	6.5	6.6	7.5	7.9	8.5	9.6	9.6	9.6	6.1	7.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	25.3			19.3			22.6			28.6			28.6	19.3	23.9
40 蒸発残留物	mg/l			45			31			44			48	48	31	42
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
47 pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.007						<0.002		0.007	<0.002	0.004
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-1.8	-1.8	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-22 東金野コミュニティハウス(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	19.5	23.5	34.0	36.0	34.0	27.0	16.0	15.0	10.5	6.0	16.0	36.0	6.0	21.1
水温	℃	15.1	19.2	22.3	28.2	31.6	32.2	28.0	21.3	17.2	13.3	9.0	13.9	32.2	9.0	20.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.26	0.26	0.33	0.30	0.32	0.30	0.37	0.34	0.40	0.26	0.32	0.40	0.26	0.31
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	0.09	0.09	0.11	0.19	0.20	0.17	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.09
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.025			0.029			0.025			0.009		0.029	0.009	0.022
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.031			0.037			0.031			0.015		0.037	0.015	0.029
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.011			0.012			0.009			0.012	0.009	0.011
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.006			0.007			0.006			0.005		0.007	0.005	0.006
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.3			6.4			6.7	6.7	6.2	6.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.0	7.2	6.9	6.3	6.3	6.7	6.4	7.5	7.9	8.4	9.6	9.6	9.6	6.3	7.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.7			19.2			21.0			26.1			26.1	19.2	22.5
40 蒸発残留物	mg/l			39			42			43			46	46	39	43
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7
47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					0.001						<0.001		0.0	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クローラル	mg/l					0.007						0.002		0.007	0.002	0.005
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.0						-1.7	-1.7	-2.0	-1.9
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-23 小坂井中央公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.7	R7.11.1	R7.12.1	R8.1.5	R8.2.2	R8.3.2			
天候 前日／当日		晴／晴	雨／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.5	18.0	24.0	34.0	34.0	36.0	27.5	17.0	13.0	7.0	7.0	15.0	36.0	7.0	20.8
水温	℃	16.2	20.1	23.2	26.8	30.7	30.5	25.9	19.5	15.9	11.8	10.0	14.0	30.7	10.0	20.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.56	1.58	1.44	1.20	1.20	1.37	0.93	1.29	1.16	1.08	1.06	1.11	1.58	0.93	1.25
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ペンゼン	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.11	0.12	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.012			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.009
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.021			0.015			0.009		0.021	0.009	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.006			0.004			0.007	0.004	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.7			8.2			7.8				8.1	8.2	7.7	7.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.0	7.6	6.8	6.1	6.6	7.0	6.8	7.3	7.6	7.9	9.0	8.9	9.0	6.1	7.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.4			27.9			27.7			31.6			33.4	27.7	30.2
40 蒸発残留物	mg/l			71			65			62			70	71	62	67
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
47 pH値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						1.8	2.2	1.8	2.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
28 従属栄養細菌	個/ml					5						1		5	1	3
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

★-24 豊津町地内(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日												R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日												晴／晴	晴／雨			
気温	℃											5.0	12.0	12.0	5.0	8.5
水温	℃											18.5	18.8	18.8	18.5	18.7
1 一般細菌	個/ml											0	0	0	0	0
2 大腸菌												陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l												<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l															
5 セレン及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l												<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l											<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											3.64	3.84	3.84	3.64	3.74
12 フッ素及びその化合物	mg/l												<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l												0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l											<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l											<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロホルム	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l											<0.001				
27 総トリハロメタン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l												<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l												<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l												5.0	5.0	5.0	5.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l											6.9	7.0	7.0	6.9	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l															
40 蒸発残留物	mg/l												123	123	123	123
41 陰イオン界面活性剤	mg/l															
42 ジエオスミン	mg/l															
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l															
44 非イオン界面活性剤	mg/l															
45 フェノール類	mg/l															
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47 pH値												7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48 味												異常なし	異常なし			
49 臭気												異常なし	異常なし			
50 色度	度											<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度											<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l											0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l												<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l											<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l											<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	mg/l											<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l												14.5	14.5	14.5	14.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l											<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)													-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml											0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l											<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-1 一宮浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	19.0	24.0	22.0	32.5	33.0	34.0	29.0	15.0	19.0	7.5	8.0	13.0	34.0	7.5	21.3
水温	℃	15.4	18.6	21.2	25.5	27.6	27.5	22.7	16.3	14.0	10.0	10.1	14.4	27.6	10.0	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.86	1.00	1.15	1.11	1.28	1.27	1.26	1.13	1.03	0.77	1.12	1.20	1.28	0.77	1.10
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.004			0.004			0.002			<0.001		0.004	<0.001	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.011			0.005			<0.001		0.011	<0.001	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.002			<0.001		0.004	<0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.03			0.04	0.04	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.6			9.0			7.5			9.6	9.6	7.5	8.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.0	6.9	7.2	6.7	7.1	7.4	7.8	6.7	7.0	4.5	8.5	9.5	9.5	4.5	7.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	51.1			45.4			51.2			34.8			51.2	34.8	45.6
40 蒸発残留物	mg/l			118			119			77			101	119	77	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4
47 pH値		7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						6.6						6.6	6.6	6.6	6.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.6	-1.5	-1.6	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-2 三上水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	15.9	19.8	22.1	27.9	28.7	28.4	23.3	17.0	15.5	12.3	11.3	16.9	28.7	11.3	19.9
水温	℃	18.5	18.7	18.8	19.2	19.3	19.3	19.1	18.6	18.6	18.1	18.0	18.5	19.3	18.0	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.57	1.59	1.49	1.50	1.61	1.61	1.63	1.59	1.58	1.56	1.28	1.32	1.63	1.28	1.53
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.07			0.07			0.07	0.07	0.07	0.07
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.05			0.04			0.04			0.04	0.05	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	0.06	<0.06	0.06	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			13.8			14.0			14.0			13.7	14.0	13.7	13.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	17.6	17.6	18.0	17.7	17.9	18.0	18.7	17.9	17.9	18.1	16.7	16.5	18.7	16.5	17.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	93.2	93.4	92.0	92.8	92.6	93.8	95.5	93.0	94.6	93.8	89.9	90.7	95.5	89.9	93.0
40 蒸発残留物	mg/l			172			187			158			161	187	158	170
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						9.7						8.8	9.7	8.8	9.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.8						-0.7	-0.7	-0.8	-0.8
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-3 為当水源配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	22.0	24.0	20.0	34.0	34.0	34.0	29.0	16.0	17.0	5.0	6.0	10.0	34.0	5.0	20.9
水温	℃	18.2	18.6	19.0	19.0	20.3	20.2	19.5	18.2	18.3	17.8	17.4	18.2	20.3	17.4	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.52	2.56	2.53	2.51	2.47	2.45	2.43	2.45	2.46	2.42	2.37	2.43	2.56	2.37	2.46
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			11.0			10.8			10.8	11.0	10.8	10.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.1	10.0	10.0	10.1	9.9	9.8	9.9	10.2	9.8	10.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.1			57.6			57.7			57.1			57.7	57.1	57.4
40 蒸発残留物	mg/l			135			122			116			114	135	114	122
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
47 pH値		7.6	7.7	7.8	7.7	7.3	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.8	7.3	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.6	3.1	2.6	2.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.3						-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
28 従属栄養細菌	個/ml					3						1		3	1	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-4 赤坂水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	18.0	25.0	20.0	35.0	36.0	36.0	27.0	14.0	16.0	6.0	5.0	11.0	36.0	5.0	20.8
水温	℃	17.9	17.3	17.5	20.8	19.3	19.7	20.4	20.0	20.6	19.8	19.0	18.4	20.8	17.3	19.2
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.11	1.26	1.33	1.46	1.44	1.27	1.23	1.19	1.17	1.13	1.10	1.08	1.46	1.08	1.23
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			5.5			5.6			5.5	5.6	5.1	5.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	6.2	5.6	5.5	5.4	5.4	5.6	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	7.3	7.3	5.4	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.7			31.3			31.6			30.0			31.6	29.7	30.7
40 蒸発残留物	mg/l			65			88			63			60	88	60	69
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.2	3.1	2.2	2.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.7						-1.6	-1.6	-1.7	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-5 御馬浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	16.5	24.0	20.0	35.0	32.0	33.0	24.0	16.0	16.0	6.0	6.0	11.0	35.0	6.0	20.0
水温	℃	18.3	18.6	19.0	19.4	19.7	19.4	19.3	18.3	18.4	17.6	17.2	18.1	19.7	17.2	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.38	1.40	1.40	1.41	1.42	1.39	1.37	1.36	1.37	1.35	1.35	1.35	1.42	1.35	1.38
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロミジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.9			10.8			10.9	10.9	10.7	10.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.8	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.6	8.8	8.7	8.8	8.5	8.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50.0			49.8			49.6			49.8			50.0	49.6	49.8
40 蒸発残留物	mg/l			126			106			105			120	126	105	114
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.6	7.6	7.7	7.7	7.3	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.3	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						3.1						2.2	3.1	2.2	2.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.4						-1.3	-1.3	-1.4	-1.4
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

■-6 小坂井配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.6	R7.11.2	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
天候 前日／当日		晴／晴	曇／晴	曇／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨			
気温	℃	21.0	24.0	21.0	33.0	35.0	33.5	27.0	17.0	17.0	6.0	9.0	11.5	35.0	6.0	21.3
水温	℃	16.6	19.0	20.2	22.9	25.2	24.9	23.3	18.8	16.6	14.4	10.6	14.0	25.2	10.6	18.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.54	1.95	1.98	1.26	1.24	1.02	1.01	1.75	1.26	1.55	0.99	1.10	1.98	0.99	1.39
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ペンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.12	0.10	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/l		0.008			0.015			0.006			0.003		0.015	0.003	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.004			<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
25 ジブクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.021			0.011			0.006		0.021	0.006	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.006			<0.003			0.007	<0.003	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド*	mg/l			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.8			7.3			8.2			8.2	8.8	7.3	8.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.0	8.0	7.7	6.9	6.9	6.7	6.9	7.6	7.8	8.2	9.0	8.9	9.0	6.7	7.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.6			27.1			27.2			34.7			34.7	27.1	30.4
40 蒸発残留物	mg/l			85			65			67			68	85	65	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
47 pH値		7.5	7.5	7.7	7.6	7.3	7.5	7.4	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロール	mg/l					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002
19 遊離炭酸	mg/l						2.2						2.2	2.2	2.2	2.2
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.8						-1.6	-1.6	-1.8	-1.7
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-1 大和第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.5	20.0	31.0	35.0	33.5	34.0	25.0	18.0	13.5	11.0	15.0	9.0	35.0	9.0	21.8
水温	℃	16.3	18.2	20.5	27.9	25.9	25.8	24.5	16.4	11.5	8.2	11.5	12.4	27.9	8.2	18.3
1 一般細菌	個/ml	31	9	16	>100	29	>100	12	32	5	12	8	8	>100	5	16
2 大腸菌		陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.71	0.70	0.63	1.03	1.10	1.28	1.05	1.00	0.74	0.74	0.72	0.68	1.28	0.63	0.86
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.07			<0.01			<0.01	0.07	<0.01	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			0.08			<0.03			<0.03	0.08	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.0			4.0			5.0			5.2	5.2	3.0	4.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			0.003			<0.001			<0.001	0.003	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	3.3	3.5	2.0	3.1	3.3	2.9	3.3	3.1	3.7	4.3	5.8	4.8	5.8	2.0	3.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.5			32.8			33.6			34.3			34.3	29.5	32.5
40 蒸発残留物	mg/l			59			70			97			70	97	59	74
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	0.7	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.8	0.4	0.4	0.6	0.6	1.2	0.4	0.7
47 pH値		6.8	6.7	6.4	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	6.4	6.9
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	3.9	2.2	2.8	1.7	2.3	1.6	1.1	2.2	0.8	0.8	0.9	1.7	3.9	0.8	1.8
51 濁度	度	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						7.5						7.5	7.5	7.5	7.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.2						-2.5	-2.2	-2.5	-2.4
28 従属栄養細菌	個/ml					80						10		80	10	45
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-2 大和第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.0	22.0	29.0	34.5	31.0	31.0	21.0	15.0	11.0	8.0	14.0	8.0	34.5	8.0	20.0
水温	℃	18.1	17.9	18.5	18.1	18.5	18.2	17.9	17.7	17.6	16.5	17.3	17.0	18.5	16.5	17.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.13	2.15	2.16	2.14	2.15	2.14	2.14	2.13	2.14	2.10	2.12	2.14	2.16	2.10	2.14
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.04			0.03			0.03			0.03	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.7			9.6			9.6			9.6	9.7	9.6	9.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	5.7	5.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	62.8			61.8			62.5			62.4			62.8	61.8	62.4
40 蒸発残留物	mg/l			138			136			142			148	148	136	141
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオシン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						9.7						7.9	9.7	7.9	8.8
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.0						-1.1	-1.0	-1.1	-1.1
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-3 三上第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.3	18.6	23.9	28.8	26.0	27.2	24.1	17.2	13.6	11.1	14.8	13.8	28.8	11.1	19.6
水温	℃	18.0	18.2	18.9	19.3	19.5	19.4	19.0	18.3	17.7	17.2	16.8	17.4	19.5	16.8	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.34	0.35	0.39	0.35	0.38	0.37	0.37	0.35	0.34	0.32	0.32	0.31	0.39	0.31	0.35
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06			0.07			0.06	0.07	0.06	0.06
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.3			10.2			10.4			10.3	10.4	10.2	10.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.219			0.218			0.216			0.216	0.219	0.216	0.217
38 塩化物イオン	mg/l	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	77.2	76.9	76.5	76.7	77.4	76.7	77.1	78.2	78.0	77.6	76.9	77.3	78.2	76.5	77.2
40 蒸発残留物	mg/l			154			152			149			122	154	122	144
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						8.8						7.0	8.8	7.0	7.9
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.8						-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-4 三上第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.3	18.6	23.9	28.8	26.0	27.2	24.1	17.2	13.6	11.1	14.8	13.8	28.8	11.1	19.6
水温	℃	18.2	18.3	18.6	18.9	18.9	18.8	18.8	18.3	18.0	17.7	17.3	17.7	18.9	17.3	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.69	4.75	4.80	4.66	4.65	4.66	4.61	4.61	4.62	4.56	4.49	4.47	4.80	4.47	4.63
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.0			10.9			11.0			11.0	11.0	10.9	11.0
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.363			0.369			0.369			0.361	0.369	0.361	0.366
38 塩化物イオン	mg/l	10.3	10.2	10.3	10.1	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	10.3	9.9	10.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	119.6	118.3	119.0	117.5	118.2	117.5	117.2	117.9	118.3	118.1	116.8	115.3	119.6	115.3	117.8
40 蒸発残留物	mg/l			241			230			227			219	241	219	229
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
47 pH値		7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						15.8						15.0	15.8	15.0	15.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.9						-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
28 従属栄養細菌	個/ml					1						0		1	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-5 当古第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	16.3	18.6	23.9	28.8	26.0	27.2	24.1	17.2	13.6	11.1	14.8	13.8	28.8	11.1	19.6
水温	℃	18.4	18.7	19.1	19.5	19.6	19.6	19.4	18.7	18.2	17.8	17.7	17.9	19.6	17.7	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	1	0	5	3	6	1	6	2	2	0	4	6	0	3
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.71	0.73	0.72	0.63	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.72	0.75	0.76	0.76	0.63	0.72
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			<0.03			<0.03	0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			17.4			17.2			17.3			17.3	17.4	17.2	17.3
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.042			0.039			0.037			0.037	0.042	0.037	0.039
38 塩化物イオン	mg/l	31.4	31.0	31.0	31.3	31.5	31.4	31.5	31.6	31.4	31.6	31.6	32.1	32.1	31.0	31.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	96.2	94.2	96.3	96.5	96.4	95.8	96.6	97.0	97.5	97.5	98.0	97.1	98.0	94.2	96.6
40 蒸発残留物	mg/l			192			181			189			167	192	167	182
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						5.3						3.5	5.3	3.5	4.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.5						-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
28 従属栄養細菌	個/ml					6						4		6	4	5
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-6 為当第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	13.0	18.0	31.0	29.0	28.0	29.0	21.0	14.0	13.0	6.0	11.0	7.0	31.0	6.0	18.3
水温	℃	18.2	18.1	18.3	18.6	18.4	18.5	18.5	18.4	18.2	18.4	18.4	18.0	18.6	18.0	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.52	2.57	2.51	2.44	2.47	2.45	2.46	2.46	2.47	2.47	2.41	2.46	2.57	2.41	2.47
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.6			10.5			10.6	10.7	10.5	10.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	9.6	9.6	9.9	9.6	9.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.7			57.9			57.5			59.4			59.4	57.5	58.1
40 蒸発残留物	mg/l			136			129			137			119	137	119	130
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.5	6.3	6.4	6.4	6.3	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.7	6.3	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						40.0						35.2	40.0	35.2	37.6
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.3						-2.2	-2.2	-2.3	-2.3
28 従属栄養細菌	個/ml					2						1		2	1	2
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					0.001						0.001		0.001	0.001	0.001

●-7 赤坂第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	13.5	17.0	28.0	33.0	32.0	30.0	21.0	13.5	10.0	6.0	11.0	5.0	33.0	5.0	18.3
水温	℃	17.6	17.2	17.6	17.8	18.6	20.0	19.7	20.0	20.3	19.0	18.6	18.2	20.3	17.2	18.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.11	1.22	1.52	1.40	1.38	1.31	1.28	1.19	1.15	1.15	1.09	1.08	1.52	1.08	1.24
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.2			5.4			5.2	5.4	4.8	5.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	5.8	5.5	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.6	6.0	6.6	6.9	6.9	5.0	5.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.8			31.3			32.0			31.3			32.0	29.8	31.1
40 蒸発残留物	mg/l			74			65			78			69	78	65	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
47 pH値		6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.5	6.6
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						30.8						28.2	30.8	28.2	29.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.6	-2.6	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					2						0		2	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-8 御馬第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	18.0	27.0	30.0	28.0	31.0	20.0	16.0	10.0	10.0	12.0	8.0	31.0	8.0	18.7
水温	℃	18.3	18.6	18.3	18.3	18.4	19.4	18.5	18.4	18.1	18.3	18.4	18.0	19.4	18.0	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.55	1.59	1.57	1.55	1.58	1.60	1.57	1.56	1.59	1.53	1.57	1.57	1.60	1.53	1.57
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.4			10.8			10.8	10.8	10.4	10.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	9.3	9.0	8.9	8.9	8.9	8.1	8.9	9.1	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	8.1	9.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	51.3			50.6			50.4			51.8			51.8	50.4	51.0
40 蒸発残留物	mg/l			113			106			118			104	118	104	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.3	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						31.2						31.7	31.7	31.2	31.5
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.5						-2.3	-2.3	-2.5	-2.4
28 従属栄養細菌	個/ml					5						6		6	5	6
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-9 御馬第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	14.0	19.0	31.0	32.0	27.0	33.0	20.0	19.0	13.0	8.0	13.0	8.0	33.0	8.0	19.8
水温	℃	18.5	18.6	18.6	19.0	18.8	18.8	18.6	18.8	18.5	18.6	18.6	18.3	19.0	18.3	18.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.30	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30	1.28	1.27	1.25	1.29	1.25	1.26	1.33	1.25	1.29
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.0			9.8			10.0			10.0	10.0	9.8	9.9
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	8.0	7.7	7.7	8.0	7.4	7.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50.1			49.9			49.5			52.1			52.1	49.5	50.4
40 蒸発残留物	mg/l			115			107			109			108	115	107	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	6.7	6.3	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						23.3						26.0	26.0	23.3	24.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.3	-2.3	-2.6	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						1		1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-10 御馬第3水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	15.0	20.0	31.0	31.0	27.0	33.0	20.0	21.0	11.0	10.0	12.0	8.0	33.0	8.0	19.9
水温	℃	18.4	18.5	18.4	18.6	18.4	18.6	18.5	18.5	18.2	18.5	18.5	18.2	18.6	18.2	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.31	1.34	1.34	1.30	1.33	1.34	1.32	1.31	1.30	1.34	1.30	1.31	1.34	1.30	1.32
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.07			0.09			0.08	0.09	0.07	0.08
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.05			0.03			0.04			0.05	0.05	0.03	0.04
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブロモクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			15.3			13.2			15.3			15.4	15.4	13.2	14.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	12.5	12.4	12.1	12.0	11.9	10.2	12.0	12.0	11.9	12.5	12.0	11.9	12.5	10.2	12.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	51.1			50.8			50.6			52.8			52.8	50.6	51.3
40 蒸発残留物	mg/l			115			112			117			123	123	112	117
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
47 pH値		6.8	6.9	6.7	6.6	6.8	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.5	6.8
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性			陰性			陰性					
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						17.2						14.1	17.2	14.1	15.7
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.3						-1.9	-1.9	-2.3	-2.1
28 従属栄養細菌	個/ml					7						0		7	0	4
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-11 小坂井第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	20.0	31.0	36.0	27.0	32.0	19.5	20.0	13.0	7.0	14.0	8.0	36.0	7.0	20.4
水温	℃	19.5	19.5	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.9	19.6	19.4	19.4	19.5	19.9	19.4	19.7
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	3.50	3.55	3.57	3.52	3.31	3.10	2.94	2.86	2.87	2.97	2.94	2.97	3.57	2.86	3.17
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホル素及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.4			10.2			10.3	10.8	10.2	10.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.9	9.2	9.2	9.2	8.7	8.1	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	9.2	7.5	8.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50.0			49.4			45.7			46.7			50.0	45.7	47.9
40 蒸発残留物	mg/l			128			113			102			106	128	102	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						24.6						23.3	24.6	23.3	24.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.6						-2.6	-2.6	-2.6	-2.6
28 従属栄養細菌	個/ml					1						15		15	1	8
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-12 小坂井第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	20.0	31.0	36.0	27.0	32.0	19.5	20.0	13.0	7.0	14.0	8.0	36.0	7.0	20.4
水温	℃	19.2	19.2	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.2	19.3	18.9	19.1	19.3	19.5	18.9	19.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	3.35	3.48	3.46	2.67	3.12	3.06	2.88	2.83	2.94	2.12	2.17	3.48	2.12	2.89	2.89
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.2			11.1			10.7			11.2	11.2	10.7	11.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/l	8.2	8.2	8.3	7.9	8.0	8.3	8.0	7.7	7.6	7.9	7.2	7.3	8.3	7.2	7.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	48.5			46.8			46.8			47.7			48.5	46.8	47.4
40 蒸発残留物	mg/l			120			115			113			101	120	101	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.4	6.5
48 味																
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						22.4						20.2	22.4	20.2	21.3
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-2.5						-2.4	-2.4	-2.5	-2.5
28 従属栄養細菌	個/ml					0						0		0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

●-13 豊津水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日											R8.2.16	R8.3.9			
	天候 前日／当日											晴／晴	晴／晴			
	気温	℃										13.0	8.0	13.0	8.0	10.5
	水温	℃										18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
1	一般細菌	個/ml										0	0	0	0	0
2	大腸菌											陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l											<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l											<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l											<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l										<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l										3.77	3.82	3.82	3.77	3.80
12	フッ素及びその化合物	mg/l											<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l											0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l										<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l										<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/l														
22	クロロ酢酸	mg/l														
23	クロロホルム	mg/l														
24	ジクロロ酢酸	mg/l														
25	ジブromクロロメタン	mg/l														
26	臭素酸	mg/l														
27	総トリハロメタン	mg/l														
28	トリクロロ酢酸	mg/l														
29	ブromジクロロメタン	mg/l														
30	ブromホルム	mg/l														
31	ホルムアルデヒド	mg/l														
32	亜鉛及びその化合物	mg/l											<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l											<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l											<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l											<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.4	8.4	8.4	8.4
37	マンガン及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/l										6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l														
40	蒸発残留物	mg/l											127	127	127	127
41	陰イオン界面活性剤	mg/l														
42	ジオキシン	mg/l														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l														
44	非イオン界面活性剤	mg/l											<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/l										<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l										0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
47	pH値											7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
48	味															
49	臭気											異常なし	異常なし			
50	色度	度										<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l														
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	mg/l											<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	mg/l											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8	トルエン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l										<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l														
14	抱水クロラール	mg/l														
19	遊離炭酸	mg/l											19.8	19.8	19.8	19.8
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l										<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27	腐食性(ランゲリア指数)												-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
28	従属栄養細菌	個/ml										13		13	13	13
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

▲-1 豊川表流水(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.16	R7.7.8	R7.8.12	R7.9.8	R7.10.1	R7.11.4	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
天候 前日／当日		雨／晴	雨／晴	曇／晴	晴／晴	雨／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴			
気温	℃	17.0	22.5	28.5	35.0	31.0	31.0	22.0	17.0	11.0	8.0	13.0	11.0	35.0	8.0	20.6
水温	℃	14.7	17.5	19.2	29.0	25.9	26.3	23.1	14.7	8.7	5.1	9.6	11.1	29.0	5.1	17.1
1 一般細菌	個/ml	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	31	85	>100	31	70
2 大腸菌		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.005	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.008	0.005	0.004	0.008	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.70	0.51	0.51	0.34	0.47	0.72	0.40	0.55	0.40	0.40	0.46	0.44	0.72	0.34	0.49
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13 ホリ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/l															
22 クロロ酢酸	mg/l															
23 クロロホルム	mg/l															
24 ジクロロ酢酸	mg/l															
25 ジブromクロロメタン	mg/l															
26 臭素酸	mg/l															
27 総トリハロメタン	mg/l															
28 トリクロロ酢酸	mg/l															
29 ブロモジクロロメタン	mg/l															
30 ブロモホルム	mg/l															
31 ホルムアルデヒド	mg/l															
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.05			0.08			<0.01			<0.01	0.08	<0.01	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/l			0.05			0.11			<0.03			<0.03	0.11	<0.03	0.04
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			2.8			3.9			4.8			5.0	5.0	2.8	4.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.002			0.008			0.002			0.004	0.008	0.002	0.004
38 塩化物イオン	mg/l	3.4	3.8	2.1	3.2	3.2	2.7	3.1	2.9	3.6	3.8	6.1	4.6	6.1	2.1	3.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.2			33.2			30.2			30.7			33.2	30.2	31.3
40 蒸発残留物	mg/l			46			57			58			51	58	46	53
41 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l				0.000001									0.000001	0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/l					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.3	1.5	1.9	1.1	1.6	1.0	0.8	1.0	0.7	0.8	1.2	1.1	2.3	0.7	1.2
47 pH値		7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.9	7.6	7.7
48 味																
49 臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	異常なし	海藻臭	異常なし	海藻臭	異常なし	海藻臭	海藻臭	海藻臭	異常なし			
50 色度	度	20.1	8.4	7.9	4.2	6.5	3.9	3.5	3.8	2.4	2.2	3.1	3.7	20.1	2.2	5.8
51 濁度	度	6.4	2.8	3.5	1.2	1.7	1.1	1.0	0.8	0.3	0.3	1.0	1.1	6.4	0.3	1.8
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
8 トルエン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
13 ジクロロアセチトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l						2.6						2.2	2.6	2.2	2.4
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5						-1.6	-1.5	-1.6	-1.6
28 従属栄養細菌	個/ml					8020						290		8020	290	4155
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001

(3) 水質管理目標設定項目(農薬類)

農薬 番号	農薬成分	目標値	調査結果	
			大和第1水源	赤坂第2水源
			R7.6.23採水	R7.6.23採水
1	1,3-ジクロロプロピレン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラホン)	0.08	<0.001	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.009	<0.009
7	アセフェート	0.006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001
9	アエロホス	0.003	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェホス	0.001	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.0001	<0.00002
17	イプロホホス(IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009
18	ミノクタジン	0.006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	0.009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンロックス	0.08	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエビレン)	0.01	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロホホ	0.02	<0.0002	<0.0002
24	オキシ銅(有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	<0.001
26	カスサホス	0.0006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストール	0.008	<0.00008	<0.00008
28	カルタブ	0.08	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.000005
32	キャブタン	0.3	<0.003	<0.003
33	クミロン	0.03	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003
39	クロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003
42	ジクロロ(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003
44	ジクロホス(DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	0.01	<0.0001	<0.0001
46	ジスルホトン(エチルチオトン)	0.004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 (二酸化炭素として)	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップチル	0.006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタダリン	0.02	<0.0002	<0.0002
52	ジメエート	0.05	<0.0005	<0.0005
53	ジメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びMIT	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002

農薬 番号	農薬成分	目標値	調査結果	
			大和第1水源	赤坂第2水源
			R7.6.23採水	R7.6.23採水
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
62	テアリルトリオン	0.002	0.00007	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロホホ(DEP)	0.005	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	<0.0003
69	バラコート	0.005	<0.00005	<0.00005
70	ビベロホス	0.0009	<0.00005	<0.00005
71	ビラクロニル	0.01	<0.0001	<0.0001
72	ビラゾキシフェン	0.004	<0.00004	<0.00004
73	ビラゾリネート(ビラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002
74	ビラゾフェンチオン	0.002	<0.00005	<0.00005
75	ビラゾチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002
76	ビロキロン	0.05	<0.0005	<0.0005
77	フィロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005
78	フェニロチオン(MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001
79	フェノカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	0.01	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	<0.0003
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	<0.0005
90	プロジメトン	0.09	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	0.007	<0.00007	<0.00007
92	プロヒコナゾール	0.05	<0.0005	<0.0005
93	プロヒサミド	0.05	<0.0005	<0.0005
94	プロホナゾール	0.03	<0.0003	<0.0005
95	プロモブチド	0.1	<0.001	<0.001
96	ペノミル	0.02	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	0.1	<0.001	<0.001
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	<0.0009
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005
100	ペンタジン	0.2	<0.002	<0.002
101	ペンティメタリン	0.3	<0.003	<0.003
102	ペンフルカルブ	0.02	<0.002	<0.002
103	ペンフルラリン(ヘスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアセート	0.005	<0.00005	<0.00005
106	マラチオン(マラソン)	0.7	<0.007	<0.007
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005
108	メゾミル	0.03	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	0.2	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004
111	メミノストロビン	0.04	<0.0004	<0.0004
112	メトリジン	0.03	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセート	0.02	<0.0002	<0.0002
114	メプロニル	0.1	<0.001	<0.001
115	モリネート	0.005	<0.00005	<0.00005

(4) 水質管理目標設定項目

(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA))

採取地点		採取年月日	検査結果(mg/L)
給 水 栓 水	上千両ポンプ所	令和7年11月10日	<0.000005
	豊津町地内	令和7年11月11日	0.000008
	塔ノ木公園	令和7年11月10日	<0.000005
	本野ヶ原第1公園	令和7年11月10日	<0.000005
	市木公園	令和7年11月10日	0.000006
	よらまいかん	令和7年11月11日	<0.000005
	御津町新田地内	令和7年11月10日	0.000006
	御幸浜/パターゴルフ場	令和7年11月10日	<0.000005
	小坂井中央公園	令和7年11月10日	0.000006
	東山公園	令和7年11月10日	<0.000005
	財賀町地内	令和7年11月10日	<0.000005
	寄付公園	令和7年11月10日	<0.000005
	下長山公園	令和7年11月11日	<0.000005
	藤八ポンプ所	令和7年11月10日	<0.000005
	江島ふれあいセンター	令和7年11月10日	<0.000005
	弘法山公園	令和7年11月10日	<0.000005
	長沢町地内	令和7年11月11日	<0.000005
	赤坂台第1公園	令和7年11月11日	<0.000005
	東山中央公園	令和7年11月11日	<0.000005
	久田野ポンプ所	令和7年11月11日	<0.000005
	広石地区市民館	令和7年11月10日	<0.000005
	西豊沢公民館	令和7年11月10日	<0.000005
	東金野コミュニティハウス	令和7年11月10日	<0.000005
浄 水	一宮浄水場	令和7年7月22日	<0.000005
	三上水源浄水場	令和7年7月15日	0.000010
	為当水源配水場	令和7年7月15日	0.000012
	赤坂水源浄水場	令和7年7月15日	<0.000005
	御馬浄水場	令和7年7月15日	0.000009
	小坂井配水場	令和7年7月15日	0.000009
原 水	大和第1水源	令和7年7月22日	<0.000005
	大和第2水源	令和7年7月15日	0.000009
	三上第1水源	令和7年7月15日	<0.000005
	三上第2水源	令和7年7月15日	0.000036
	当古第2水源	令和7年7月15日	<0.000005
	為当第1水源	令和7年7月15日	0.000012
	赤坂第2水源	令和7年7月15日	<0.000005
	御馬第1水源	令和7年7月15日	0.000008
	御馬第2水源	令和7年7月15日	0.000015
	御馬第3水源	令和7年7月15日	<0.000005
	小坂井第1水源	令和7年7月22日	0.000014
	小坂井第2水源	令和7年7月22日	0.000012

(5) その他の項目(病原性微生物)

採取地点	採取年月日	クリプトスポリジウム・ジアルジア
大和第1水源	令和7年7月24日	検出せず
為当第1水源	令和7年7月24日	検出せず
赤坂第2水源	令和7年7月24日	検出せず
御馬第1水源	令和7年7月24日	検出せず
御馬第2水源	令和7年7月24日	検出せず
小坂井第1水源	令和7年7月24日	検出せず
小坂井第2水源	令和7年7月24日	検出せず