


1 水質検査の概要

(1) 検査地点

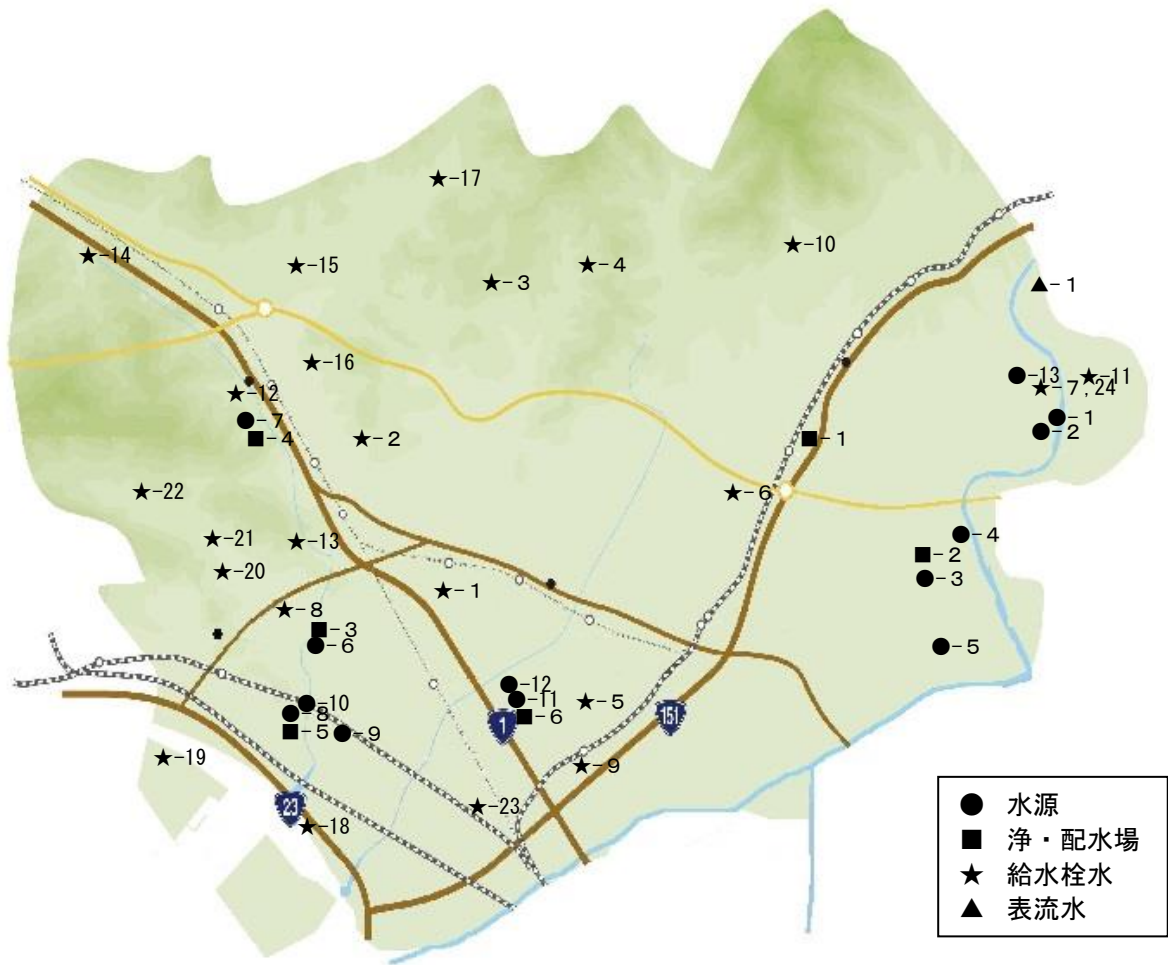

【平尾第1配水池系統】

- ★-1 寄付公園
- ★-2 東山公園
- ★-3 財賀町地内

【一宮浄水場(千両配水池)系統】

- ▲-1 豊川表流水
- 1 大和第1水源
- 1 一宮浄水場
- ★-4 上千両ポンプ所
- ★-5 塔ノ木公園
- ★-6 本野ヶ原第1公園

【一宮浄水場(一宮配水池)系統】

- 2 大和第2水源
 - 3 三上第1水源
 - 4 三上第2水源
 - 5 当古第2水源
 - 2 三上水源浄水場
 - ★-7 豊津町地内
- (R8.4は一宮錦公園で採水)

【為当水源配水場系統】

- 6 為当第1水源
- 3 為当水源配水場
- ★-8 市木公園

【権現配水池系統】

- ★-9 下長山公園

【権現送水場系統】

- ★-10 藤八ポンプ所
- ★-11 江島ふれあいセンター

【赤坂水源浄水場系統】

- 7 赤坂第2水源
- 4 赤坂水源浄水場
- ★-12 よらまいかん

【中山配水池系統】

- ★-13 弘法山公園
- ★-14 長沢町地内
- ★-15 赤坂台1号公園
- ★-16 東山中央公園
- ★-17 久田野ポンプ所

【御馬浄水場系統】

- 8 御馬第1水源
- 9 御馬第2水源
- 10 御馬第3水源
- 5 御馬浄水場
- ★-18 御津町新田地内
- ★-19 御幸浜パークゴルフ場

【豊沢配水池系統】

- ★-20 広石地区市民館
- ★-21 西豊沢公民館
- ★-22 東金野コミュニティハウス

【小坂井配水場系統】

- 11 小坂井第1水源
- 12 小坂井第2水源
- 6 小坂井配水場
- ★-23 小坂井中央公園

【豊津配水場系統(臨時)】

- (R8.4)
- 13 豊津水源
 - ★-24 豊津町地内

★-1 寄付公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14									
	天候 前日／当日	晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨									
	気温	℃ 24.0	24.0	25.0	30.0	32.0	25.0							32.0	24.0	26.7
	水温	℃ 16.4	20.5	22.6	25.0	29.8	25.8							29.8	16.4	23.4
1	一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l		<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l <0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l <0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l 0.38	0.20	0.23	0.22	0.36	0.47							0.47	0.20	0.31
12	フッ素及びその化合物	mg/l		<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l		<0.01			0.02							0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l	<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l					<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l <0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.14	0.12							0.14	<0.06	<0.06
23	クロ酢酸	mg/l <0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l	0.015			0.021								0.021	0.015	0.018
25	ジクロロ酢酸	mg/l <0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	0.019			0.026								0.026	0.019	0.023
29	トリクロロ酢酸	mg/l 0.006			0.011									0.011	0.006	0.009
30	ブromジクロロメタン	mg/l	0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
31	ブromホルム	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l		<0.008		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.01		<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01		0.03								0.03	0.01	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l		<0.03		<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l		<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5		6.0								6.0	5.5	5.8
38	マンガン及びその化合物	mg/l	<0.001		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l 9.8	6.7	6.1	5.1	7.7	7.2							9.8	5.1	7.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l 26.4			16.9									26.4	16.9	21.7
41	蒸発残留物	mg/l		48			69							69	48	59
42	陰イオン界面活性剤	mg/l <0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l			<0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	<0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l 1.0	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8							1.0	0.6	0.7
48	pH値		7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4						7.5	7.2	7.4
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度 <0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度 <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							0.3	0.3	0.3
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001									
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0002									
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001									
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0002										
8	トルエン	mg/l				<0.001										
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				<0.008										
13	ジクロロアセトトリル	mg/l				0.001										
14	抱水クロラール	mg/l				0.005										
19	遊離炭酸	mg/l					2.6									
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.001										
21	メチルセブチルエーテル	mg/l				<0.002										
27	腐食性(ランゲリア指数)						-1.7									
28	従属栄養細菌	個/ml				0										
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.001										

★-2 東山公園(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨									
気温	℃	21.0	20.0	22.0	27.0	27.0	26.0							27.0	20.0	23.8
水温	℃	15.7	19.8	21.6	25.4	29.8	25.2							29.8	15.7	22.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 がミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43	0.21	0.21	0.23	0.36	0.49							0.49	0.21	0.32
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタニル酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ヘンセン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.12	0.11							0.12	<0.06	<0.06
23 クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		0.018			0.022								0.022	0.018	0.020
25 ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			<0.003									0.003	<0.003	<0.003
26 ジブクロクロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		0.022			0.027								0.027	0.022	0.025
29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.013									0.013	0.005	0.009
30 ブロモジクロメタン	mg/l		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.04							0.04	0.01	0.03
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			6.4							6.4	5.3	5.9
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	10.1	6.5	6.1	5.2	7.5	8.0							10.1	5.2	7.2
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.3			16.3									28.3	16.3	22.3
41 蒸発残留物	mg/l			42			80							80	42	61
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	<0.000001	0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8							0.9	0.6	0.7
48 pH値		7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5							7.5	7.3	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2							0.3	0.2	0.2
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001										
14 抱水クロール	mg/l					0.006										
19 遊離炭酸	mg/l						2.2									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メルセプトチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-3 財賀町地内(給水栓水)

★ 5 材質町地内（相水小水）		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨									
気温	℃	17.0	19.0	19.0	25.0	27.0	24.0							27.0	17.0	21.8
水温	℃	14.4	17.9	21.4	23.7	28.4	25.4							28.4	14.4	21.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55	0.21	0.23	0.22	0.35	0.49							0.55	0.21	0.34
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.12	0.12							0.12	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/l		0.019			0.024								0.024	0.019	0.022
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		0.023			0.029								0.029	0.023	0.026
29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.012									0.012	0.006	0.009
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01		0.03								0.03	0.01	0.02
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3		6.2								6.2	5.3	5.8
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	10.0	6.6	6.2	5.2	7.6	7.6							10.0	5.2	7.2
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.6			16.8									28.6	16.8	22.7
41 蒸発残留物	mg/l			44			73							73	44	59
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	<0.000001	0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8							0.9	0.6	0.7
48 pH値		7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5							7.5	7.3	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							0.2	0.2	0.2
指標菌（嫌気性芽胞菌）																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.002										
14 抱水クロラール	mg/l					0.006										
19 遊離炭酸	mg/l						2.2									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性（ランゲリア指数）							-1.6									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-4 上千両ポンプ所(給水栓水)

★4 工場排水所（排水柱水）													最高値	最低値	平均値	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨									
気温	℃	23.0	22.0	26.0	27.5	31.0	31.0							31.0	22.0	26.8
水温	℃	16.9	20.7	22.4	25.7	30.7	25.4							30.7	16.9	23.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.94	0.73	0.93	1.07	1.33	1.04							1.33	0.73	1.01
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08							0.08	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/l		0.009			0.013								0.013	0.009	0.011
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.024								0.024	0.016	0.020
29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005									0.005	0.004	0.005
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.007								0.007	0.004	0.006
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03								0.03	0.03	0.03
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.5			6.9							7.5	6.9	7.2
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	9.3	6.6	7.1	6.5	8.4	7.4							9.3	6.5	7.6
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	40.1			38.2									40.1	38.2	39.2
41 蒸発残留物	mg/l			78			108							108	78	93
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6							0.7	0.4	0.5
48 pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4							7.4	7.3	7.3
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3
指標菌（嫌気性芽胞菌）																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001										
14 抱水クロラール	mg/l					0.003										
19 遊離炭酸	mg/l						5.3									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性（ランゲリア指数）							-1.5									
28 従属栄養細菌	個/ml					4										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-5 塔ノ木公園(給水栓水)

[illegible]

★-6 本野ヶ原第1公園(給水栓水)

★O 本邦7原第1公団（相水住小）													4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14																			
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨																			
	気温	℃	22.0	24.0	25.0	28.5	30.0	26.0																30.0	22.0	25.9	
	水温	℃	15.7	19.0	20.8	24.1	28.2	23.9																28.2	15.7	22.0	
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0																0	0	0	
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性																			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003																<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005																			<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002																<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004																<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.95	0.89	0.85	1.06	1.22	0.90																1.22	0.85	0.98	
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05																<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02																0.02	0.02	0.02	
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002																<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005																<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004				<0.004																<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005																<0.000005	<0.000005	<0.000005	
21	ベンゼン	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.09																0.09	<0.06	<0.06	
23	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002																		<0.002	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	mg/l		0.007				0.011																0.011	0.007	0.009	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003																		<0.003	<0.003	<0.003	
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.002				0.003																0.003	0.002	0.003	
27	臭素酸	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	mg/l		0.012				0.019																0.019	0.012	0.016	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005																		0.005	0.004	0.005	
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.003				0.005																0.005	0.003	0.004	
31	ブromホルム	mg/l		<0.001				<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008																<0.008	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																<0.01	<0.01	<0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03																0.03	0.03	0.03	
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03																<0.03	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																<0.01	<0.01	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.3			6.5																7.3	6.5	6.9	
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																<0.001	<0.001	<0.001	
39	塩化物イオン	mg/l	9.2	7.4	6.9	7.1	8.2	7.3																9.2	6.9	7.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	38.6			40.8																		40.8	38.6	39.7	
41	蒸発残留物	mg/l			75			93																93	75	84	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02																					<0.02	<0.02	<0.02	
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001																<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001																<0.000001	<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002																			<0.002	<0.002	<0.002	
46	フェノール類	mg/l		<0.0005																				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7																0.8	0.4	0.6	
48	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3																7.4	7.3	7.3	
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																			
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																			
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4																0.5	0.3	0.4	
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																										
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001																			
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002																			
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001																			
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002																			
8	トルエン	mg/l						<0.001																			
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l						<0.008																			
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l						<0.001																			
14	抱水クロラール	mg/l						0.002																			
19	遊離炭酸	mg/l																						4.8			
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001																			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l						<0.002																			
27	腐食性（ランゲリア指数）																										
28	従属栄養細菌	個/ml						0																			
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001																			

★-7 豊津町地内(給水栓水) (R8.4は一宮錦公園で採水)

★7/豊洲地区内(和光小池水) (R8.4は一言語公園で採水)																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15								
	天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨								
	気温	℃	16.0	20.0	21.5	28.0	24.0	22.0						28.0	16.0	21.9
	水温	℃	17.8	21.0	22.9	26.0	30.8	26.1						30.8	17.8	24.1
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.98	1.94	1.95	1.95	1.92	1.95						1.98	1.92	1.95
12	フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06						0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.04			0.03						0.04	0.03	0.04
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06						0.06	<0.06	<0.06
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.002							0.002	0.001	0.002
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.002			0.003							0.003	0.002	0.003
29	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
31	ブromホルム	mg/l		0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			11.7			11.7						11.7	11.7	11.7
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	10.8	11.4	11.7	12.3	12.1	11.6						12.3	10.8	11.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	80.3	79.1	79.9	83.8	81.7	80.1						83.8	79.1	80.8
41	蒸発残留物	mg/l			152			158						158	152	155
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1						0.2	0.1	0.1
48	pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5						7.5	7.3	7.5
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.4	0.4	0.4
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					<0.001									
19	遊離炭酸	mg/l						7.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-0.8								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-8 市木公園(給水栓水)

★ 6 市水公園（昭水浄水）		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14								
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨								
	気温	℃	21.0	24.0	25.0	28.0	34.0	26.0						34.0	21.0	26.3
	水温	℃	17.9	21.4	22.6	25.9	30.5	25.2						30.5	17.9	23.9
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.48	2.49	2.48	2.41	2.39	2.38						2.49	2.38	2.44
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.02						0.02	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			0.000006			<0.000005						0.000006	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06						0.06	<0.06	<0.06
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.7						10.7	10.7	10.7
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3	10.1						10.3	9.9	10.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.3			60.2								60.2	57.3	58.8
41	蒸発残留物	mg/l			135			150						150	135	143
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1						0.2	0.1	0.1
48	pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3						7.4	7.3	7.3
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4						0.4	0.3	0.4
	指標菌（嫌気性芽胞菌）															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					<0.001									
19	遊離炭酸	mg/l						2.6								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性（ランゲリア指数）							-1.4								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-9 下長山公園(給水栓水)

★ 9 ト長山公園(相水治水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
	天候 前日／当日	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
	気温	℃ 17.1	24.0	23.0	34.0	28.0	22.0							34.0	17.1	24.7
	水温	℃ 16.9	21.1	22.4	25.8	29.7	27.0							29.7	16.9	23.8
1	一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l		<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.48	0.33	0.38	0.38	0.39	0.53						0.53	0.33	0.42
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01						0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l					<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.12	0.10						0.12	<0.06	<0.06
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		0.012			0.021							0.021	0.012	0.017
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.028							0.028	0.016	0.027
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007								0.007	0.007	0.007
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006							0.006	0.004	0.005
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008		<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l		<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l		<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5		5.4							5.5	5.4	5.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	8.3	6.3	5.8	3.4	3.8	6.7						8.3	3.4	5.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.3			24.6								24.6	24.3	24.5
41	蒸発残留物	mg/l			57			56						57	56	57
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6						0.9	0.5	0.6
48	pH値		7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5						7.7	7.5	7.6
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4						0.4	0.2	0.3
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001									
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0002									
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.001									
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					0.005									
19	遊離炭酸	mg/l						1.8								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.8								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-10 藤八ポンプ所(給水栓水)

★10 腰ハボンが(給排水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14								
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨								
	気温	℃	19.0	22.0	23.0	28.0	29.5	28.0						29.5	19.0	24.9
	水温	℃	15.5	18.8	21.1	24.0	28.8	25.2						28.8	15.5	22.2
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.50	0.37	0.39	0.38	0.42	0.58						0.58	0.37	0.44
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01						0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.12	0.14						0.14	<0.06	0.07
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		0.010			0.022							0.022	0.010	0.016
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.029							0.029	0.014	0.022
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007								0.007	0.006	0.007
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006							0.006	0.004	0.005
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02						0.02	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.5						5.5	5.4	5.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	7.8	6.3	6.7	3.4	3.8	7.2						7.8	3.4	5.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.7			23.9								23.9	22.7	23.3
41	蒸発残留物	mg/l			45			66						66	45	56
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7						0.8	0.4	0.6
48	pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4						7.5	7.3	7.4
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5						0.5	0.3	0.4
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトトリル	mg/l					0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					0.006									
19	遊離炭酸	mg/l						2.2								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-2.0								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-11 江島ふれあいセンター(給水栓水)

● 11 江島水たまり（サンダー・柏小住水）													4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値		
採水年月日													R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14											
天候 前日／当日													晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨											
気温													℃	19.0	20.5	23.5	27.0	30.0	27.0							30.0	19.0	24.5	
水温													℃	15.5	19.5	21.7	25.9	29.8	25.6							29.8	15.5	23.0	
1	一般細菌												個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0	
2	大腸菌													陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物												mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物												mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
8	6価クロム化合物												mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素												mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン												mg/l	<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												mg/l	0.49	0.36	0.39	0.38	0.43	0.61					0.61	0.36	0.44			
12	フッ素及びその化合物												mg/l			<0.05			<0.05					<0.05	<0.05	<0.05			
13	ホル素及びその化合物												mg/l			<0.01			0.01					0.01	0.01	0.01			
14	四塩化炭素												mg/l		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン												mg/l					<0.005					<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												mg/l		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004	<0.004				
17	ジクロロメタン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
18	テトラクロロエチレン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												mg/l					<0.000005					<0.000005	<0.000005	<0.000005				
21	ベンゼン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
22	塩素酸												mg/l	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.12	0.13					0.13	<0.06	0.06			
23	クロロ酢酸												mg/l	<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002				
24	クロロホルム												mg/l		0.010			0.024					0.024	0.010	0.017				
25	ジクロロ酢酸												mg/l	0.003			<0.003					0.003	<0.003	<0.003					
26	ジブromクロロメタン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
27	臭素酸												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
28	総トリハロメタン												mg/l		0.014			0.03					0.030	0.014	0.022				
29	トリクロロ酢酸												mg/l	0.007			0.008					0.008	0.007	0.008					
30	ブromジクロロメタン												mg/l		0.004			0.006					0.006	0.004	0.005				
31	ブromホルム												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
32	ホルムアルデヒド												mg/l			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008				
33	亜鉛及びその化合物												mg/l			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01				
34	アルミニウム及びその化合物												mg/l			0.02			0.02				0.02	0.02	0.02				
35	鉄及びその化合物												mg/l			<0.03			<0.03				<0.03	<0.03	<0.03				
36	銅及びその化合物												mg/l			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01				
37	ナトリウム及びその化合物												mg/l			5.3			5.7				5.7	5.3	5.5				
38	マンガン及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001				
39	塩化物イオン												mg/l	8.0	6.2	6.7	3.4	3.9	7.3				8.0	3.4	5.9				
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)												mg/l	23.2			23.9					23.9	23.2	23.6					
41	蒸発残留物												mg/l			45			64				64	45	55				
42	陰イオン界面活性剤												mg/l	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02					
43	ジェオスミン												mg/l				<0.000001	0.000001	<0.000001				0.000001	<0.000001	<0.000001				
44	2-メチルイソホルネオール												mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000001				0.000001	<0.000001	<0.000001				
45	非イオン界面活性剤												mg/l			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002					
46	フェノール類												mg/l		<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）												mg/l	0.9	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7				0.9	0.5	0.6				
48	pH値													7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4				7.5	7.3	7.4				
49	味													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度												度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5				
52	濁度												度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1				
	残留塩素												mg/l	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4						0.5	0.3	0.4		
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																												
1	アンチモン及びその化合物												mg/l						<0.001										
2	ウラン及びその化合物												mg/l						<0.0002										
3	ニッケル及びその化合物												mg/l						<0.001										
5	1,2-ジクロロエタン												mg/l					<0.0002											
8	トルエン												mg/l					<0.001											
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）												mg/l					<0.008											
13	ジクロロアセトニトリル												mg/l					0.002											
14	抱水クロラール												mg/l					0.006											
19	遊離炭酸												mg/l						2.2										
20	1,1,1-トリクロロエタン												mg/l					<0.001											
21	メチル-tert-ブチルエーテル												mg/l					<0.002											
27	腐食性（ランゲリア指数）																		-1.9										
28	従属栄養細菌												個/ml					0											
29	1,1-ジクロロエチレン												mg/l					<0.001											

★-12 よらまいかん(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	17.0	23.0	21.0	31.0	24.0	23.0							31.0	17.0	23.2
水温	℃	17.3	20.4	21.5	25.2	31.4	25.3							31.4	17.3	23.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.27	1.45	1.39	1.54	1.41	1.38							1.54	1.27	1.41
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフトオロクサンスルホン酸(PFOS)及びヘルフトオロクサン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ペンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06							0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		<0.001			0.001								0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			0.001								0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.5							5.5	5.3	5.4
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	6.4	5.8	5.7	5.5	5.7	5.6							6.4	5.5	5.8
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.4			31.5									31.5	30.4	31.0
41 蒸発残留物	mg/l			75			77							77	75	76
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1							0.2	0.1	0.2
48 pH値		7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5							7.6	7.4	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4							0.4	0.3	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001										
14 抱水クロラール	mg/l					<0.001										
19 遊離炭酸	mg/l						1.8									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.5									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-13 弘法山公園(給水栓水)

★「15」弘法山公園（和久佐水）															4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14																					
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨																					
	気温	℃	21.0	21.0	24.0	26.0	31.0	27.0																	31.0	21.0	25.0		
	水温	℃	14.3	18.0	20.2	24.6	29.4	24.8																	29.4	14.3	21.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0																	0	0	0		
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性																					
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003																	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005																				<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001		
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002																	<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004																	<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001																			<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.41	0.22	0.23	0.23	0.36	0.49																	0.49	0.22	0.32		
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05																	<0.05	<0.05	<0.05		
13	ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02																	0.02	0.02	0.02		
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002																	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005																	<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004																		<0.004	<0.004	<0.004		
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005																	<0.000005	<0.000005	<0.000005		
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	0.11																	0.13	<0.06	<0.06		
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002																			<0.002	<0.002	<0.002		
24	クロホルム	mg/l		0.017			0.023																		0.023	0.017	0.020		
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003																			<0.003	<0.003	<0.003		
26	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
28	総トリハロメタン	mg/l		0.021			0.028																		0.028	0.021	0.025		
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.011																			0.011	0.005	0.008		
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005																		0.005	0.004	0.005		
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001																		<0.001	<0.001	<0.001		
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008																	<0.008	<0.008	<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01																		<0.01	<0.01	<0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03																	0.03	0.02	0.03		
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03																	<0.03	<0.03	<0.03		
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			6.2																	6.2	5.4	5.8		
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001		
39	塩化物イオン	mg/l	10.0	6.5	6.2	5.2	7.5	7.4																	10.0	5.2	7.1		
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.8			16.9																			28.8	16.9	22.9		
41	蒸発残留物	mg/l			43			65																	65	43	54		
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02																						<0.02	<0.02	<0.02		
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001																	0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001																	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002																				<0.002	<0.002	<0.002		
46	フェノール類	mg/l		<0.0005																					<0.0005	<0.0005	<0.0005		
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.9	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8																	0.9	0.6	0.7		
48	pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4																	7.5	7.4	7.4		
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																					
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																					
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																	<0.5	<0.5	<0.5		
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																	<0.1	<0.1	<0.1		
	残留塩素	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2																	0.3	0.2	0.2		
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																												
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001																					
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002																					
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001																					
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002																						
8	トルエン	mg/l					<0.001																						
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008																						
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001																						
14	抱水クロラール	mg/l					0.006																						
19	遊離炭酸	mg/l						2.2																					
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001																						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002																						
27	腐食性（ランゲリア指数）							-1.7																					
28	従属栄養細菌	個/ml					3																						
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001																						

★-14 長沢町地内(給水栓水)

★14 長久保地区内（和久佐水）														最高値	最低値	平均値	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
	採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
	天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
	気温	℃	18.0	26.0	20.0	31.0	23.0	22.0							31.0	18.0	23.3
	水温	℃	14.6	18.3	21.2	23.9	27.5	25.6							27.5	14.6	21.9
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55	0.41	0.46	0.48	0.54	0.62							0.62	0.41	0.51
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13	ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02							0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.13	0.12							0.13	<0.06	0.08
23	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.015			0.020								0.020	0.015	0.018
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001								0.001	0.001	0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.020			0.027								0.027	0.020	0.024
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.01									0.010	0.005	0.008
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006								0.006	0.004	0.005
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			6.0							6.0	5.5	5.8
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	9.4	6.5	6.2	5.3	7.3	7.0							9.4	5.3	7.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.8			20.9									28.8	20.9	24.9
41	蒸発残留物	mg/l			52			59							59	52	56
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	0.000002							0.000002	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7							0.8	0.5	0.6
48	pH値		7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5							7.6	7.5	7.6
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2							0.3	0.2	0.3
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8	トルエン	mg/l					<0.001										
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008										
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001										
14	抱水クロラール	mg/l					0.005										
19	遊離炭酸	mg/l						2.2									
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27	腐食性（ランゲリア指数）							-1.6									
28	従属栄養細菌	個/ml					0										
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-15 赤坂台1号公園(給水栓水)

★15 外部台1号公園(雨水排水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	20.0	22.0	20.0	28.0	23.0	22.0							28.0	20.0	22.5
水温	℃	17.1	21.1	22.8	26.2	31.0	26.5							31.0	17.1	24.1
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.38	0.19	0.25	0.23	0.37	0.46							0.46	0.19	0.31
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.13	0.12							0.13	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/l		0.016			0.022								0.022	0.016	0.019
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		0.020			0.027								0.027	0.020	0.024
29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.012									0.012	0.006	0.009
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01		0.03								0.03	0.01	0.02
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5		6.0								6.0	5.5	5.8
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	9.6	6.6	6.1	5.2	7.5	7.0							9.6	5.2	7.0
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.0			17.2									29.0	17.2	23.1
41 蒸発残留物	mg/l			44			47							47	44	46
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	<0.000001	0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8							1.0	0.6	0.7
48 pH値		7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6							7.6	7.5	7.6
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0	0	0	0	0	0							0.3	0.3	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトトリル	mg/l					0.001										
14 抱水クロラール	mg/l					0.006										
19 遊離炭酸	mg/l						2.2									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランケリア指数)							-1.6									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-16 東山中央公園(給水栓水)

★10 栗山中央公園(雨水排水)														4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値					
採水年月日															R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15													
天候 前日／当日															晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨													
気温														℃	17.0	26.0	22.0	32.0	24.0	24.0									32.0	17.0	24.2		
水温														℃	16.2	20.1	21.8	25.1	29.4	25.6									29.4	16.2	23.0		
1	一般細菌														個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0			
2	大腸菌															陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物														mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4	水銀及びその化合物														mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5	セレン及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001			
6	鉛及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001			
8	6価クロム化合物														mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002			
9	亜硝酸態窒素														mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン														mg/l	<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														mg/l	0.36	0.20	0.24	0.22	0.36	0.47						0.47	0.20	0.31				
12	フッ素及びその化合物														mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05				
13	ホル素及びその化合物														mg/l			<0.01			0.02						0.02	0.02	0.02				
14	四塩化炭素														mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン														mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														mg/l		<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004					
17	ジクロロメタン														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
18	テトラクロロエチレン														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
19	トリクロロエチレン														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														mg/l					<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005					
21	ベンゼン														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
22	塩素酸														mg/l	<0.06	0.06	<0.06	0.06	0.13	0.12						0.13	<0.06	0.06				
23	クロ酢酸														mg/l	<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					
24	クロホルム														mg/l		0.017			0.023						0.023	0.017	0.020					
25	ジクロロ酢酸														mg/l	0.005			<0.003							0.005	<0.003	<0.003					
26	ジブromクロロメタン														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
27	臭素酸														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
28	総トリハロメタン														mg/l		0.021			0.028						0.028	0.021	0.025					
29	トリクロロ酢酸														mg/l	0.007			0.012							0.012	0.007	0.010					
30	ブromジクロロメタン														mg/l		0.004			0.005						0.005	0.004	0.005					
31	ブromホルム														mg/l		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001					
32	ホルムアルデヒド														mg/l			<0.008			<0.008					<0.008	<0.008	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物														mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01				
34	アルミニウム及びその化合物														mg/l			0.02			0.03						0.03	0.02	0.03				
35	鉄及びその化合物														mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03				
36	銅及びその化合物														mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01				
37	ナトリウム及びその化合物														mg/l			5.5			6.1						6.1	5.5	5.8				
38	マンガン及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001				
39	塩化物イオン														mg/l	9.8	6.6	6.1	5.2	7.5	7.2						9.8	5.2	7.1				
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)														mg/l	26.5			17.0								26.5	17.0	21.8				
41	蒸発残留物														mg/l			42			49							49	42	46			
42	陰イオン界面活性剤														mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02				
43	ジェオスミン														mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	<0.000001	0.000001				
44	2-メチルイソホルネオール														mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001				
45	非イオン界面活性剤														mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			
46	フェノール類														mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005				
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)														mg/l	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7						1.0	0.6	0.7				
48	pH値															7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6						7.6	7.4	7.5				
49	味															異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
50	臭気															異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
51	色度														度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5				
52	濁度														度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1				
残留塩素															mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							0.3	0.3	0.3			
指標菌(嫌気性芽胞菌)																																	
1	アンチモン及びその化合物														mg/l					<0.001													
2	ウラン及びその化合物														mg/l					<0.0002													
3	ニッケル及びその化合物														mg/l						<0.001												
5	1,2-ジクロロエタン														mg/l					<0.0002													
8	トルエン														mg/l					<0.001													
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														mg/l					<0.008													
13	ジクロロアセトニトリル														mg/l					0.002													
14	抱水クロラール														mg/l					0.007													
19	遊離炭酸														mg/l						2.2												
20	1,1,1-トリクロロエタン														mg/l					<0.001													
21	メチル-tert-ブチルエーテル														mg/l					<0.002													
27	腐食性(ランゲリア指数)																				-1.5												
28	従属栄養細菌														個/ml					0													
29	1,1-ジクロロエチレン														mg/l					<0.001													

★-18 御津町新田地内(給水栓水)

★「10 御幸町・新田地区」(相水様水)														4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14																				
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨																				
	気温	℃	22.0	25.0	23.0	29.5	31.0	29.0																	31.0	22.0	26.6	
	水温	℃	17.2	19.7	22.0	24.1	27.1	24.8																	27.1	17.2	22.5	
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0																	0	0	0	
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性																				
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003																	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005																				<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002																	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004																	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001																			<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.36	1.33	1.32	1.31	1.31	1.30																	1.36	1.30	1.32	
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05																	<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホル素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02																	0.02	0.02	0.02	
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002																	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005																	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004				<0.004																	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005																	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
21	ベンゼン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06																	<0.06	<0.06	<0.06	
23	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002																			<0.002	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003																			<0.003	<0.003	<0.003	
26	ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
27	臭素酸	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003																			<0.003	<0.003	<0.003	
30	ブromジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ブromホルム	mg/l		<0.001				<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008																	<0.008	<0.008	<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01	
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03																	<0.03	<0.03	<0.03	
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.5			10.6																	10.6	10.5	10.6	
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001	
39	塩化物イオン	mg/l	8.6	8.5	8.5	8.4	8.6	8.7																	8.7	8.4	8.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49.5			49.1																			49.5	49.1	49.3	
41	蒸発残留物	mg/l			111			131																	131	111	121	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02																						<0.02	<0.02	<0.02	
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001																			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001																			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002																				<0.002	<0.002	<0.002	
46	フェノール類	mg/l		<0.0005																					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1																	0.2	<0.1	0.1	
48	pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4																	7.5	7.4	7.4	
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																	<0.5	<0.5	<0.5	
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5																	0.5	0.3	0.4	
	指標菌(嫌気性芽胞菌)																											
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001																				
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002																				
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001																				
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002																					
8	トルエン	mg/l					<0.001																					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008																					
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001																					
14	抱水クロラール	mg/l					<0.001																					
19	遊離炭酸	mg/l						1.8																				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001																					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002																					
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.4																				
28	従属栄養細菌	個/ml					0																					
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001																					

★-19 御幸浜ハターゴルフ場(給水栓水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨									
気温	℃	23.0	25.0	27.0	30.0	33.5	30.0							33.5	23.0	28.1
水温	℃	16.4	20.8	23.3	28.5	31.5	27.0							31.5	16.4	24.6
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 ガドリウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.03	0.99	0.89	0.81	0.43	0.85							1.03	0.43	0.83
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ヘンセン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.09							0.09	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		0.007			0.025								0.025	0.007	0.016
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブクロクロロメタン	mg/l		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.034								0.034	0.012	0.023
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			0.006									0.01	<0.003	0.00
30 プロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007								0.007	0.003	0.005
31 プロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02							0.02	<0.01	0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.4			8.4							8.4	8.4	8.4
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	9.2	7.9	7.6	6.9	7.6	8.5							9.2	6.9	8.0
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	43.0			34.0									43.0	34.0	38.5
41 蒸発残留物	mg/l			86			107							107	86	97
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5							0.6	0.3	0.4
48 pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5							7.5	7.4	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトトリル	mg/l					0.001										
14 抱水クロール	mg/l					0.007										
19 遊離炭酸	mg/l						2.2									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.4									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

★-20 広石地区市民館(給水栓水)

★ 20 広島地区市町村別（相対値）														4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値	
採水年月日														R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14										
天候 前日／当日														晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨										
気温														℃	23.0	24.0	28.0	31.0	33.0	26.0							33.0	23.0	27.5
水温														℃	16.0	19.8	21.4	23.9	28.3	25.4							28.3	16.0	22.5
1	一般細菌														個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌															陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物														mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物														mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
8	6価クロム化合物														mg/l			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素														mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン														mg/l	<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														mg/l	0.46	0.27	0.25	0.26	0.42	0.51					0.51	0.25	0.36	
12	フッ素及びその化合物														mg/l			<0.05			<0.05					<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホル素及びその化合物														mg/l			<0.01			0.02					0.02	0.02	0.02	
14	四塩化炭素														mg/l		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン														mg/l					<0.005					<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														mg/l		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004	<0.004		
17	ジクロロメタン														mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン														mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン														mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														mg/l			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005		
21	ベンゼン														mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001		
22	塩素酸														mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.14	0.13					0.14	<0.06	0.07	
23	クロ酢酸														mg/l	<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		
24	クロホルム														mg/l		0.017			0.022					0.022	0.017	0.020		
25	ジクロロ酢酸														mg/l	0.006			<0.003					0.006	<0.003	0.003			
26	ジブromクロロメタン														mg/l		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001			
27	臭素酸														mg/l		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001			
28	総トリハロメタン														mg/l		0.021			0.027				0.027	0.021	0.024			
29	トリクロロ酢酸														mg/l	0.005			0.012					0.012	0.005	0.009			
30	ブromジクロロメタン														mg/l		0.004			0.005				0.005	0.004	0.005			
31	ブromホルム														mg/l		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001			
32	ホルムアルデヒド														mg/l			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008			
33	亜鉛及びその化合物														mg/l			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物														mg/l			0.02			0.03			0.03	0.02	0.03			
35	鉄及びその化合物														mg/l			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03			
36	銅及びその化合物														mg/l			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			
37	ナトリウム及びその化合物														mg/l			5.5			6.5			6.5	5.5	6.0			
38	マンガン及びその化合物														mg/l			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
39	塩化物イオン														mg/l	10.0	6.7	6.3	5.4	7.7	8.0			10.0	5.4	7.4			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)														mg/l	29.6			17.5					29.6	17.5	23.6			
41	蒸発残留物														mg/l			45			70			70	45	58			
42	陰イオン界面活性剤														mg/l	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02			
43	ジェオスミン														mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002			0.000002	<0.000001	0.000001			
44	2-メチルイソホルネオール														mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001			
45	非イオン界面活性剤														mg/l			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002			
46	フェノール類														mg/l		<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005				
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）														mg/l	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8			0.9	0.6	0.7			
48	pH値															7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4			7.5	7.4	7.4			
49	味															異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気															異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度														度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5			
52	濁度														度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1			
	残留塩素														mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3			0.5	0.3	0.4			
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																												
1	アンチモン及びその化合物														mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物														mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物														mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン														mg/l					<0.0002									
8	トルエン														mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）														mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル														mg/l					0.001									
14	抱水クロラール														mg/l					0.006									
19	遊離炭酸														mg/l						2.2								
20	1,1,1-トリクロロエタン														mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル														mg/l					<0.002									
27	腐食性（ランゲリア指数）																				-1.6								
28	従属栄養細菌														個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン														mg/l					<0.001									

★-21 西豊沢公民館(給水栓水)

★ 21 四登公民館（昭水様小）																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14								
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨								
	気温	℃	23.0	22.0	27.0	29.0	33.0	25.0						33.0	22.0	26.5
	水温	℃	16.2	19.4	21.6	24.7	29.2	25.8						29.2	16.2	22.8
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55	0.36	0.32	0.33	0.42	0.56						0.56	0.32	0.42
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.02						0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.13	0.16						0.16	<0.06	0.08
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		0.016			0.022							0.022	0.016	0.019
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.022			0.029							0.029	0.022	0.029
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.013								0.013	0.005	0.006
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006							0.006	0.005	0.006
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.01			0.03						0.03	0.01	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			7.1						7.1	5.8	6.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	10.0	6.8	6.5	5.6	7.7	8.7						10.0	5.6	7.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.4			19.8								32.4	19.8	26.1
41	蒸発残留物	mg/l			50			76						76	50	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	<0.000001	0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7						0.7	0.6	0.7
48	pH値		7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4						7.5	7.3	7.4
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3
	指標菌（嫌気性芽胞菌）															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					0.006									
19	遊離炭酸	mg/l						1.8								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性（ランゲリア指数）							-1.5								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-22 東金野コミュニティハウス(給水栓水)

★ 22 東京都環境局 177/18 (雨水排水)																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14								
	天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨								
	気温	℃	23.0	24.0	26.0	27.0	34.0	25.0						34.0	23.0	26.5
	水温	℃	16.4	20.0	22.9	25.7	31.5	27.1						31.5	16.4	23.9
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49	0.34	0.20	0.26	0.41	0.49						0.49	0.20	0.37
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホル素及びその化合物	mg/l			<0.01			0.03						0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	0.06	0.10	0.11	0.12	0.17	0.22						0.22	0.06	0.13
23	クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロホルム	mg/l		0.020			0.026							0.026	0.020	0.023
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.027			0.033							0.033	0.027	0.030
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.015								0.015	0.004	0.010
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.006			0.006							0.006	0.006	0.006
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04						0.04	0.02	0.03
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			7.2						7.2	5.4	6.3
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	10.4	6.9	6.3	5.7	7.7	9.3						10.4	5.7	7.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.7			17.3								32.7	17.3	25.0
41	蒸発残留物	mg/l			42			83						83	42	63
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	0.000001	0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7						0.8	0.6	0.7
48	pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5						7.5	7.4	7.5
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						0.4	0.3	0.3
	指標菌(嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					0.007									
19	遊離炭酸	mg/l						2.6								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.3								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

★-23 小坂井中央公園(給水栓水)

★25 小坂井中水公園（相水様所）													4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値		
採水年月日													R8/4/6	R8/5/11	R8/6/8	R8/7/13	R8/8/3	R8/9/14											
天候 前日／当日													晴／晴	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨											
気温													℃	22.0	24.0	26.0	30.0	31.0	28.0							31.0	22.0	26.8	
水温													℃	16.9	20.4	22.9	25.8	31.0	26.2							31.0	16.9	23.9	
1	一般細菌												個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0	
2	大腸菌													陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物												mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物												mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
8	6価クロム化合物												mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素												mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン												mg/l	<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												mg/l	1.22	0.93	1.14	1.24	1.21	1.23					1.24	0.93	1.16			
12	フッ素及びその化合物												mg/l			<0.05			<0.05					<0.05	<0.05	<0.05			
13	ホル素及びその化合物												mg/l			0.02			0.02					0.02	0.02	0.02			
14	四塩化炭素												mg/l		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン												mg/l					<0.005					<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												mg/l		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004	<0.004				
17	ジクロロメタン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
18	テトラクロロエチレン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												mg/l			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005				
21	ベンゼン												mg/l		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
22	塩素酸												mg/l	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.11	0.11					0.11	<0.06	0.06			
23	クロロ酢酸												mg/l	<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002				
24	クロロホルム												mg/l		0.012			0.016					0.016	0.012	0.014				
25	ジクロロ酢酸												mg/l	0.004			<0.003					0.004	<0.003	<0.003					
26	ジブromクロロメタン												mg/l		0.002			0.003				0.003	0.002	0.003					
27	臭素酸												mg/l		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001					
28	総トリハロメタン												mg/l		0.018			0.025				0.025	0.018	0.022					
29	トリクロロ酢酸												mg/l	0.004			0.006					0.006	0.004	0.005					
30	ブromジクロロメタン												mg/l		0.004			0.006				0.006	0.004	0.005					
31	ブromホルム												mg/l		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001					
32	ホルムアルデヒド												mg/l			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物												mg/l			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01					
34	アルミニウム及びその化合物												mg/l			0.01			0.02			0.02	0.01	0.02					
35	鉄及びその化合物												mg/l			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03					
36	銅及びその化合物												mg/l			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物												mg/l			7.2			7.6			7.6	7.2	7.4					
38	マンガン及びその化合物												mg/l			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001					
39	塩化物イオン												mg/l	9.2	7.1	7.0	5.8	7.0	7.4			9.2	5.8	7.3					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)												mg/l	33.2			29.5					33.2	29.5	31.4					
41	蒸発残留物												mg/l			71			96			96	71	84					
42	陰イオン界面活性剤												mg/l	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02					
43	ジェオスミン												mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001					
44	2-メチルイソホルネオール												mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤												mg/l			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002					
46	フェノール類												mg/l		<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）												mg/l	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5			0.6	0.4	0.5					
48	pH値													7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5			7.5	7.4	7.5					
49	味													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度												度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度												度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1					
	残留塩素												mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					0.5	0.4	0.5			
	指標菌（嫌気性芽胞菌）																												
1	アンチモン及びその化合物												mg/l						<0.001										
2	ウラン及びその化合物												mg/l						<0.0002										
3	ニッケル及びその化合物												mg/l						<0.001										
5	1,2-ジクロロエタン												mg/l					<0.0002											
8	トルエン												mg/l					<0.001											
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）												mg/l					<0.008											
13	ジクロロアセトニトリル												mg/l					<0.001											
14	抱水クロラール												mg/l					0.003											
19	遊離炭酸												mg/l						2.2										
20	1,1,1-トリクロロエタン												mg/l					<0.001											
21	メチル-tert-ブチルエーテル												mg/l					<0.002											
27	腐食性（ランゲリア指数）																		-1.6										
28	従属栄養細菌												個/ml					3											
29	1,1-ジクロロエチレン												mg/l					<0.001											

★-24 豊津町地内(給水栓水)

[illegible]

■-1 一宮浄水場(浄水)

■ 1. 生活排水 (排水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温		℃	16.0	25.0	22.0	34.0	29.5	24.5						34.0	16.0	25.2
水温		℃	15.9	19.2	21.5	24.2	27.3	22.9						27.3	15.9	21.8
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.90	1.14	1.16	1.54	1.46	1.50						1.54	0.90	1.28
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02						0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004				<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07						0.07	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.002				0.004						0.004	0.002	0.003
25	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.002				0.003						0.003	0.002	0.003
27	臭素酸	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.006				0.011						0.011	0.006	0.009
29	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.002				0.004						0.004	0.002	0.003
31	ブromホルム	mg/l		<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04						0.04	0.03	0.04
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.4			7.2						8.4	7.2	7.8
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	5.3	6.8	7.6	7.4	7.4	7.8						7.8	5.3	7.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.9			50.2								50.2	26.9	38.6
41	蒸発残留物	mg/l			95			104						104	95	100
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5						0.6	0.3	0.5
48	pH値		7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1						7.2	7.1	7.1
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6						0.6	0.5	0.6
	指標菌 (嫌気性芽胞菌)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002								
8	トルエン	mg/l						<0.001								
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008								
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l						<0.001								
14	抱水クロラール	mg/l						<0.001								
19	遊離炭酸	mg/l							6.6							
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001								
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l						<0.002								
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.6								
28	従属栄養細菌	個/ml						1								
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001								

■-2 三上水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	19.8	22.1	22.5	26.9	27.0	23.8							27.0	19.8	23.7
水温	℃	18.6	18.7	18.8	19.1	19.1	18.9							19.1	18.6	18.9
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.27	1.50	1.55	1.51	1.79	1.49							1.79	1.27	1.52
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.06							0.07	0.06	0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.05			0.04							0.05	0.04	0.05
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09							0.09	0.06	0.08
23 クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			13.9			13.9							13.9	13.9	13.9
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	16.8	18.0	18.0	18.1	17.0	18.3							18.3	16.8	17.7
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	90.3	93.0	93.5	94.6	95.1	93.1							95.1	90.3	93.3
41 蒸発残留物	mg/l			174			178							178	174	176
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1							0.2	0.1	0.2
48 pH値		7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6							7.6	7.4	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6							0.6	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l															
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトトリル	mg/l					<0.001										
14 抱水クロラル	mg/l					<0.001										
19 遊離炭酸	mg/l															
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチルセブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランゲリア指数)							-0.6									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

■-3 為当水源配水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	19.0	25.0	24.0	35.0	26.0	22.0							35.0	19.0	25.2
水温	℃	18.7	19.1	19.3	20.0	20.3	19.5							20.3	18.7	19.5
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.48	2.48	2.45	2.42	2.40	2.38							2.48	2.38	2.44
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06							0.06	<0.06	<0.06
23 クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.8			10.7							10.8	10.7	10.8
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.1							10.3	10.0	10.1
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.5			58.1									58.1	57.5	57.8
41 蒸発残留物	mg/l			132			139							139	132	136
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1							0.2	<0.1	0.1
48 pH値		7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6							7.7	7.5	7.6
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002									
8 トルエン	mg/l						<0.001									
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008									
13 ジクロロアセトトリル	mg/l						<0.001									
14 抱水クロラル	mg/l						<0.001									
19 遊離炭酸	mg/l							3.5								
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001									
21 メチルセーブチルエーテル	mg/l						<0.002									
27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.2								
28 従属栄養細菌	個/ml						0									
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001									

■-4 赤坂水源浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	19.0	24.0	20.0	31.0	24.0	23.0							31.0	19.0	23.5
水温	℃	17.6	17.3	17.6	18.6	19.0	19.6							19.6	17.3	18.3
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.30	1.48	1.45	1.63	1.44	1.43							1.63	1.30	1.46
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06							0.06	<0.06	<0.06
23 クロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブromクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.5							5.5	5.3	5.4
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	6.3	5.7	5.6	5.5	5.7	5.6							6.3	5.5	5.7
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.5			32.5									32.5	30.5	31.5
41 蒸発残留物	mg/l			73			83							83	73	78
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1							0.3	0.1	0.2
48 pH値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.6							7.6	7.3	7.5
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5							0.5	0.4	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002										
8 トルエン	mg/l					<0.001										
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008										
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001										
14 抱水クロラール	mg/l					<0.001										
19 遊離炭酸	mg/l						2.2									
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001										
21 メチルセーブチルエーテル	mg/l					<0.002										
27 腐食性(ランゲリア指数)							-1.6									
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001										

■-5 御馬浄水場(浄水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15									
天候 前日／当日		晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	19.0	25.0	21.0	28.0	26.0	22.0							28.0	19.0	23.5
水温	℃	18.6	18.7	18.9	19.6	19.3	19.1							19.6	18.6	19.0
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.35	1.31	1.31	1.32	1.31	1.30							1.35	1.30	1.32
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002				<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004				<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/l						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
23 クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロホルム	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
25 ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
26 ジブクロクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
27 臭素酸	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28 総トリハロメタン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
29 トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003			<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモジクロロメタン	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
31 ブロモホルム	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32 ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.6			10.5							10.6	10.5	10.6
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	8.7	8.5	8.4	8.4	8.5	8.6							8.7	8.4	8.5
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	49.9			49.5									49.9	49.5	49.7
41 蒸発残留物	mg/l			124			117							124	117	121
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.1	<0.1	<0.1
48 pH値		7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6							7.7	7.5	7.6
49 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.4	0.4
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002									
8 トルエン	mg/l						<0.001									
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008									
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l						<0.001									
14 抱水クロラール	mg/l						<0.001									
19 遊離炭酸	mg/l							5.3								
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001									
21 メチルセーチルエーテル	mg/l						<0.002									
27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.3								
28 従属栄養細菌	個/ml						0									
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001									

■-6 小坂井配水場(浄水)

■ 〇 小 級 升 配 水 物 (汚 水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日			R8/4/7	R8/5/12	R8/6/9	R8/7/14	R8/8/4	R8/9/15								
天候 前日／当日			晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	雨／雨								
気温		℃	20.0	23.0	22.0	34.0	26.0	23.0						34.0	20.0	24.7
水温		℃	16.5	19.1	20.4	22.4	23.8	22.9						23.8	16.5	20.9
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.12	0.85	1.69	1.13	1.65	1.63						1.69	0.85	1.35
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.02			0.02						0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						0.000005						0.000005	0.000005	0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.11	0.11						0.11	<0.06	0.07
23	クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.010			0.010							0.010	0.010	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			<0.003								0.005	<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/l		0.001			0.002							0.002	0.001	0.002
27	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.015							0.015	0.014	0.015
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006								0.006	0.004	0.005
30	ブromジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003							0.003	0.003	0.003
31	ブromホルム	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.008			<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			0.01						0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.7			8.7						8.7	8.7	8.7
38	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/l	8.8	7.1	7.2	6.2	7.7	7.3						8.8	6.2	7.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.4			35.8								35.8	30.4	33.1
41	蒸発残留物	mg/l			84			74						84	74	79
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						0.6	0.4	0.5
48	pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.6						7.6	7.3	7.6
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素		mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5
指標菌(嫌気性芽胞菌)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001								
2	ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l					<0.001									
14	抱水クロラール	mg/l					0.002									
19	遊離炭酸	mg/l						1.8								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.5								
28	従属栄養細菌	個/ml					0									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									

●-1 大和第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/13	R8/5/7	R8/6/15	R8/7/6	R8/8/4	R8/9/7									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	曇／雨	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	20.0	25.0	26.5	23.0	29.5	24.5							29.5	20.0	24.8
水温	℃	16.7	17.6	22.9	21.8	27.4	25.0							27.4	16.7	21.9
1 一般細菌	個/ml	51	36	16	22	60	>100							60	16	37
2 大腸菌		陽性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性									
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアノ	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.85	0.79	0.93	1.05	1.28	1.37							1.37	0.79	1.05
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l															
23 クロ酢酸	mg/l															
24 クロホルム	mg/l															
25 ジクロロ酢酸	mg/l															
26 ジブromokロメタン	mg/l															
27 臭素酸	mg/l															
28 総トリハロメタン	mg/l															
29 トリクロロ酢酸	mg/l															
30 ブロモジクロロメタン	mg/l															
31 ブロモホルム	mg/l															
32 ホルムアルデヒド	mg/l															
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.4			4.8							4.8	4.4	4.6
38 マンガン及びその化合物	mg/l		<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	2.7	2.8	3.4	3.0	4.0	4.5							4.5	2.7	3.4
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.4			28.7									28.7	23.4	26.1
41 蒸発残留物	mg/l			80			53							80	53	67
42 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.5	0.9	0.6	0.6	0.8							0.9	0.5	0.7
48 pH値		6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.9							6.9	6.6	6.7
49 味																
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	2.7							2.7	1.3	1.7
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002									
8 トルエン	mg/l						<0.001									
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008									
13 ジクロロアセトトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l							6.6								
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001									
21 メチルセブチルエーテル	mg/l						<0.002									
27 腐食性(ランゲリア指数)								-2.1								
28 従属栄養細菌	個/ml						55									
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001									

●-2 大和第2水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
採水年月日		R8/4/13	R8/5/7	R8/6/15	R8/7/6	R8/8/4	R8/9/7									
天候 前日／当日		晴／晴	晴／晴	晴／曇	曇／雨	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	24.0	24.0	23.0	21.0	28.0	24.0							28.0	21.0	24.0
水温	℃	17.7	18.0	17.8	17.7	17.8	17.7							18.0	17.7	17.8
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	1	0	4							4	0	1
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 ガドリウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.12	2.16	2.11	2.11	2.10	2.15							2.16	2.10	2.13
12 フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.06							0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.03			0.03							0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l															
23 クロ酢酸	mg/l															
24 クロホルム	mg/l															
25 ジクロロ酢酸	mg/l															
26 ジブromクロロメタン	mg/l															
27 臭素酸	mg/l															
28 総トリハロメタン	mg/l															
29 トリクロロ酢酸	mg/l															
30 ブromジクロロメタン	mg/l															
31 ブromホルム	mg/l															
32 ホルムアルデヒド	mg/l															
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.7			9.4							9.7	9.4	9.6
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8							5.8	5.7	5.7
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	63.2			62.8									63.2	62.8	63.0
41 蒸発残留物	mg/l			146			109							146	109	128
42 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.1	<0.1	<0.1
48 pH値		7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3							7.5	7.3	7.4
49 味																
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性											
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロタン	mg/l						<0.0002									
8 トルエン	mg/l						<0.001									
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008									
13 ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14 抱水クロラル	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l							7.5								
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001									
21 メチルセーブチルエーテル	mg/l						<0.002									
27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.3								
28 従属栄養細菌	個/ml					0										
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001									

●-3 三上第1水源(原水)

[illegible]

●-4 三上第2水源(原水)

[illegible]

●-5 当古第2水源(原水)

[illegible]

●-6 為当第1水源(原水)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	R8/4/13	R8/5/7	R8/6/15	R8/7/6	R8/8/4	R8/9/7										
採水年月日	天候 前日／当日	晴／晴	晴／晴	晴／曇	曇／雨	晴／曇	雨／雨									
気温	℃	21.0	24.0	26.0	22.0	26.0	24.0							26.0	21.0	23.8
水温	℃	18.2	18.4	18.3	18.5	18.5	18.5							18.5	18.2	18.4
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
3 ガドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 6価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シア	mg/l	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2.47	2.54	2.43	2.40	2.40	2.41							2.54	2.40	2.44
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタノール(PFOA)	mg/l			0.000006										0.000006	0.000006	0.000006
21 ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
22 塩素酸	mg/l															
23 クロロ酢酸	mg/l															
24 クロロホルム	mg/l															
25 ジクロロ酢酸	mg/l															
26 ジブromoklorometan	mg/l															
27 臭素酸	mg/l															
28 総トリハロメタン	mg/l															
29 トリクロロ酢酸	mg/l															
30 ブロモジクロロメタン	mg/l															
31 ブロモホルム	mg/l															
32 ホルムアルデヒド	mg/l															
33 亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
35 鉄及びその化合物	mg/l			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l			10.7			10.4							10.7	10.4	10.6
38 マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
39 塩化物イオン	mg/l	9.7	9.7	9.8	9.8	10.0	9.8							10.0	9.7	9.8
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	57.8			58.2									58.2	57.8	58.0
41 蒸発残留物	mg/l			139			108							139	108	124
42 陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
43 ジェオスミン	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
46 フェノール類	mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.10	0.10	0.10	<0.1	0.10							0.2	<0.1	0.1
48 pH値		6.4	6.6	6.4	6.4	6.6	6.6							6.6	6.4	6.5
49 味																
50 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/l															
指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性			陰性											
1 アンチモン及びその化合物	mg/l						<0.001									
2 ウラン及びその化合物	mg/l						<0.0002									
3 ニッケル及びその化合物	mg/l						<0.001									
5 1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002									
8 トルエン	mg/l						<0.001									
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l						<0.008									
13 ジクロロアセトトリル	mg/l															
14 抱水クロラール	mg/l															
19 遊離炭酸	mg/l							33.4								
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.001									
21 メチルtertブチルエーテル	mg/l						<0.002									
27 腐食性(ランゲリア指数)								-2.2								
28 従属栄養細菌	個/ml						1									
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001									

●-7 赤坂第2水源(原水)

[illegible]

●-8 御馬第1水源(原水)

[illegible]

●-9 御馬第2水源(原水)

[illegible]

●-10 御馬第3水源(原水)

[illegible]

●-11 小坂井第1水源(原水)

[illegible]

●-12 小坂井第2水源(原水)

[illegible]

●-13 豊津水源(原水)

●13 豊津水脈(湧水)			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日		R8/4/13														
	天候 前日／当日		晴／晴														
	気温	℃	20.0												20.0	20.0	20.0
	水温	℃	18.6												18.6	18.6	18.6
1	一般細菌	個/ml	0												0	0	0
2	大腸菌		陰性														
3	カドミウム及びその化合物	mg/l															
4	水銀及びその化合物	mg/l															
5	セレン及びその化合物	mg/l															
6	鉛及びその化合物	mg/l															
7	ヒ素及びその化合物	mg/l															
8	6価クロム化合物	mg/l															
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4.80												4.80	4.80	4.80
12	フッ素及びその化合物	mg/l															
13	ホウ素及びその化合物	mg/l															
14	四塩化炭素	mg/l															
15	1,4-ジオキサン	mg/l															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
17	ジクロロメタン	mg/l															
18	テトラクロロエチレン	mg/l															
19	トリクロロエチレン	mg/l															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l															
21	ベンゼン	mg/l															
22	塩素酸	mg/l															
23	クロ酢酸	mg/l															
24	クロホルム	mg/l															
25	ジクロ酢酸	mg/l															
26	ジブromクロロメタン	mg/l															
27	臭素酸	mg/l															
28	総トリハロメタン	mg/l															
29	トリクロ酢酸	mg/l															
30	ブromジクロロメタン	mg/l															
31	ブromホルム	mg/l															
32	ホルムアルデヒド	mg/l															
33	亜鉛及びその化合物	mg/l															
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l															
35	鉄及びその化合物	mg/l															
36	銅及びその化合物	mg/l															
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l															
38	マンガン及びその化合物	mg/l															
39	塩化物イオン	mg/l	6.6												6.6	6.6	6.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	68.7												68.7	68.7	68.7
41	蒸発残留物	mg/l															
42	陰イオン界面活性剤	mg/l															
43	ジェオスミン	mg/l															
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l															
45	非イオン界面活性剤	mg/l															
46	フェノール類	mg/l															
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3												0.3	0.3	0.3
48	pH値		7.3												7.3	7.3	7.3
49	味																
50	臭気		異常なし														
51	色度	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/l															
	指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性														
1	アンチモン及びその化合物	mg/l															
2	ウラン及びその化合物	mg/l															
3	ニッケル及びその化合物	mg/l															
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l															
8	トルエン	mg/l															
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l															
14	抱水クロラール	mg/l															
19	遊離炭酸	mg/l															
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l															
27	腐食性(ランゲリア指数)																
28	従属栄養細菌	個/ml															
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															

▲-1 豊川表流水(原水)

■「1」豊川表流水(原水)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値	最低値	平均値
	採水年月日	R8/4/13	R8/5/7	R8/6/15	R8/7/6	R8/8/4	R8/9/7									
	天候 前日／当日	晴／晴	晴／晴	晴／曇	曇／雨	晴／曇	雨／雨									
	気温	℃ 25.0	24.0	22.0	21.0	28.0	25.0							28.0	21.0	24.2
	水温	℃ 15.2	17.0	22.6	20.1	26.8	23.8							26.8	15.2	20.9
1	一般細菌	個/ml	>100	>100	>100	>100	>100							>100	>100	>100
2	大腸菌		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003		<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	6価クロム化合物	mg/l			<0.002		<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.004	0.006						0.006	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.65	0.47	0.44	0.45	0.39	0.55						0.65	0.39	0.49
12	フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l			0.01			0.02						0.02	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/l		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/l														
23	クロ酢酸	mg/l														
24	クロホルム	mg/l														
25	ジクロ酢酸	mg/l														
26	ジブromokロメタン	mg/l														
27	臭素酸	mg/l														
28	総トリハロメタン	mg/l														
29	トリクロ酢酸	mg/l														
30	ブロモジクロメタン	mg/l														
31	ブロモホルム	mg/l														
32	ホルムアルデヒド	mg/l														
33	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02		0.01							0.02	0.01	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l			<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	mg/l			<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1		4.5							4.5	4.1	4.3
38	マンガン及びその化合物	mg/l			0.002		<0.001							0.002	<0.001	0.001
39	塩化物イオン	mg/l	2.8	2.8	7.7	2.8	4.0	4.0						7.7	2.8	4.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.7			28.1								28.1	23.7	25.9
41	蒸発残留物	mg/l			71			60						71	60	66
42	陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソホルネオール	mg/l				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/l					<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	0.8	1.4	1.0	1.0	1.6						1.6	0.8	1.1
48	pH値		7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4						7.7	7.4	7.6
49	味															
50	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭								
51	色度	度	3.5	3.3	5.4	5.0	3.9	9.3						9.3	3.3	5.1
52	濁度	度	1.1	0.8	1.6	1.1	1.0	1.9						1.9	0.8	1.3
	残留塩素	mg/l														
	指標菌(嫌気性芽胞菌)		陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性								
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.001									
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0002									
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					0.001									
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002									
8	トルエン	mg/l					<0.001									
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l					<0.008									
13	ジクロロアセトニトリル	mg/l														
14	抱水クロラール	mg/l														
19	遊離炭酸	mg/l						3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.001									
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l					<0.002									
27	腐食性(ランゲリア指数)							-1.5								
28	従属栄養細菌	個/ml					7010									
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.001									