

令和5年12月4日


豊川市政記者クラブ加盟社 各位

## 火災発生状況について

令和5年11月中のこのことについては、下記のとおりです。

記

- 1 火災件数  
2件  
(内訳)  
建物火災 1件  
車両火災 1件
- 2 豊川市消防本部管内の火災発生状況  
別紙参照

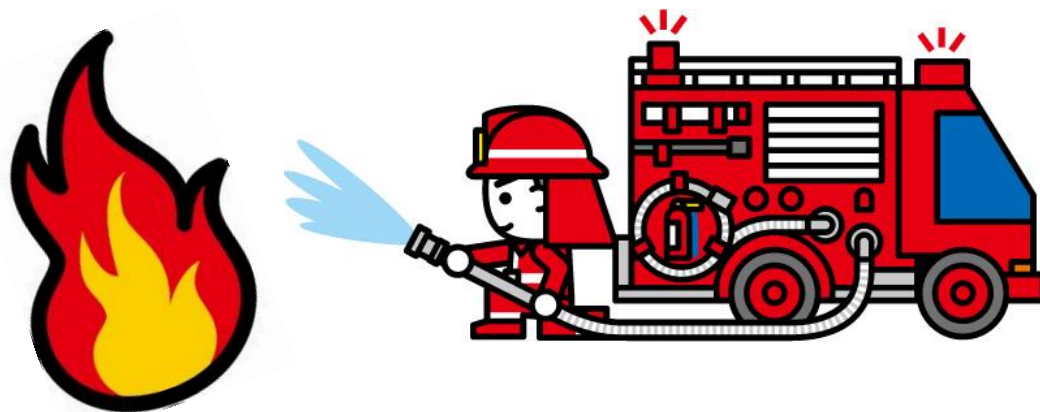

### 【お問い合わせ先】

担 当 消防本部予防課予防担当 (野上)  
電 話 0533-89-9682 (内線70-213)  
FAX 0533-89-9196  
E-mail shoboyobo@city.toyokawa.lg.jp

# 豊川市消防本部管内の火災発生状況

令和5年度全国統一防火標語 「火を消して 不安を消して つなぐ未来」

## 1 月別火災件数

令和5年11月30日現在(概数)

月別 年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	同期 件数 (各年)
令和5年	2	7	5	6	3	2	6	2	2	3	2		40	
令和4年	9	3	9	2	8	3	4	2	1	4	5	4	54	50
令和3年	3	3	3	2	4	0	4	4	3	1	2	1	30	29

## 2 校区別火災件数

校区別 年	小学校区名																							合 計			
	豊川	豊	東部	桜木	金屋	三蔵子	千両	牛久保	天王	中	代田	八南	平尾	桜町	国府	御油	一宮東部	一宮西部	一宮南部	赤坂	長沢	萩	御津南部		御津北部	小坂井東	小坂井西
令和5年中	1	0	4	0	0	3	0	0	3	1	4	0	4	0	2	0	4	2	0	0	4	1	5	0	2	0	40
前年同期	0	1	6	0	1	3	3	4	1	1	0	5	0	0	1	0	4	2	0	1	4	0	3	2	7	1	50
令和4年中	0	1	6	0	1	3	3	4	3	1	0	5	0	0	2	0	4	2	0	1	4	1	3	2	7	1	54
令和3年中	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	4	1	1	1	2	3	0	1	2	0	4	0	1	2	30

## 3 時間別火災件数

時間別 年	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	不 明	合 計
令和5年中	2	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	2	0	2	3	0	4	2	3	3	3	3	1	1	0	40
前年同期	1	1	0	2	3	1	0	0	1	2	1	11	6	6	1	1	3	0	4	0	1	1	2	1	1	50
令和4年中	1	1	0	3	3	1	0	0	1	2	2	13	6	6	1	1	3	0	4	0	1	1	2	1	1	54
令和3年中	0	2	0	0	0	1	1	0	2	4	0	1	4	5	3	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	30

## 4 火災の種別件数及び損害額

区分 年	火災件数					焼損(床)面積		焼損棟数					り災世帯数				り災 人員	損害額 (千円)	死傷者数		
	計	建物	林野	車両 船舶	その他	(㎡)	(a)	計	全焼	半焼	部分	ぼや	爆発	総数	全損	半損			小損	死者	負傷者
令和5年中	40	25	1	4	10	647	6	37	6	2	8	21	0	25	4	2	19	55	81,964	0	8
前年同期	50	17	0	8	25	722	0	18	3	3	5	7	0	6	0	1	5	18	42,544	3	1
令和4年中	54	18	0	9	27	722	0	19	3	3	5	8	0	7	0	1	6	22	43,308	3	1
令和3年中	30	11	0	9	10	910	0	20	5	1	9	5	0	16	5	1	10	40	154,386	1	3

## 5 火災の原因別件数

原因別 年	たばこ	たき火	こんろ		風呂・かまど	炉・焼却炉	ストーブ		煙突・煙道	電気機器装置	電灯電話配線・配線器具	溶接・溶断	花火	火遊び	放火 放火の疑い			その他	不明・調査中	合計
			ガス	その他			石油	その他							建物火災	車両火災	その他			
令和5年中	6	6	3	0	1	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	2	11	4	40
前年同期	8	6	2	0	0	2	0	1	0	1	4	1	0	1	2	0	3	11	8	50
令和4年中	8	6	2	0	0	2	0	1	0	1	4	1	0	1	2	0	3	15	8	54
令和3年中	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	10	7	30


火気の取り扱いに注意だ!



# 寒い時期を迎え、暖房器具の使用機会が増加しています 暖房器具からの火災に注意しましょう！！


## 石油機器の安全チェックリスト

まずはご自分でできる点検を・・・

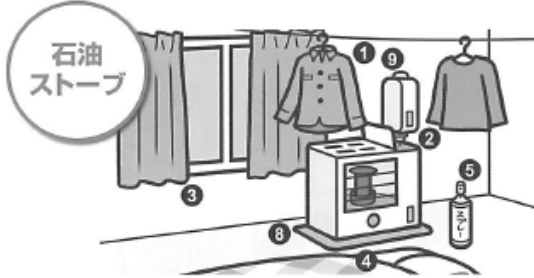

チェック項目	石油ファンヒーター	石油ストーブ	チェック結果	異常時の処置
① 洗濯物を上に干していませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
② 給油は火を消してから行っていますか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		必ず火を消して給油
③ カーテンの近くで使用していませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		機器はカーテンから離す
④ 機器の周辺に燃えやすいものや布団などはありませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		布団や燃えやすいものなどに近づけない
⑤ スプレー缶を近くに置いたり、近くで使用していませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		スプレー缶を機器の近くに置かない、使用しない
⑥ 温風空気取入口フィルターや燃焼空気取入口フィルターにほこりがついていませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		フィルターを掃除(定期的に)(※)
⑦ 温風吹出口にほこりがついていませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		温風吹出口を掃除(定期的に)(※)
⑧ 置台にほこりやゴミがたまっていますか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		置台を掃除
⑨ 不良灯油を使用していませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		不良灯油は使用しない

(※)取扱説明書を参照

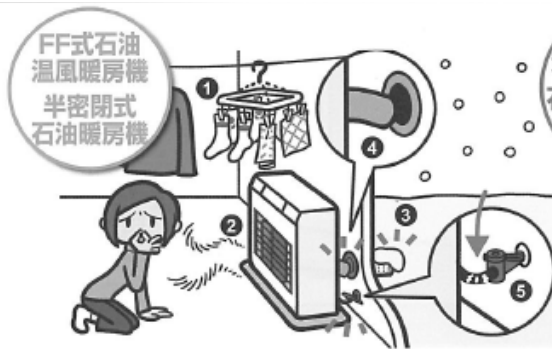

チェック項目	FF式石油温風暖房機 半密閉式石油暖房機	石油給湯機・石油ふろがま(屋内設置型)	チェック結果	異常時の処置
① 洗濯物を上に干していませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
② 本体から変な臭いはしていませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
③ 給排気筒・排気筒がゴミや雪などで詰まっていますか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		ゴミや雪を取り除く
④ 給排気筒・排気筒が外れていませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
⑤ ゴム製送油管が古くなり、ひび割れなどが入っていたり、接続部の油漏れはありませんか？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡(2~3年を目安に交換)

※灯油タンクを使用している場合は、定期的に水抜きを行ってください。

※FF式石油温風暖房機・・・密閉式、強制給排気型。室内外をつなぐ給排気筒を通して、給気と排気を行う方式

お問い合わせ先：豊川市消防本部予防課

TEL：0533-89-9682 E-mail：shoboyobo@city.toyokawa.lg.jp